

「福祉のまちづくり条例施設整備ガイドブック（令和6年6月）」

修正箇所

【P64】

修正前

特定適合施設表示板交付基準

整備項目	条 件	整 備 基 準				設 計 内 容	適合状況	
2.3 利用円滑化経路 【P92】 参照	利用円滑化経路（利用居室又は住戸等から道等、車椅子使用者用便所、車椅子使用者用駐車施設に至る経路のそれぞれ1以上）	建築物内にある、すべての居室又は住戸までの経路を、利用円滑化経路に整備					合・否	
2.4 駐車場 【P123】 参照		8の駐車場を1以上設ける。					合・否	
2.5 エレベーター 【P108】 参照	利用円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーのそれぞれ1以上（かごの停止階は利用居室、車椅子使用者用便所又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階とする） (1) 教育施設、共同住宅等を除く2,000㎡以上の建築物に設けるもの (2) 2,000㎡以上の教育施設、共同住宅等に設けるもの (3) 教育施設、共同住宅等を除く2,000㎡未満の建築物に設けるもの (4) 2,000㎡未満の教育施設、共同住宅等に設けるもの ※・・・ 不特定多数の者が利用し、又は主に視覚障害者が利用する場合に整備（自動車車庫の利用は適用しない）	構 造	整備必要項目				エレベーターの仕様	
		(1)	(2)	(3)	(4)	□(1) □(2) □(3) □(4)		
		① かごの床面積1.83㎡以上	●			①床面積	㎡	合・否
		② 車椅子の乗降に支障ないかごの形状	●			②かごの開口	㎝	合・否
		③ 出入口幅80cm以上	●	●	●	③内径幅	㎝	合・否
		④ かごの奥行き135cm以上	●	●		④かごの奥行き	㎝	合・否
		⑤ 乗降ロビー150cm×150cm以上（高低差なし）	●	●		⑤内法寸法	cm×cm (3次元)	有・無
		⑥ 車椅子使用者が利用しやすい乗降装置	●	●	●	⑥装置の高さ	㎝	合・否
		⑦ かご内に停止予告等、現在位置の表示装置	●	●	●	有・無		合・否
		⑧ 乗降ロビーにかごの昇降方向の表示装置	●	●	●	有・無		合・否
		⑨ かごの両側に手すり	●	●	●	有・無		合・否
		⑩ かご内に鏡を設置（出入口が複数あり、車椅子使用者が円滑に乗降できるものを除く。）	●	●	●	有・無		合・否
		⑪ かご内に到着音、出入口閉鎖を音声表示装置	※	●	※	有・無		合・否
		⑫ 視覚障害者が円滑に操作できる制御装置	※		※	(点字表示等) 有・無		合・否
		⑬ 昇降方向の音声表示装置	※	●	※	有・無		合・否
		⑭ 乗降ロビーの制御装置に視覚障害者専用ブロック	※		※	有・無		合・否
		⑮ 利用しやすいかごの大きさ				⑮内法寸法	cm×cm	
		⑯ 間口140cm×奥行き135cm以上	●	●			cm	合・否
		(4) 奥行き135cm以上						

修正後

特定適合施設表示板交付基準


整備項目	条 件	整 備 基 準	設 計 内 容	適合状況																																																																																																																												
2.3 利用円滑化経路 【P92】 参照	利用円滑化経路（利用居室又は住戸等から道等、車椅子使用者用便所、車椅子使用者用駐車施設に至る経路のそれぞれ1以上）	建築物内にある、すべての居室又は住戸までの経路を、利用円滑化経路に整備		合・否																																																																																																																												
2.4 駐車場 【P123】 参照		8の駐車場を1以上設ける。		合・否																																																																																																																												
2.5 エレベーター 【P108】 参照	利用円滑化経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーのそれぞれ1以上（かごの停止階は利用居室、車椅子使用者用便所又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階とする）	<table><tr><th rowspan="2">構 造</th><th colspan="4">整備必要項目</th><th colspan="2">エレベーターの仕様</th></tr><tr><th>(1)</th><th>(2)</th><th>(3)</th><th>(4)</th><th>□(1) □(2) □(3) □(4)</th><th></th></tr><tr><td>① かごの床面積1.83㎡以上</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>①床面積</td><td>㎡</td></tr><tr><td>② 車椅子の乗降に支障ないかごの形状</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>②かごの開口</td><td>cm</td></tr><tr><td>③ 出入口幅80cm以上</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>③内径幅</td><td>cm</td></tr><tr><td>④ かごの奥行き135cm以上</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>④かごの奥行き</td><td>cm</td></tr><tr><td>⑤ 乗降ロビー150cm×150cm以上（高低差なし）</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>⑤内法寸法 ⑥装置</td><td>cm×cm 有・無</td></tr><tr><td>⑥ 車椅子使用者が利用しやすい乗降装置</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>⑦装置の高さ</td><td>cm</td></tr><tr><td>⑦ かご内に停止予告等、現在位置の表示装置</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑧ 乗降ロビーにかごの昇降方向の表示装置</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑨ かごの両側に手すり</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑩ かご内に鏡を設置（出入口が複数あり、車椅子使用者が円滑に乗降できるものを除く。）</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑪ かご内に到着音、出入口閉鎖を音声表示装置</td><td>※</td><td>●</td><td>※</td><td>●</td><td>有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑫ 視覚障害者が円滑に操作できる制御装置</td><td>※</td><td>※</td><td>※</td><td>※</td><td>（点字表示等）有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑬ 昇降方向の音声表示装置</td><td>※</td><td>●</td><td>※</td><td>●</td><td>有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑭ 乗降ロビーの制御装置に視覚障害者専用ブロック</td><td>※</td><td>※</td><td>※</td><td>※</td><td>有・無</td><td></td></tr><tr><td>⑮ 利用しやすいかごの大きさ</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>⑮内法寸法</td><td>cm×cm</td></tr><tr><td>⑯ 間口140cm×奥行き135cm以上</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>⑯奥行き135cm以上</td><td>cm</td></tr></table>	構 造	整備必要項目				エレベーターの仕様		(1)	(2)	(3)	(4)	□(1) □(2) □(3) □(4)		① かごの床面積1.83㎡以上	●	●	●	●	①床面積	㎡	② 車椅子の乗降に支障ないかごの形状	●	●	●	●	②かごの開口	cm	③ 出入口幅80cm以上	●	●	●	●	③内径幅	cm	④ かごの奥行き135cm以上	●	●	●	●	④かごの奥行き	cm	⑤ 乗降ロビー150cm×150cm以上（高低差なし）	●	●	●	●	⑤内法寸法 ⑥装置	cm×cm 有・無	⑥ 車椅子使用者が利用しやすい乗降装置	●	●	●	●	⑦装置の高さ	cm	⑦ かご内に停止予告等、現在位置の表示装置	●	●	●	●	有・無		⑧ 乗降ロビーにかごの昇降方向の表示装置	●	●	●	●	有・無		⑨ かごの両側に手すり	●	●	●	●	有・無		⑩ かご内に鏡を設置（出入口が複数あり、車椅子使用者が円滑に乗降できるものを除く。）	●	●	●	●	有・無		⑪ かご内に到着音、出入口閉鎖を音声表示装置	※	●	※	●	有・無		⑫ 視覚障害者が円滑に操作できる制御装置	※	※	※	※	（点字表示等）有・無		⑬ 昇降方向の音声表示装置	※	●	※	●	有・無		⑭ 乗降ロビーの制御装置に視覚障害者専用ブロック	※	※	※	※	有・無		⑮ 利用しやすいかごの大きさ	●	●	●	●	⑮内法寸法	cm×cm	⑯ 間口140cm×奥行き135cm以上	●	●	●	●	⑯奥行き135cm以上	cm	合・否
構 造	整備必要項目				エレベーターの仕様																																																																																																																											
	(1)	(2)	(3)	(4)	□(1) □(2) □(3) □(4)																																																																																																																											
① かごの床面積1.83㎡以上	●	●	●	●	①床面積	㎡																																																																																																																										
② 車椅子の乗降に支障ないかごの形状	●	●	●	●	②かごの開口	cm																																																																																																																										
③ 出入口幅80cm以上	●	●	●	●	③内径幅	cm																																																																																																																										
④ かごの奥行き135cm以上	●	●	●	●	④かごの奥行き	cm																																																																																																																										
⑤ 乗降ロビー150cm×150cm以上（高低差なし）	●	●	●	●	⑤内法寸法 ⑥装置	cm×cm 有・無																																																																																																																										
⑥ 車椅子使用者が利用しやすい乗降装置	●	●	●	●	⑦装置の高さ	cm																																																																																																																										
⑦ かご内に停止予告等、現在位置の表示装置	●	●	●	●	有・無																																																																																																																											
⑧ 乗降ロビーにかごの昇降方向の表示装置	●	●	●	●	有・無																																																																																																																											
⑨ かごの両側に手すり	●	●	●	●	有・無																																																																																																																											
⑩ かご内に鏡を設置（出入口が複数あり、車椅子使用者が円滑に乗降できるものを除く。）	●	●	●	●	有・無																																																																																																																											
⑪ かご内に到着音、出入口閉鎖を音声表示装置	※	●	※	●	有・無																																																																																																																											
⑫ 視覚障害者が円滑に操作できる制御装置	※	※	※	※	（点字表示等）有・無																																																																																																																											
⑬ 昇降方向の音声表示装置	※	●	※	●	有・無																																																																																																																											
⑭ 乗降ロビーの制御装置に視覚障害者専用ブロック	※	※	※	※	有・無																																																																																																																											
⑮ 利用しやすいかごの大きさ	●	●	●	●	⑮内法寸法	cm×cm																																																																																																																										
⑯ 間口140cm×奥行き135cm以上	●	●	●	●	⑯奥行き135cm以上	cm																																																																																																																										

※①、②については、(2)についても整備が必要なため、「●」を追記。

【P117】


修正前

■便房の例1（車椅子使用者が利用できる十分な空間の確保）

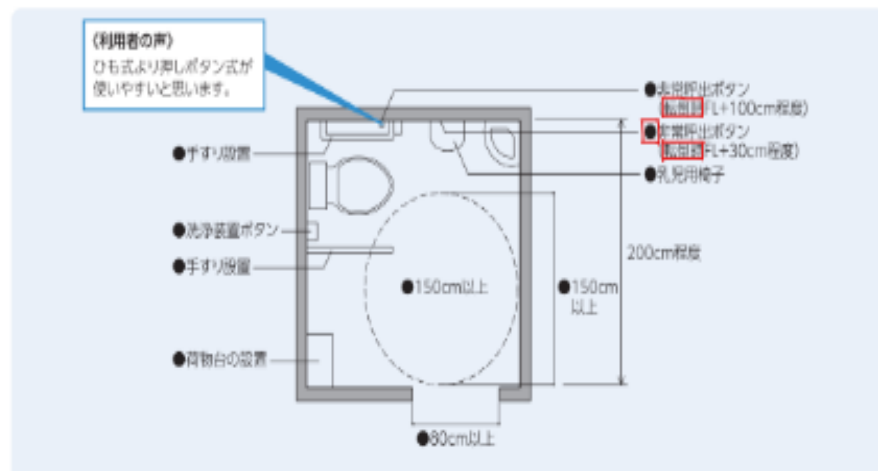

修正後

■便房の例1（車椅子使用者が利用できる十分な空間の確保）

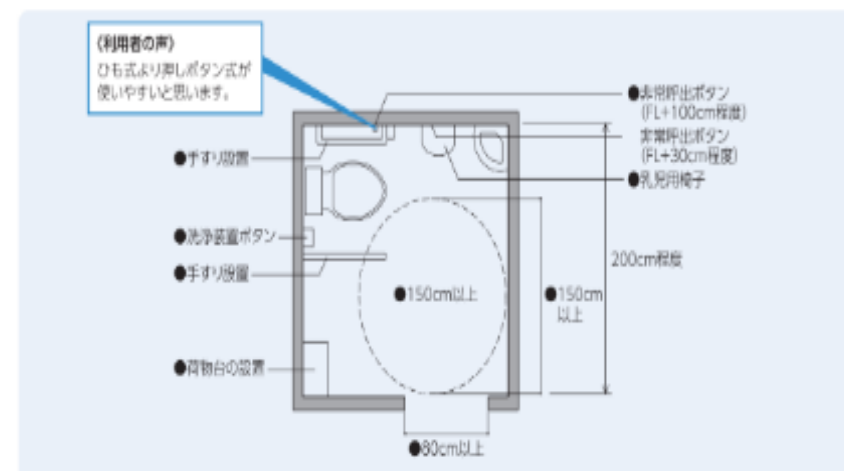

※床から30cm程度の位置に設ける呼出ボタンは、望ましい整備のため、「●」を削除。「転倒時」についても削除。