





場所：札幌市東区羊ヶ丘1

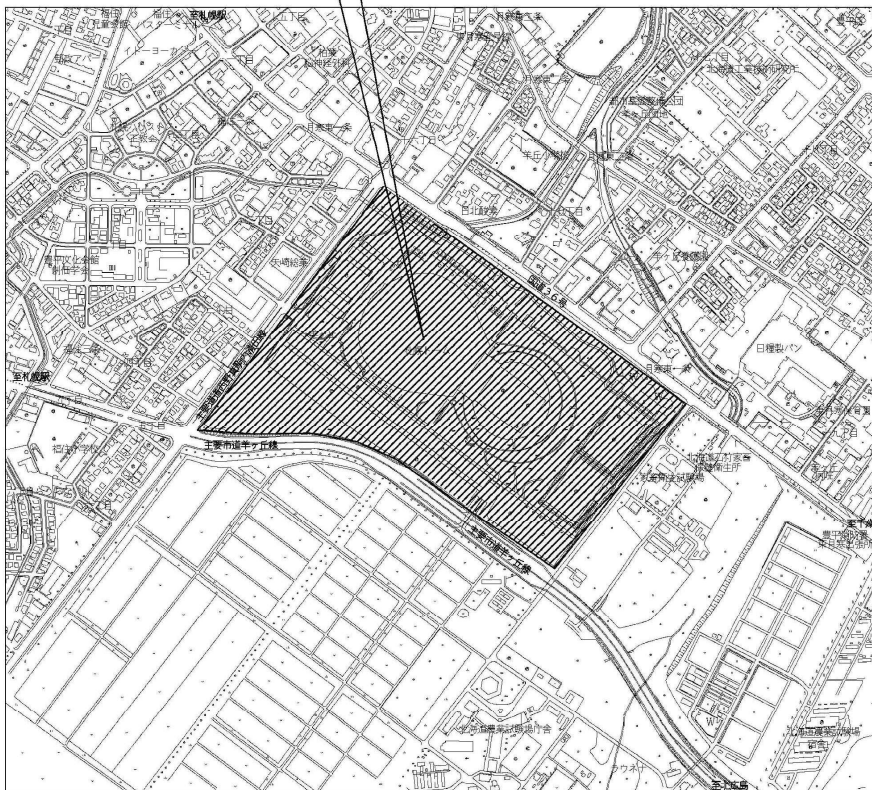

付近見取図

履行場所(上水ポンプ・雑用水ポンプ)

履行場所(深井戸ポンプ IP-2)

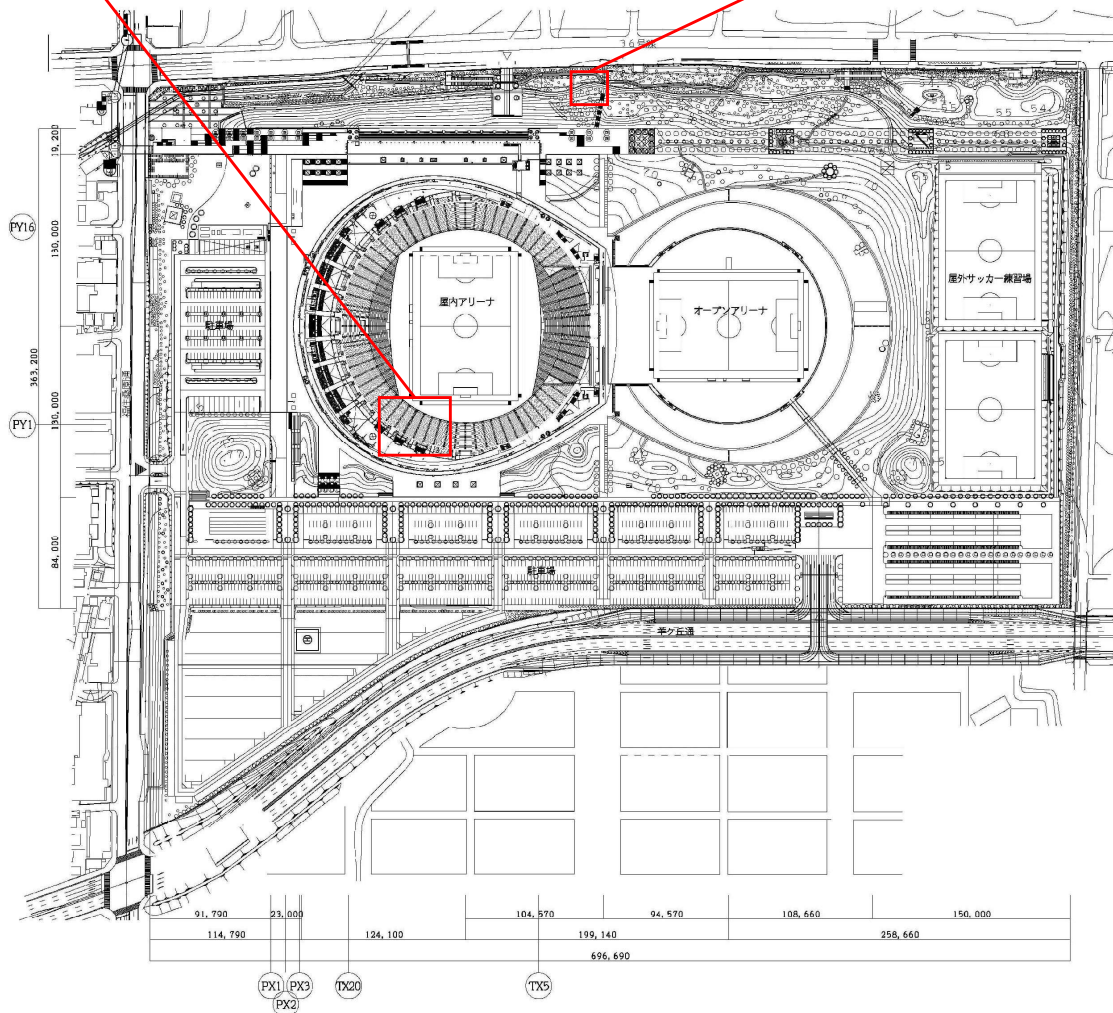

配置図

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課 名 課 長 係 長 設計主任 製 図 令和7年5月

業務名 プレミストドーム衛生設備保全業務

図 名 位置図・配置図

SCALE

1
6

記号	機 器 名	機 器 仕 様	電 源			台数	設置場所	備 考
			φ	V	kW			
WP-1	加圧給水ユニット (上水系統)	型 式 推定末端圧力一定制御(周波数制御)方式(吸込条件:流し込み)				1組	B 2 階	
		給水能力 2,600 l/min x 70 mAq					受水槽ポンプ室	
		ポ ン プ 多段渦巻きポンプ(ナイロンコーティング)						
		125 A x 1,300 l/min x 70 mAq x 30 kW x 3 台	3	415	60			
		(2 台並列 3 台ローテーション運転)						
		付 属 品 制御盤、圧力タンク、圧力発信器、フローリレー、						
		スプリング防振架台他標準付属品一式						
WP-2	加圧給水ユニット (雑用水系統)	型 式 推定末端圧力一定制御(周波数制御)方式				1組	B 2 階	
		(吸込条件:吸上げ(2.5 m))					受水槽ポンプ室	
		給水能力 3,400 l/min x 70 mAq (非常時 5,100 l/min)						
		ポ ン プ 多段渦巻きポンプ(ナイロンコーティング)						
		125 A x 1,700 l/min x 70 mAq x 37 kW x 3 台	3	415	111			
		(2 台並列 3 台ローテーション運転 非常時同時運転)						
		付 属 品 制御盤、圧力タンク、圧力発信器、フローリレー、呼水槽、						
IP-2	井戸揚水ポンプ	型 式 深井戸用水中ポンプ				1	屋外既設井戸	
		80 A x 500 l/min x 78 mAq	3	415	15			
		付 属 品 スルース弁、チャッキ弁、揚水管、他標準付属品一式						

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課


令和 7 年 5 月

業務名 大和ハウス プレミストドーム衛生設備保全業務

図面名 機器表

SCALE

2 / 6

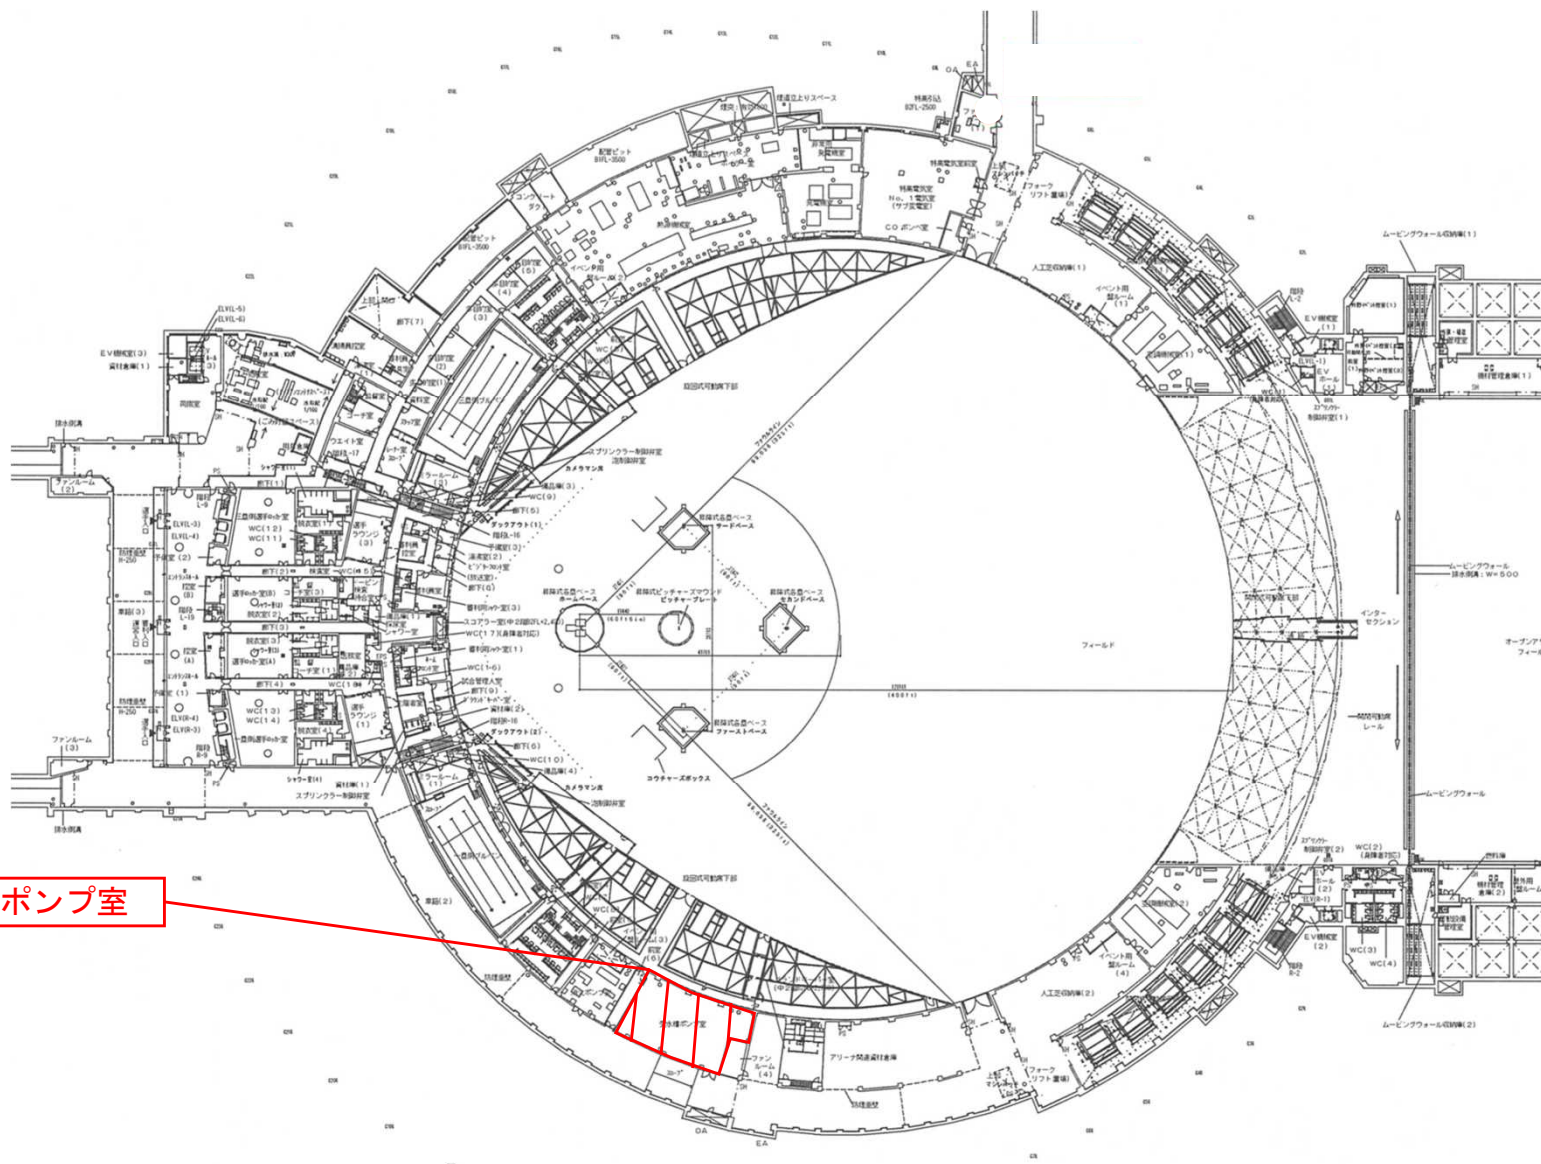

受水槽ポンプ室

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課


課 名 課 長 係 長 設計主任 製 図 令和 7 年 5 月

業務名 大和ハウス プレミストドーム衛生設備保全業務

図 面 名 B 2 階平面図

SCALE

3
6

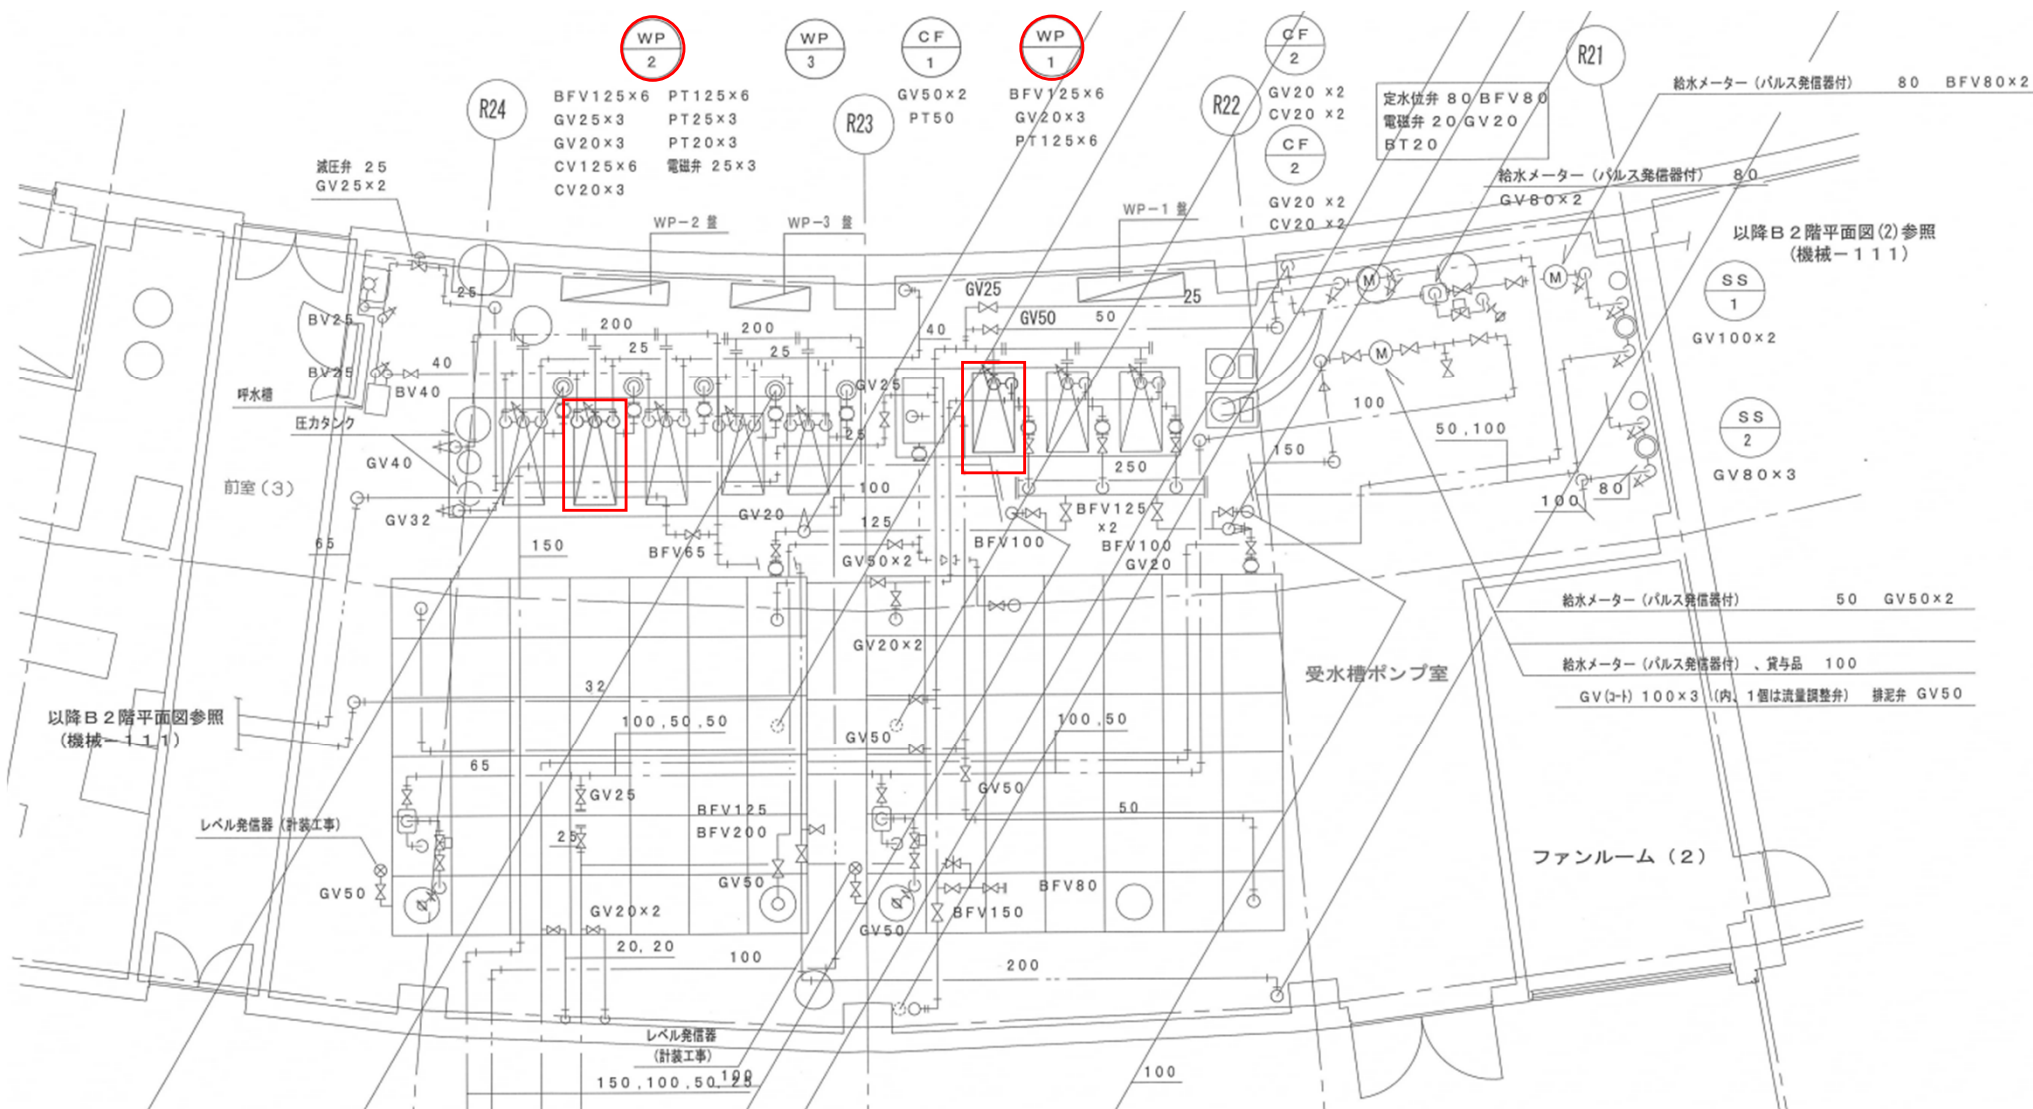

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課



課 名 課 長 係 長 設計主任 製 図 令和7年5月


業務名 大和ハウス プレミストドーム衛生設備保全業務

図面名 受水移送ポンプ室詳細図

SCALE

4/6

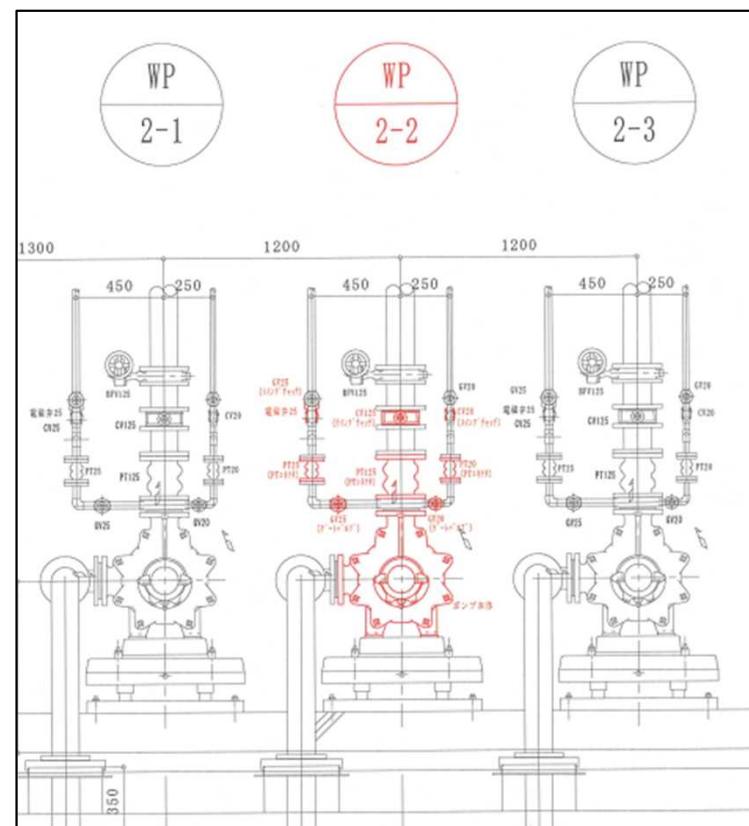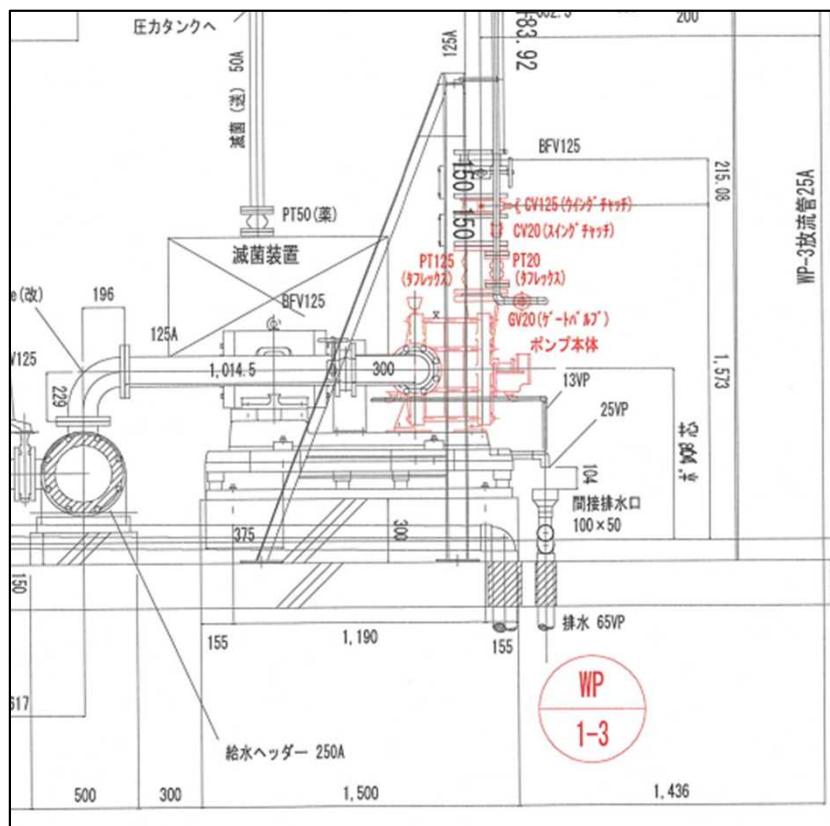

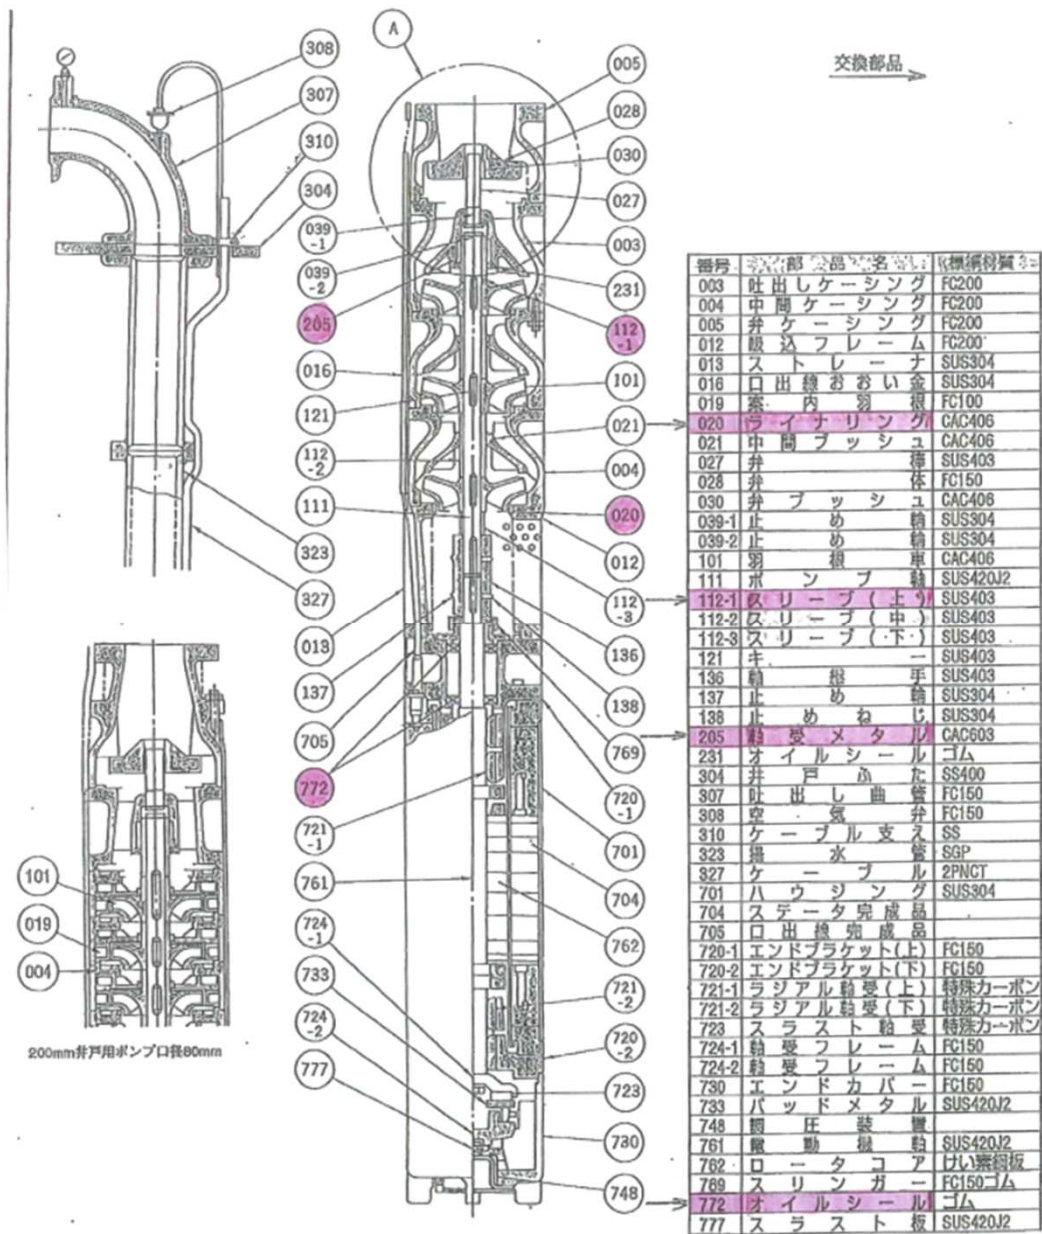

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課 名 課 長 係 長 設計主任 製 図 令和7年5月

業務名 プレミストドーム衛生設備保全業務

図面名 深井戸ポンプ

SCALE

図 番 6 6