




履行場所 札幌市東区北27条東14丁目

位置図



配置図

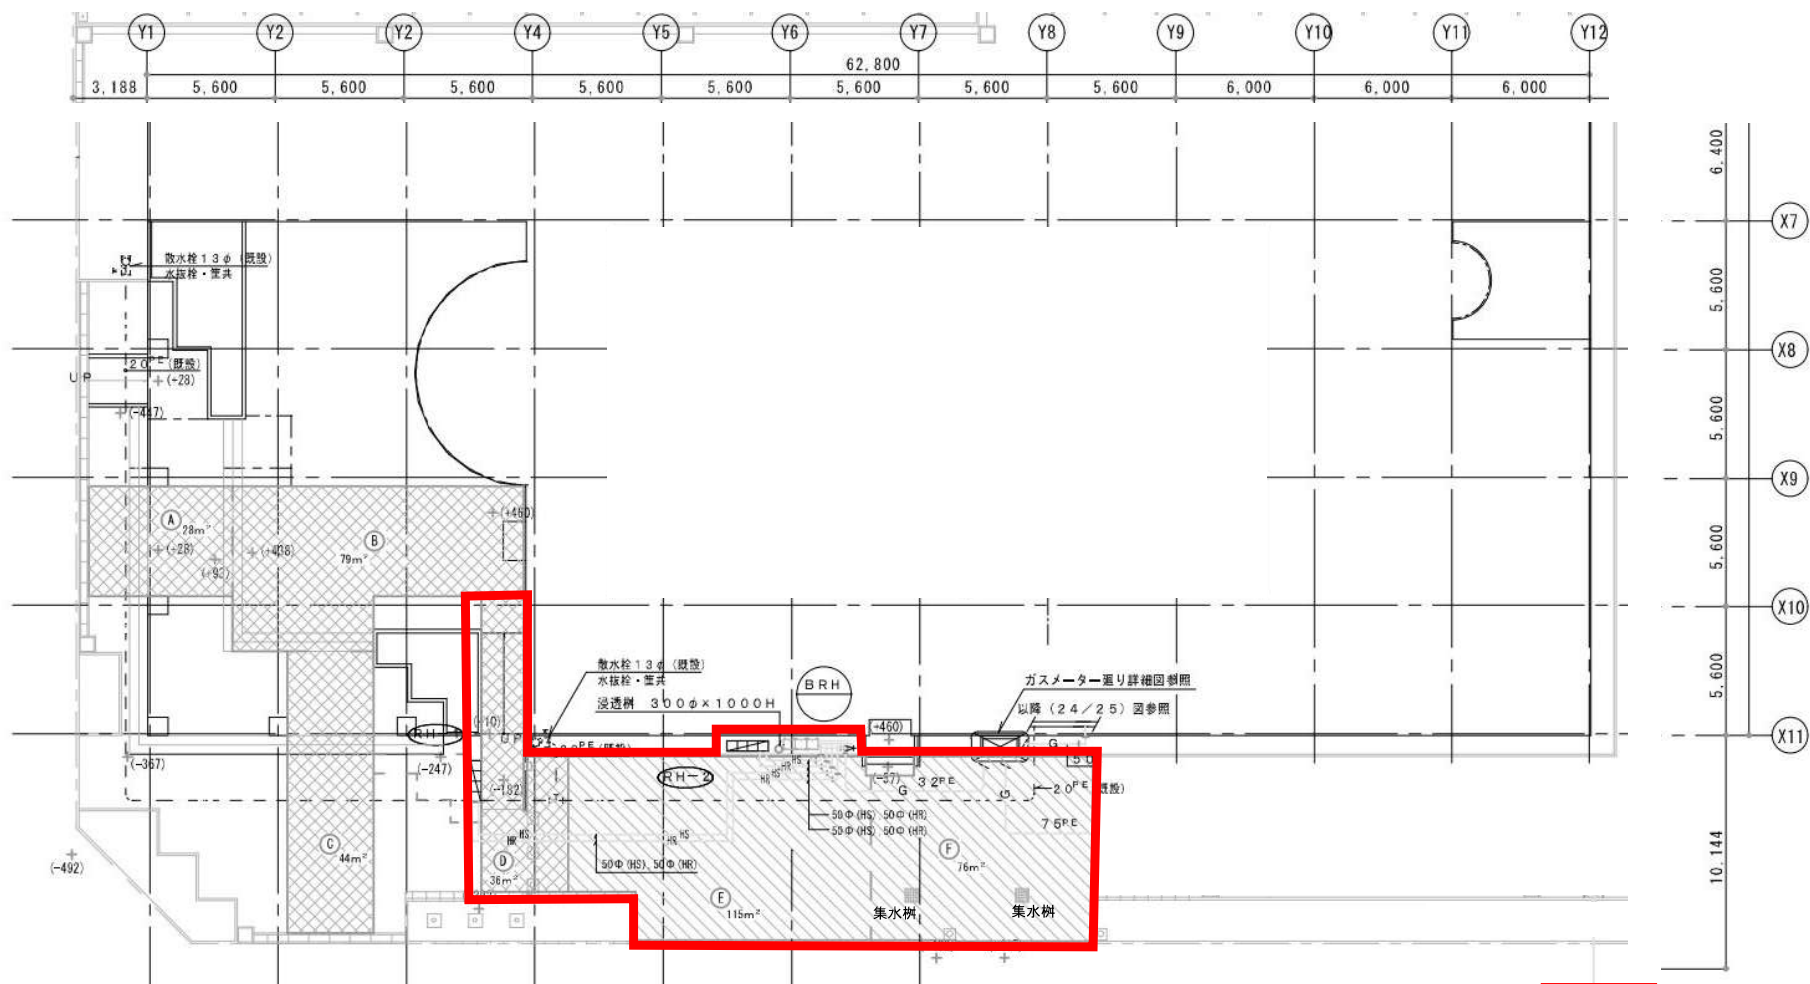

屋 外 配 管 図

保全対象

特記事項

- ・RH-1ヘッダー及び①②③については、不凍液を抜き取りし、端部を閉栓処理のうえ残置とする。
- ・融雪設備熱源機とガス管の接続は別途業務で施工を行う。

融雪設備 熱源機 仕様【改修前】					
記 号	品 名	仕 様	電 源	数 量	備 考
BRH	融雪設備熱源機	屋外形コンデensingタイプ、熱出力：127.5kw、 燃料消費量：134.4kw（都市ガス13A） 立ち消え・停電・加圧防止・漏電安全装置、過熱・過電流・沸騰防止装置付 降雪センサー・気温センサー・路盤温度センサー付属（配管・配線共本工事） 循環ポンプ・膨張タンク内蔵、リモコンセット他付属品共	1φ100V×634W	1	コンクリート基礎：1825W×700L×900H（C-4、本工事）


札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

業務名
東区体育館ロードヒーティング保全業務
図 番
融雪設備全体図（RH-1、RH-2）【改修前】


SCALE
-

図 番
2
9

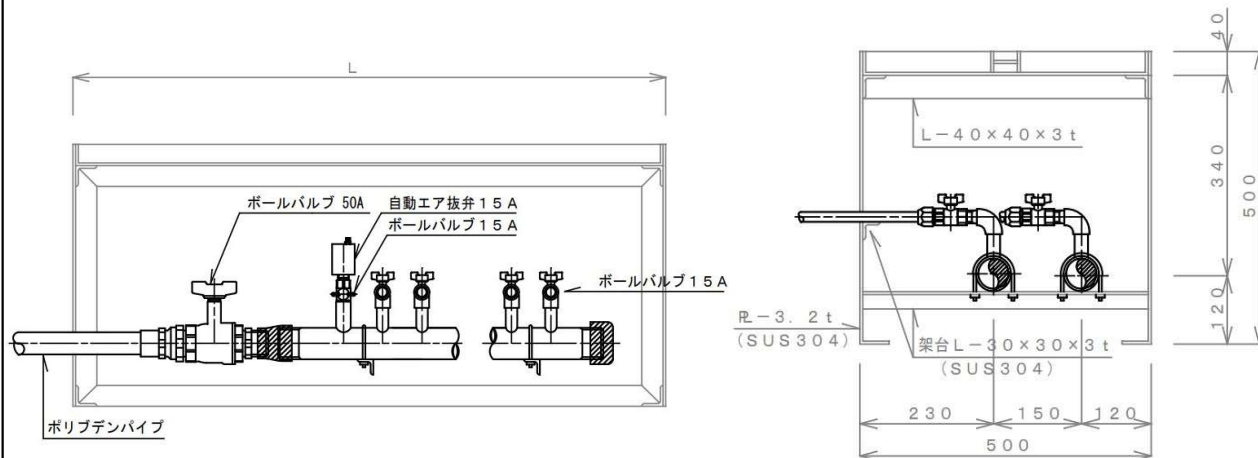



ヘッダー寸法表

ヘッダー記号	敷設面積 (㎡)	回路	管径	備 考
R H-1	181	14	50A	(13φ150P)
R H-2	193	14	50A	(13φ150P)

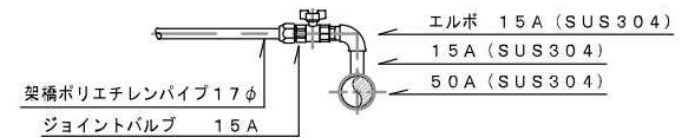


※ ヘッダーボックス及び架台の材質は全てSUS（304）製とする。


ヘッダーボックス詳細図

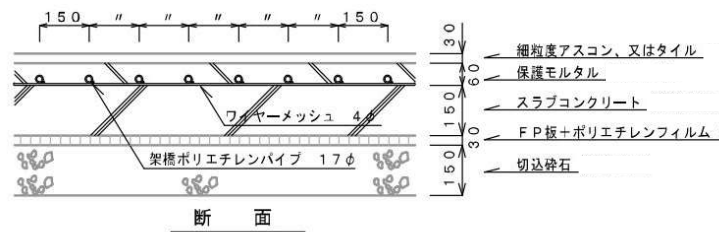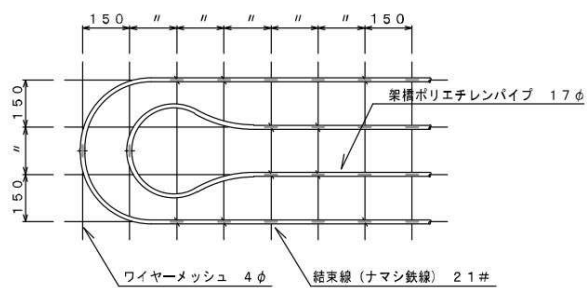

敷設断面図

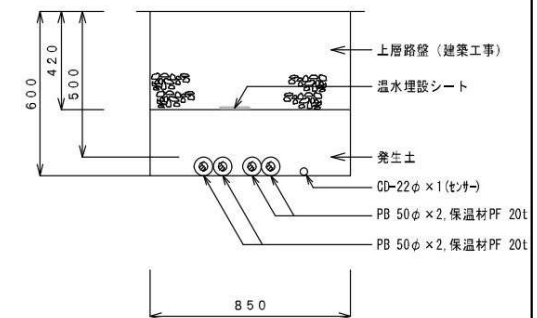

メイン管理設断面図

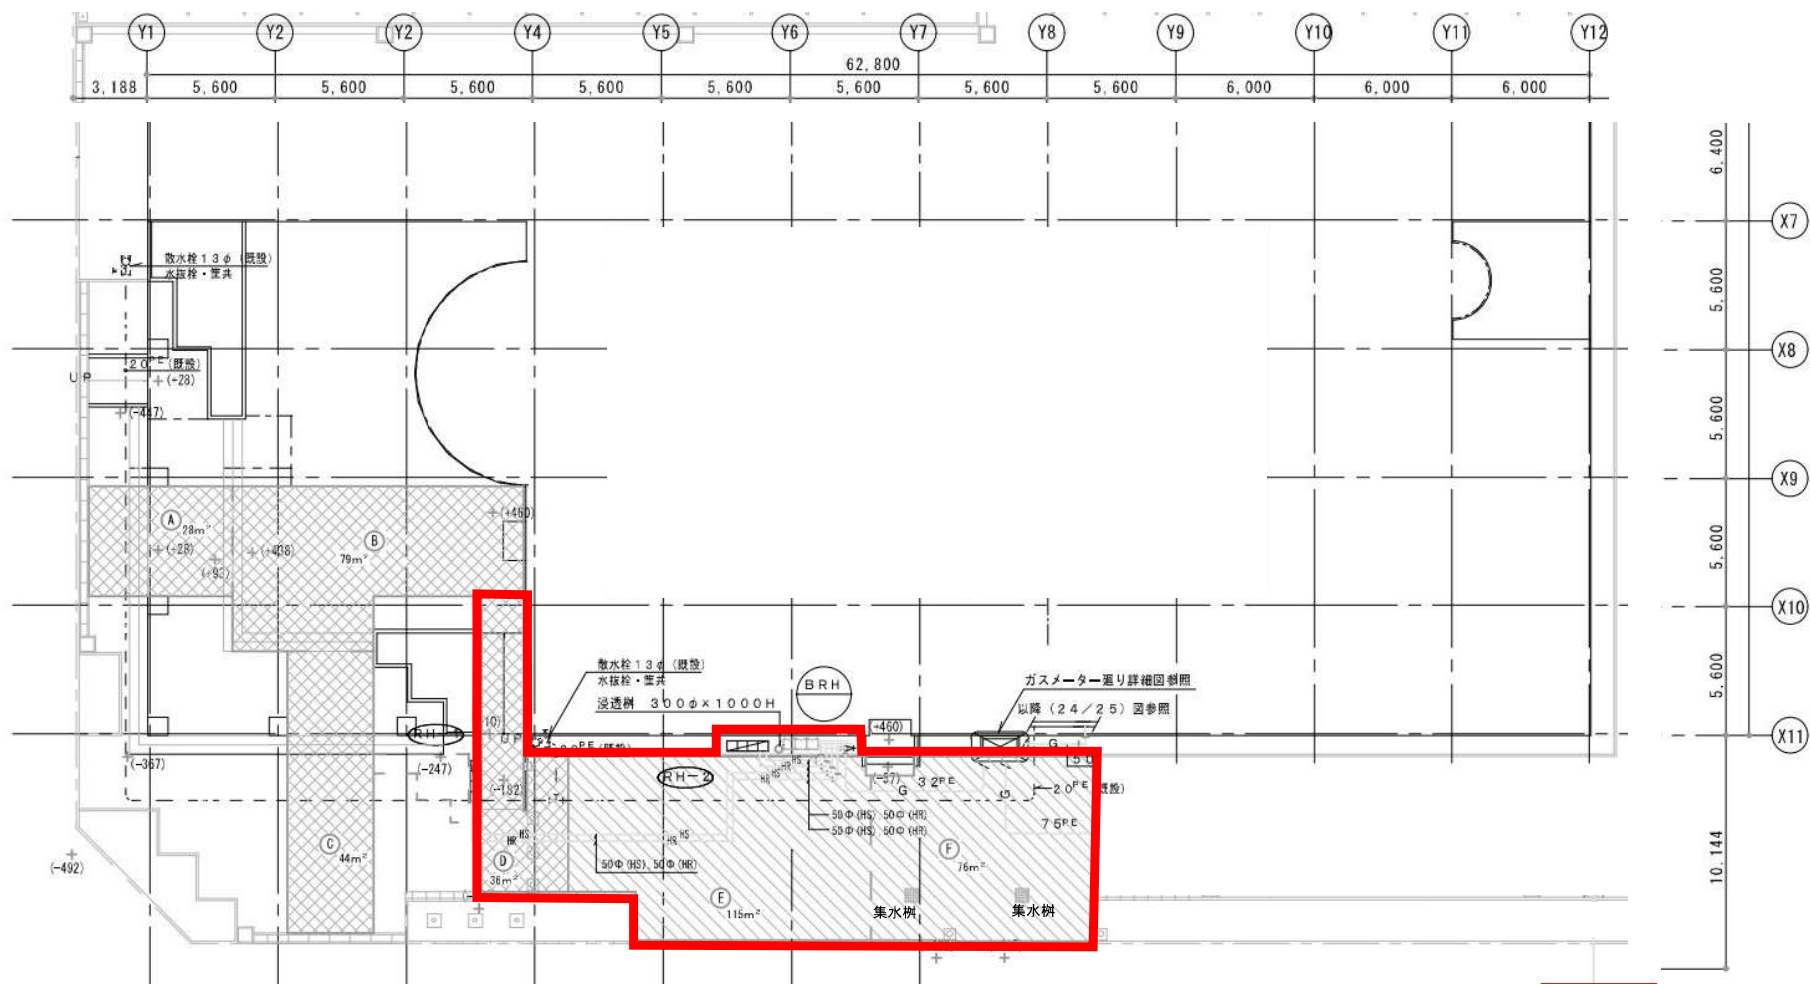

屋外配管図

安全対象

特記事項

- ・RH-1ヘッダー及び①②③については、不凍液を抜き取りし、端部を閉栓処理のうえ残置とする。
- ・融雪設備熱源機とガス管の接続は別途業務で施工を行う。

融雪設備 熱源機 仕様【改修後】					
記号	品名	仕様	電源	数量	備考
BRH	融雪設備熱源機	屋外形コンデensingタイプ、熱出力：84kw、燃料消費量：88.4kw（都市ガス13A）	1φ100V×710W	1	コンクリート基礎：1825W×700L×900H（既存再利用）
		立ち消え・停電・加圧防止・漏電安全装置、過熱・過電流・沸騰防止装置付			
		降雪センサー・気温センサー・路盤温度センサー付属（配管・配線共本工事）			
		循環ポンプ・膨張タンク内蔵、リモコンセット他付属品共			


札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課


東区体育館ロードヒーティング保全業務

融雪設備全体図（RH-1、RH-2）【改修後】

図 4
9

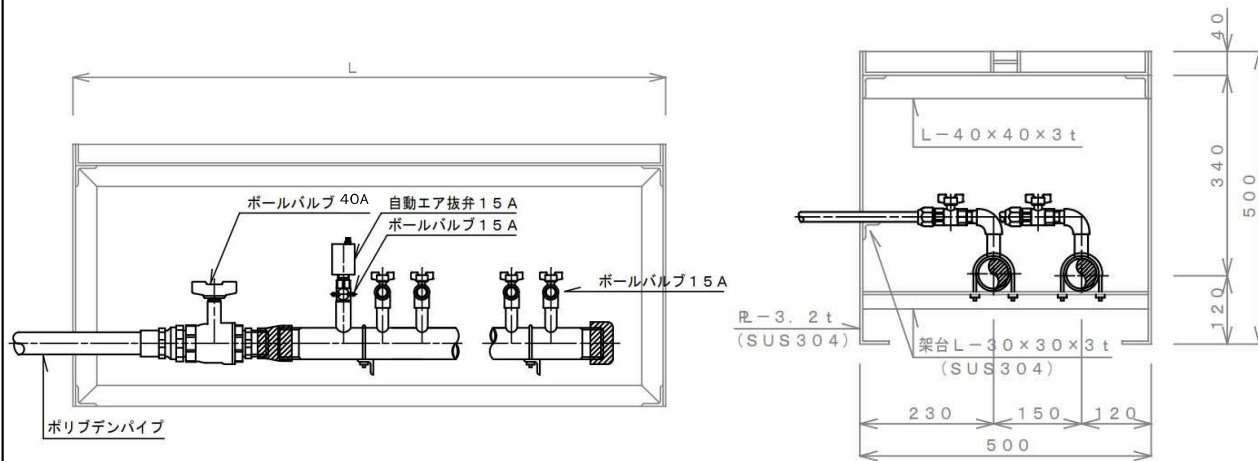


ヘッダー寸法表				
ヘッダー記号	敷設面積 (㎡)	回路	管径	備 考
RH-2	200	8	50A	(16φ200P)

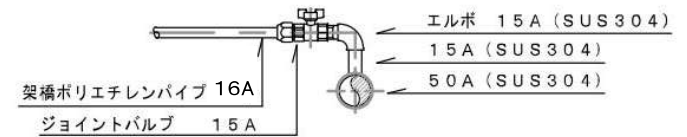


※ ヘッダーボックス及び架台の材質は全てSUS（304）製とする。


ヘッダーボックス詳細図

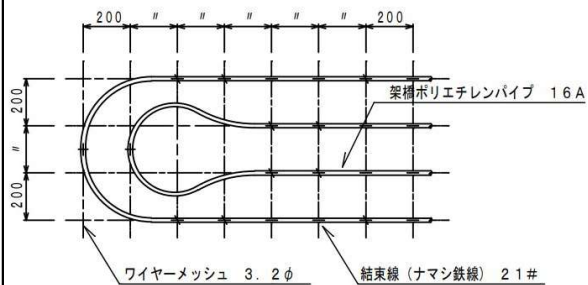


敷設詳細図

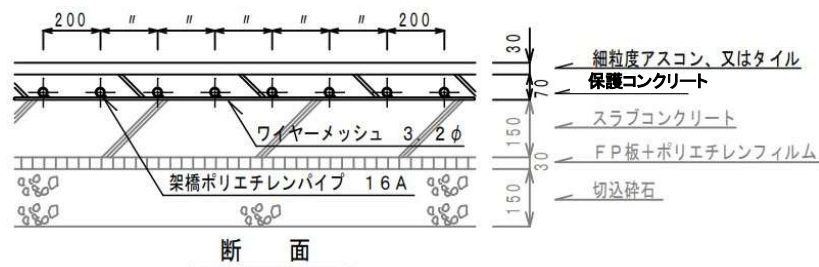

敷設断面図

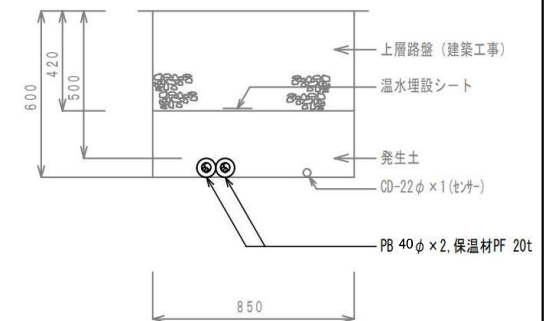

メイン管理設断面図

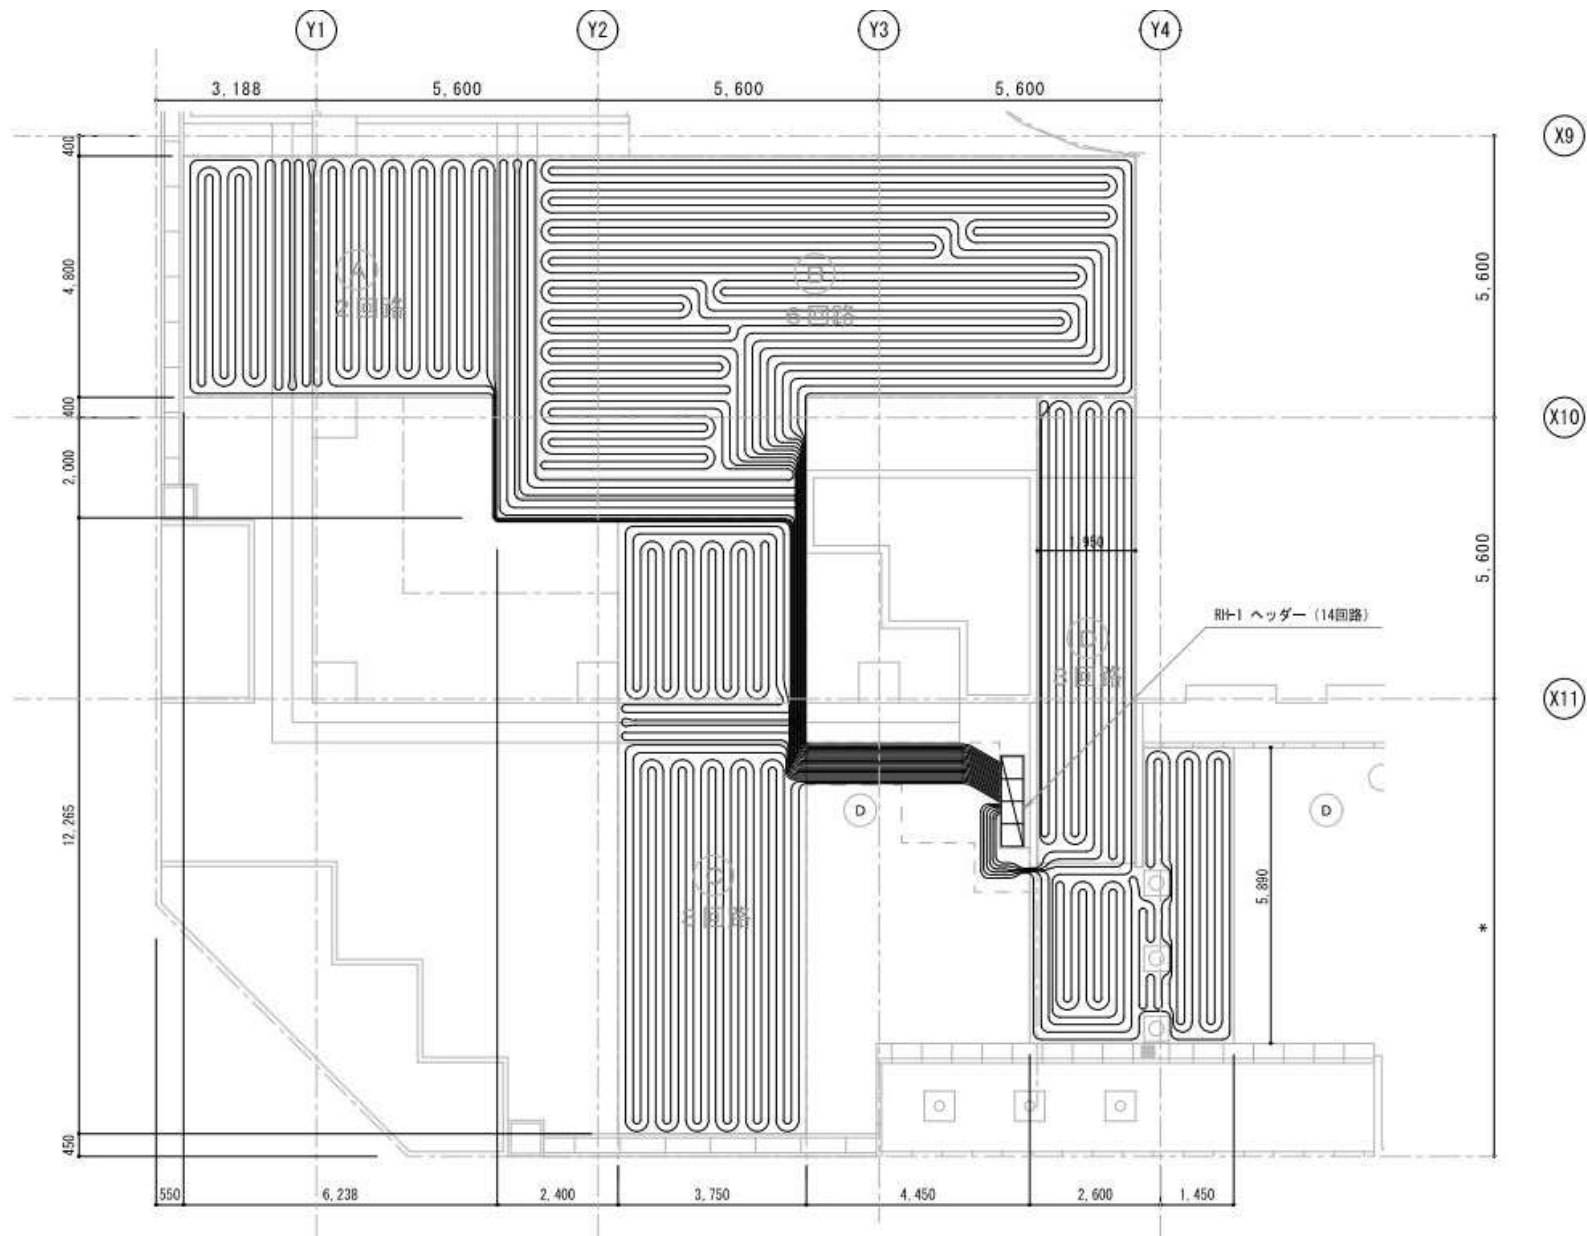


RH-1 ロードヒーティング敷設詳細図

札幌市スポーツ局スポーツ部

課 名	課 長	係 長	設計主任	図 号
施設課				

業務名
東区体育館ロードヒーティング保全業務
図 書 名
RH-1パイプ敷設図 (参考) 【改修前】

図 番
6
SCALE
1/9

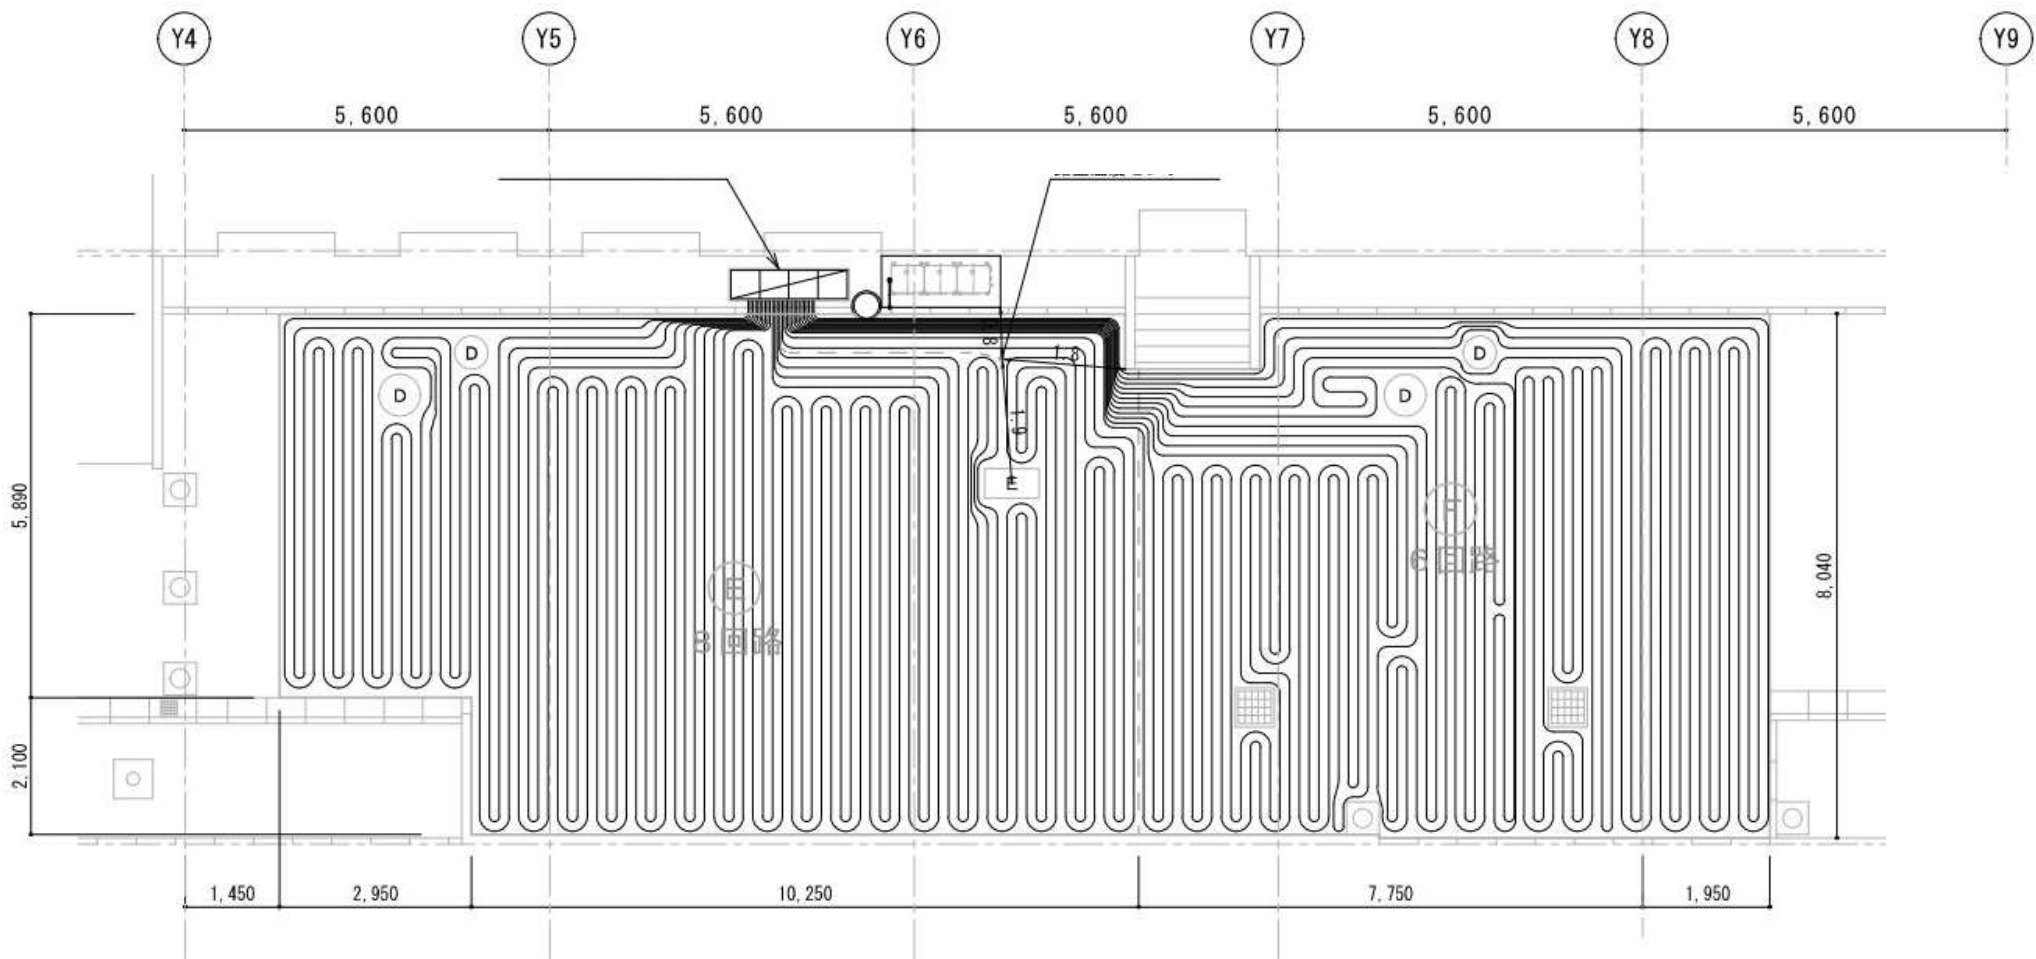

RH-2 ロードヒーティング敷設詳細図

札幌市スポーツ局スポーツ部


施設課

課 長	係 長	設計主任	設 計



業務名
東区体育館ロードヒーティング保全業務
図 名
RH-2パイプ敷設図（参考）【改修前】

SCALE
-


図 番
7
9



RH-2 ヘッダーボックス詳細図

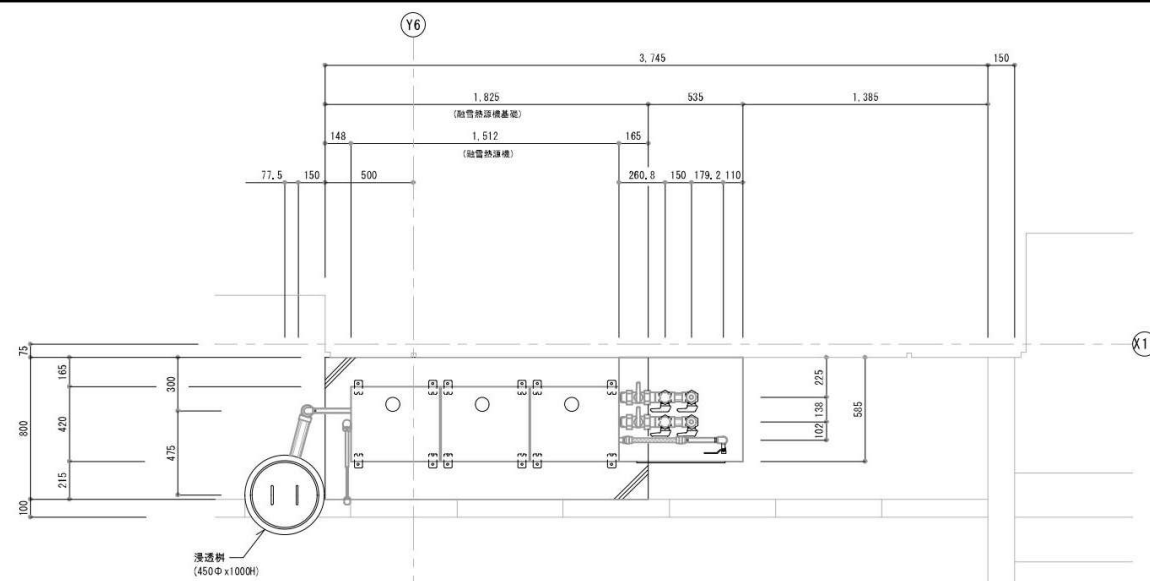


熱源機廻り詳細図 (平面)

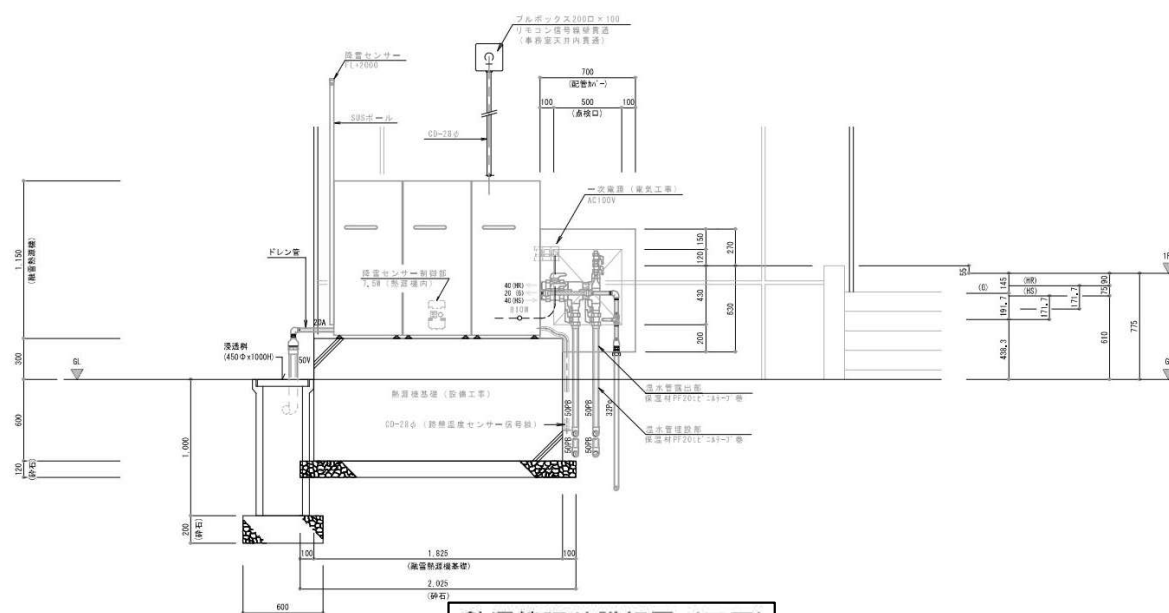

熱源機廻り詳細図 (正面)



融雪設備熱源機器

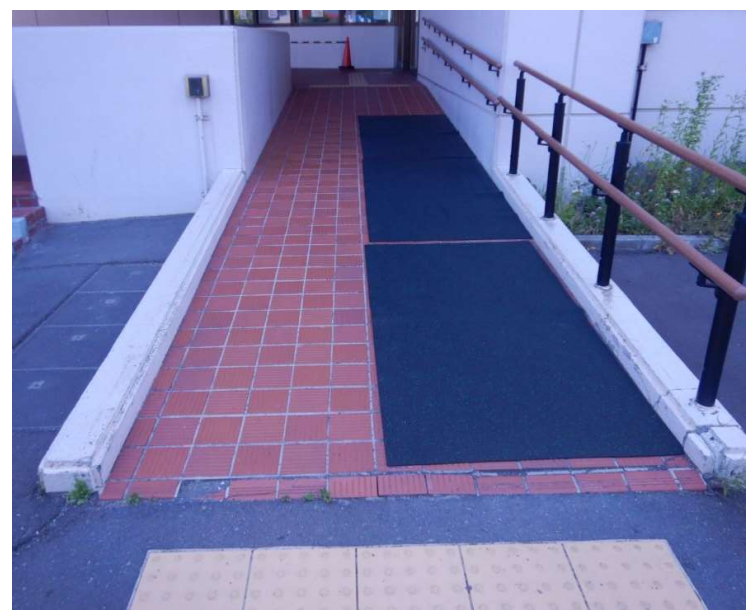

スロープ部



アスファルト部1



アスファルト部2

札幌市スポーツ局スポーツ部

課 長	係 長	設計主任	図 面

施設課

業務名
東区体育館ロードヒーティング保全業務
図面名
既存現況図（参考）

国 語
9
SCALE
—
9