




履行場所：札幌市豊平区平岸 5 条14丁目

位置図

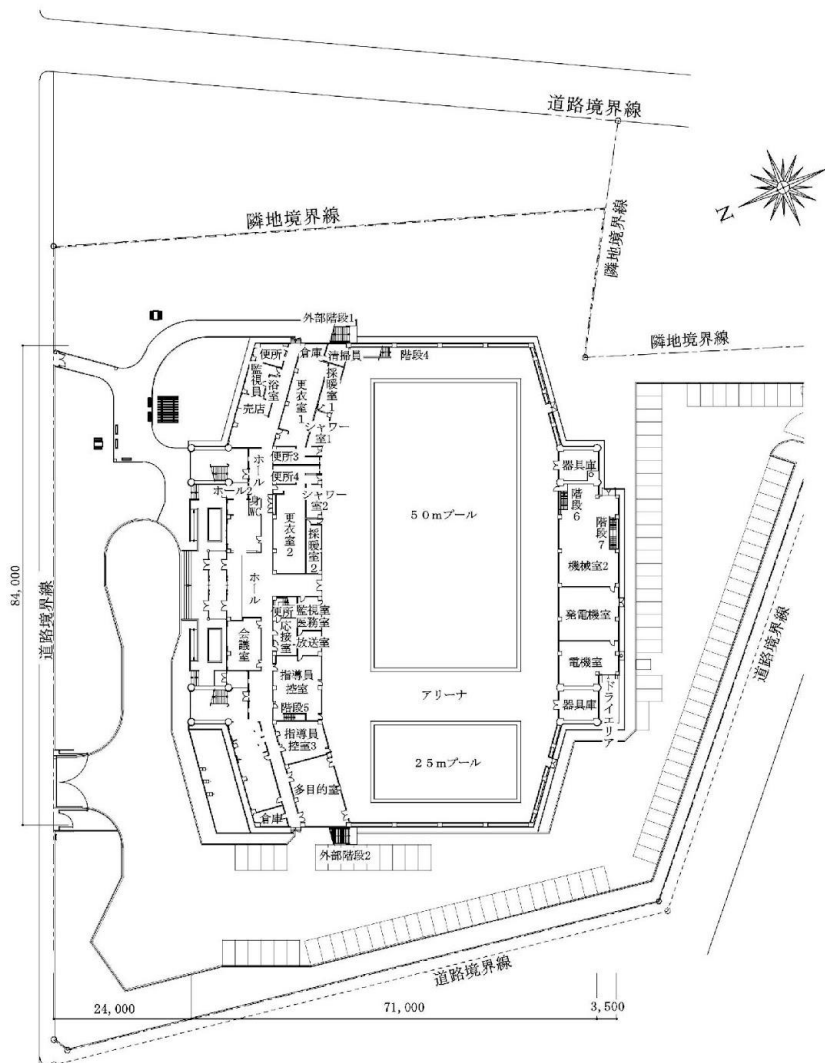

配置図

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課長

係長

係長

設計主任

設計

業務名

平岸プールろ過設備コンプレッサ更新業務

図名

位置図・配置図

図番

SCALE 1/4

保全対象

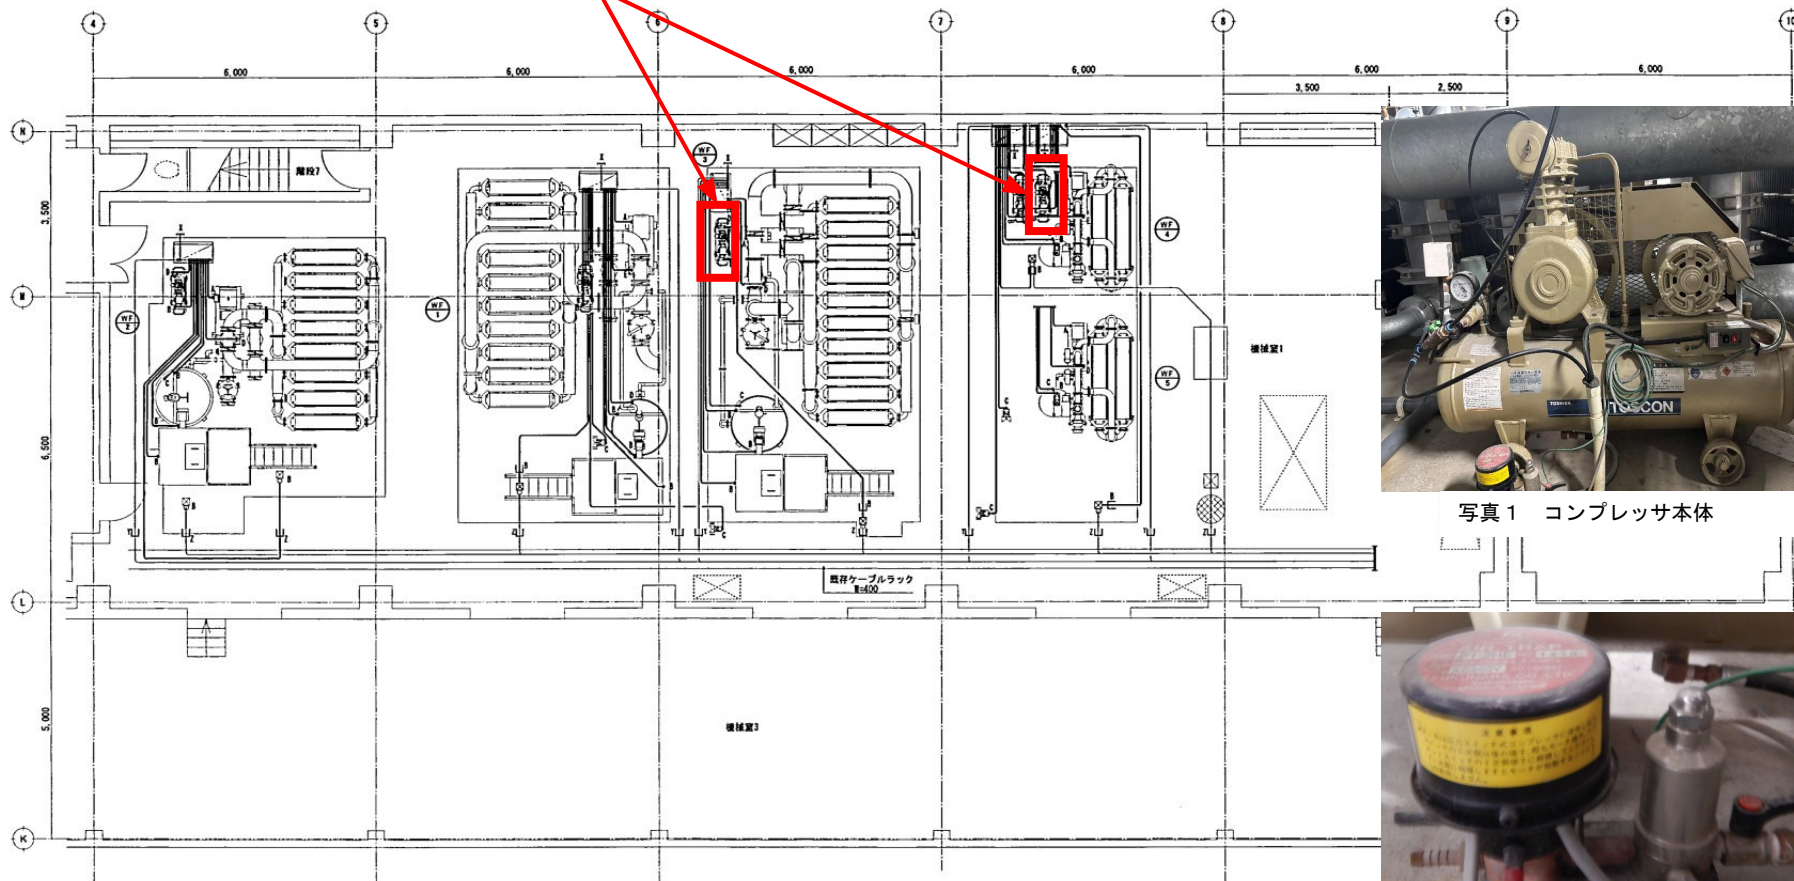


写真1 コンプレッサ本体



写真2 オートドレントラップ

札幌市スポーツ局スポーツ部


施設課

課長	係長	設計主任	図面


業務名
平岸プールろ過設備コンプレッサ更新業務
図面名
地下1階機械室平面詳細図

SCALE
—

図番
3
4

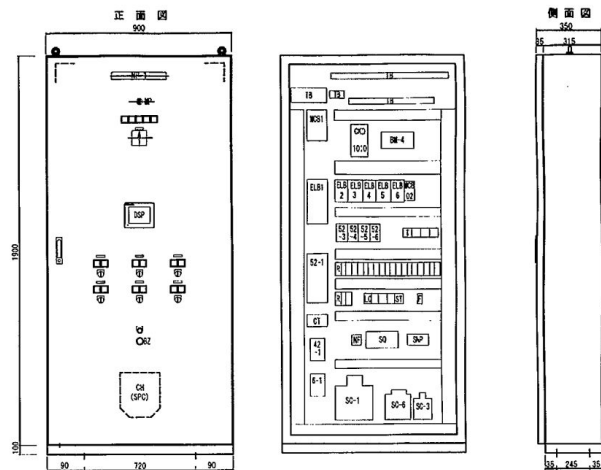


WF-3 自動制御盤図 S-1/15

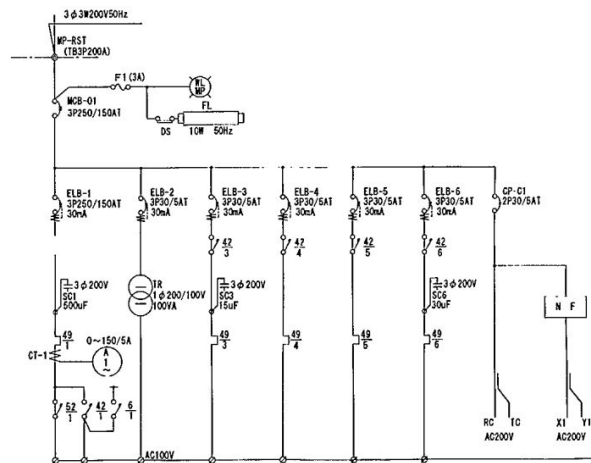


端子台番号	UW-1, XYZ-1, E	UW-2, E	UW-3, E	UW-4, E	UW-5, E	UW-6, E		
端子台容量	50A	20A	20A	20A	20A	20A		
負荷容量	30.0kW		0.20kW	0.15kW	0.10kW	0.75kW		
負荷記号	WF-3							
負荷名称	減速ポンプ	残留塩素指示計電源	助剤フィーダー減速機	ユラスモーター	スラリー機操作機	コンプレッサー	操作電源	シーケンサー電源

WF-3 自動制御盤単線結線図 FREE

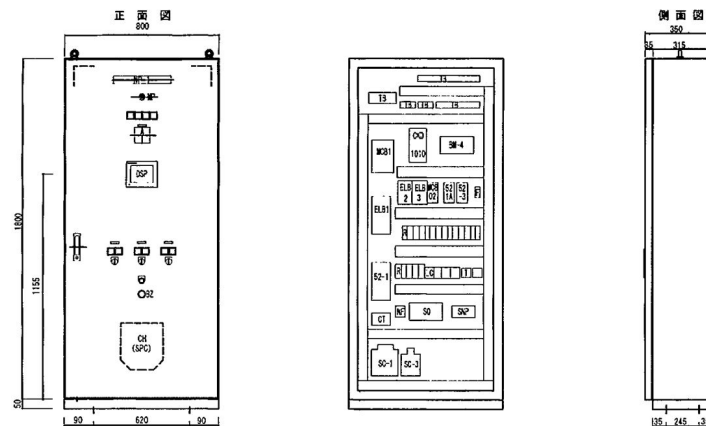

WF-4 自動制御盤図 S-1/15

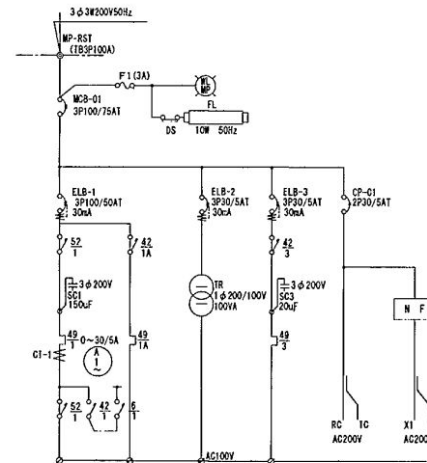

端子台番号	UW-1, E	UW-1A, E	UW-2, E	UW-3, E		
端子台容量	60A	20A	20A	20A		
負荷容量	7.50kW	0.10kW		0.75kW		
負荷記号	WF-4	WF-4				
負荷名称	減速ポンプ	スクリーンモーター	残留塩素指示計電源	コンプレッサー	操作電源	シーケンサー電源

WF-4 自動制御盤単線結線図 FREE

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課長	係長	設計主任	設計

業務名
平岸プール過設備コンプレッサ更新業務
図名
ろ過設備自動制御盤・単線結線図(参考)

SCALE
—

図番
4
4