

札 幌 市 本 庁 舎

F C U 自 動 制 御 関 係 図 面

空 調 自 動 制 御 関 係 図 面


図 面 目 録

図面番号	F C U 自動制御 図面名称	縮 尺	備 考
F-1	F C U 自動制御 B 2 階平面図	1/100	
F-2	F C U 自動制御 B 1 階平面図	1/100	
F-3	F C U 自動制御 1 階平面図	1/100	
F-4	F C U 自動制御 2 階平面図	1/100	
F-5	F C U 自動制御 3 階平面図	1/100	
F-6	F C U 自動制御 4 階平面図	1/100	
F-7	F C U 自動制御 5 階平面図	1/100	
F-8	F C U 自動制御 6 階平面図	1/100	
F-9	F C U 自動制御 7 階平面図	1/100	
F-10	F C U 自動制御 8 階平面図	1/100	
F-11	F C U 自動制御 9 階平面図	1/100	
F-12	F C U 自動制御 1 0 階平面図	1/100	
F-13	F C U 自動制御 1 1 階平面図	1/100	
F-14	F C U 自動制御 1 2 階平面図	1/100	
F-15	F C U 自動制御 1 3 階平面図	1/100	
F-16	F C U 自動制御 1 4 階平面図	1/100	
F-17	F C U 自動制御 1 5 階平面図	1/100	
F-18	F C U 自動制御 1 6 階平面図	1/100	
F-19	F C U 自動制御 1 7 階平面図	1/100	
F-20	F C U 自動制御 1 8 階平面図	1/100	
F-21	F C U 自動制御 1 9 階平面図	1/100	

※本平面図は自動制御機器等の配置箇所を示すものである。

※平面図の室名・間仕切り等は参考のため、現状と異なる場合がある。

図面番号	空調設備自動制御 図面名称	縮 尺	備 考
A-1	空調設備自動制御(1) B 2 階平面図	1/100	
A-2	空調設備自動制御(2) B 2 階平面図	1/100	
A-3	空調設備自動制御 B 1 階平面図	1/100	
A-4	空調設備自動制御 1 階平面図	1/100	
A-5	空調設備自動制御 2 階平面図	1/100	
A-6	空調設備自動制御 3 階平面図	1/100	
A-7	空調設備自動制御 4 階平面図	1/100	
A-8	空調設備自動制御 5 階平面図	1/100	
A-9	空調設備自動制御 6 階平面図	1/100	
A-10	空調設備自動制御 7 階平面図	1/100	
A-11	空調設備自動制御 8 階平面図	1/100	
A-12	空調設備自動制御 9 階平面図	1/100	
A-13	空調設備自動制御 1 0 階平面図	1/100	
A-14	空調設備自動制御 1 1 階平面図	1/100	
A-15	空調設備自動制御 1 2 階平面図	1/100	
A-16	空調設備自動制御 1 3 階平面図	1/100	
A-17	空調設備自動制御 1 4 階平面図	1/100	
A-18	空調設備自動制御 1 5 階平面図	1/100	
A-19	空調設備自動制御 1 6 階平面図	1/100	
A-20	空調設備自動制御 1 7 階平面図	1/100	
A-21	空調設備自動制御 1 8 階平面図	1/100	
A-22	空調設備自動制御 1 9 階平面図	1/100	
A-23	空調設備自動制御 空調計装図(1)	NO SCALE	
A-24	空調設備自動制御 空調計装図(2)	NO SCALE	
A-25	空調設備自動制御 空調計装図(3)	NO SCALE	
A-26	空調設備自動制御 空調計装図(4)	NO SCALE	
A-27	空調設備自動制御 空調計装図(5)	NO SCALE	
A-28	空調設備自動制御 空調計装図(6)	NO SCALE	
A-29	空調設備自動制御 空調計装図(7)	NO SCALE	

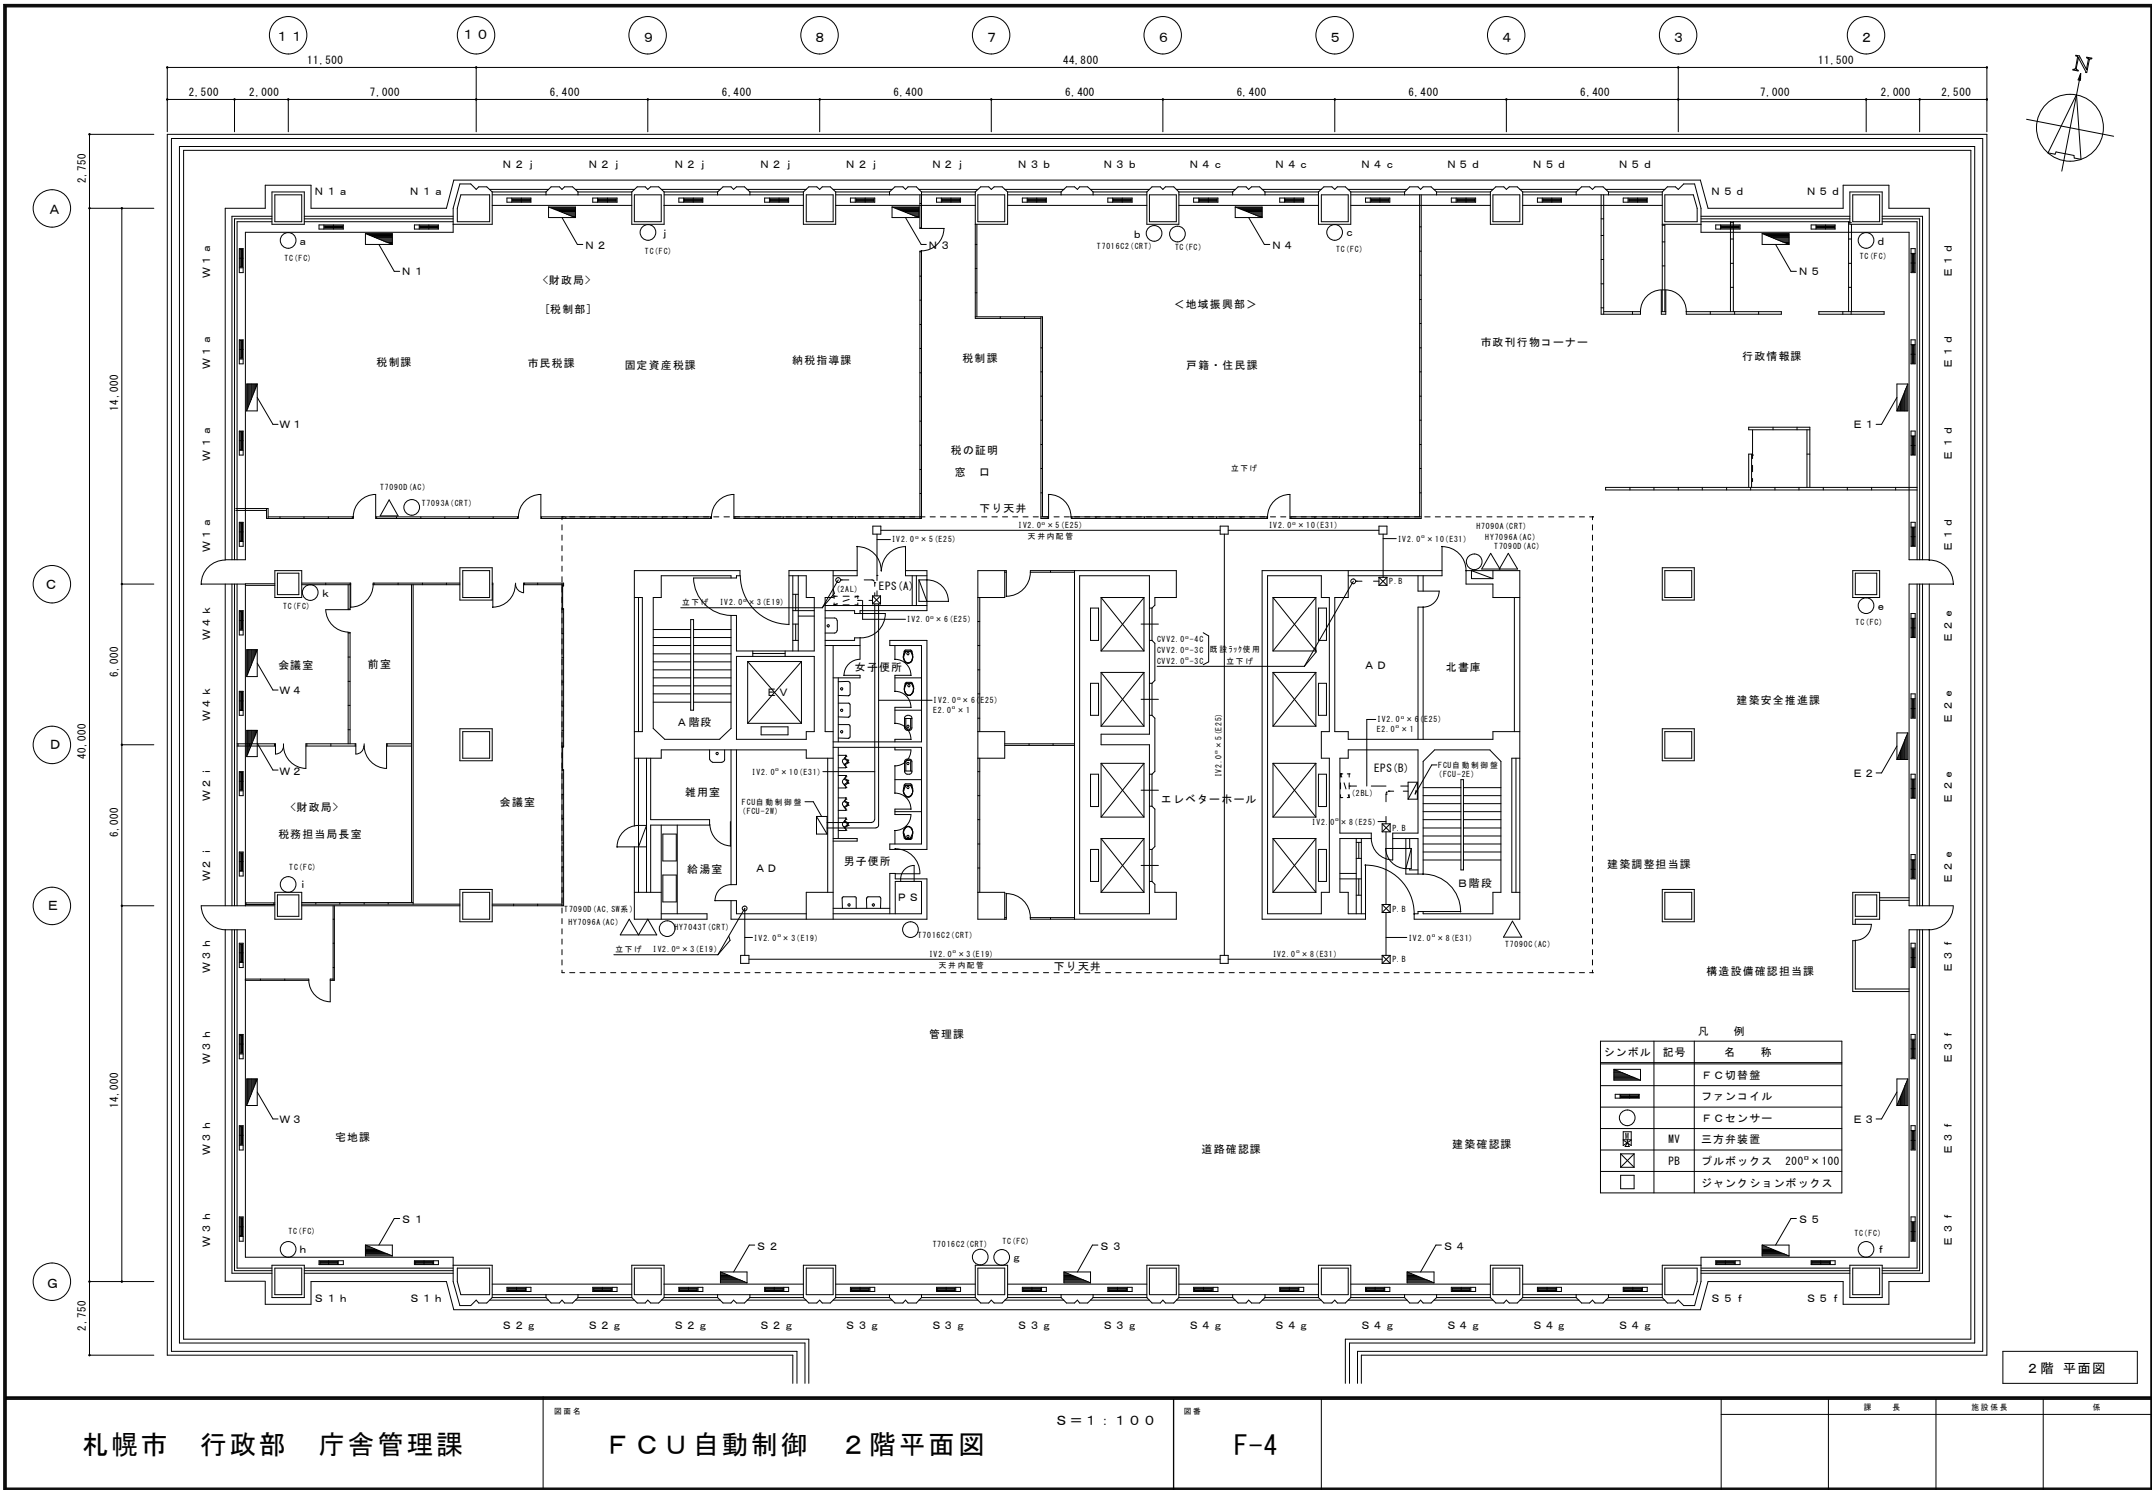


札幌市 行政部 庁舎管理課

FCU自動制御 2階平面図

S = 1 : 100


F-4

課 長 施設係長 係

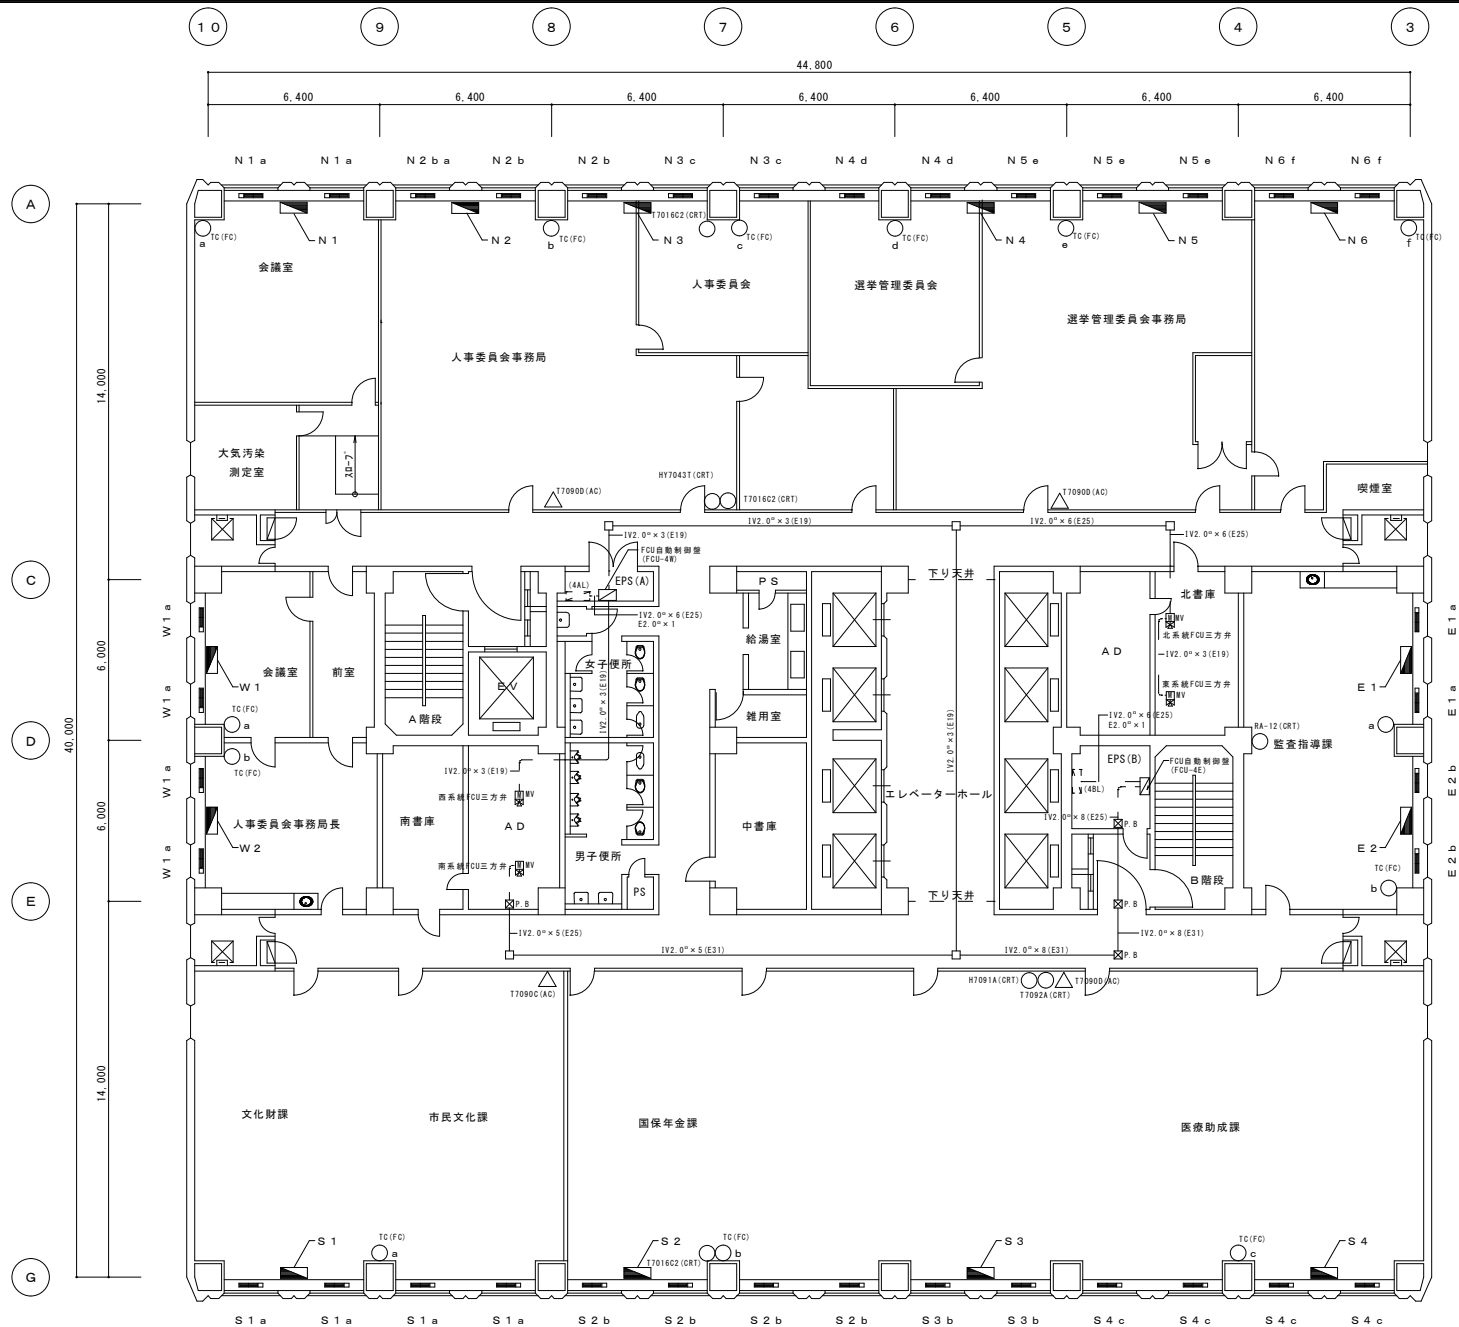


凡 例		
シンボル	記号	名 称
		F C 切替盤
		ファンコイル
		F C センサー
		三方弁装置
		ブルボックス 200 ^φ ×100
		ジャンクションボックス

4 階 平面図

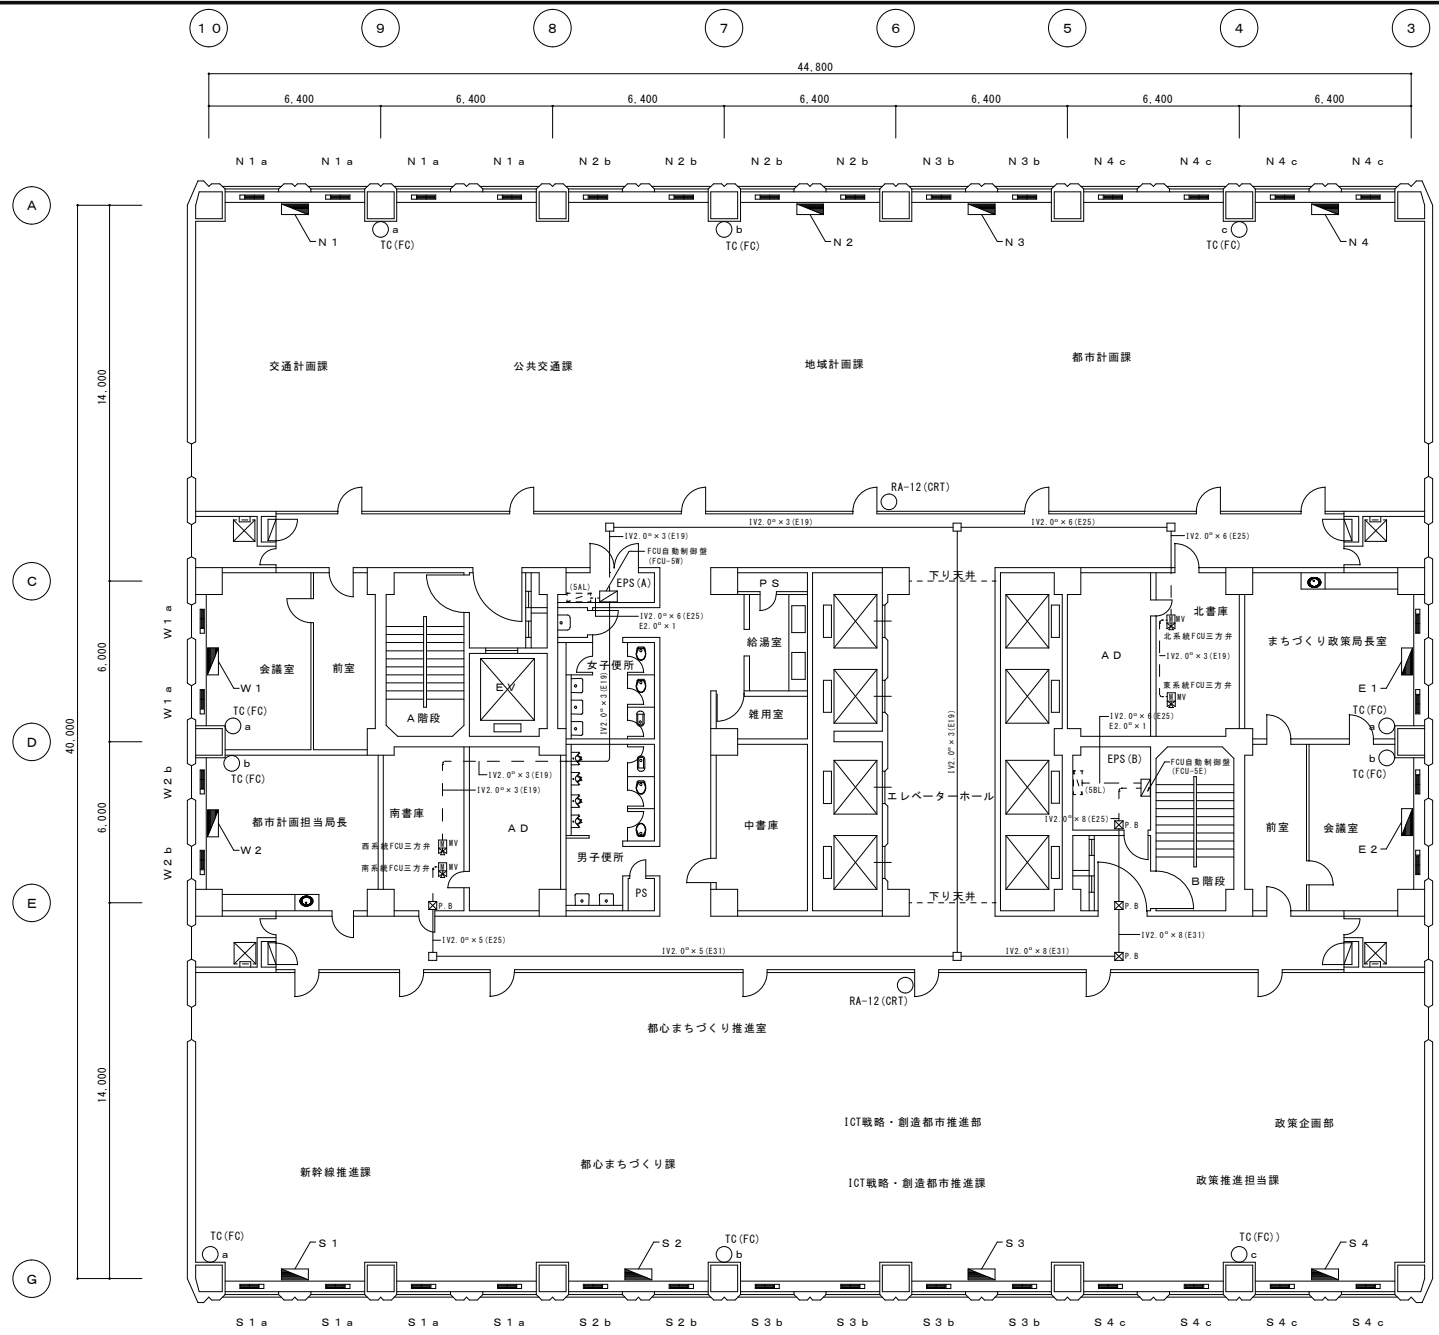

シンボル	記号	名 称
■		F C 切替壁
○		F C センサー
□		三方弁装置
×		ブルボックス 200φ×100
□		ジャンクションボックス

5階平面図

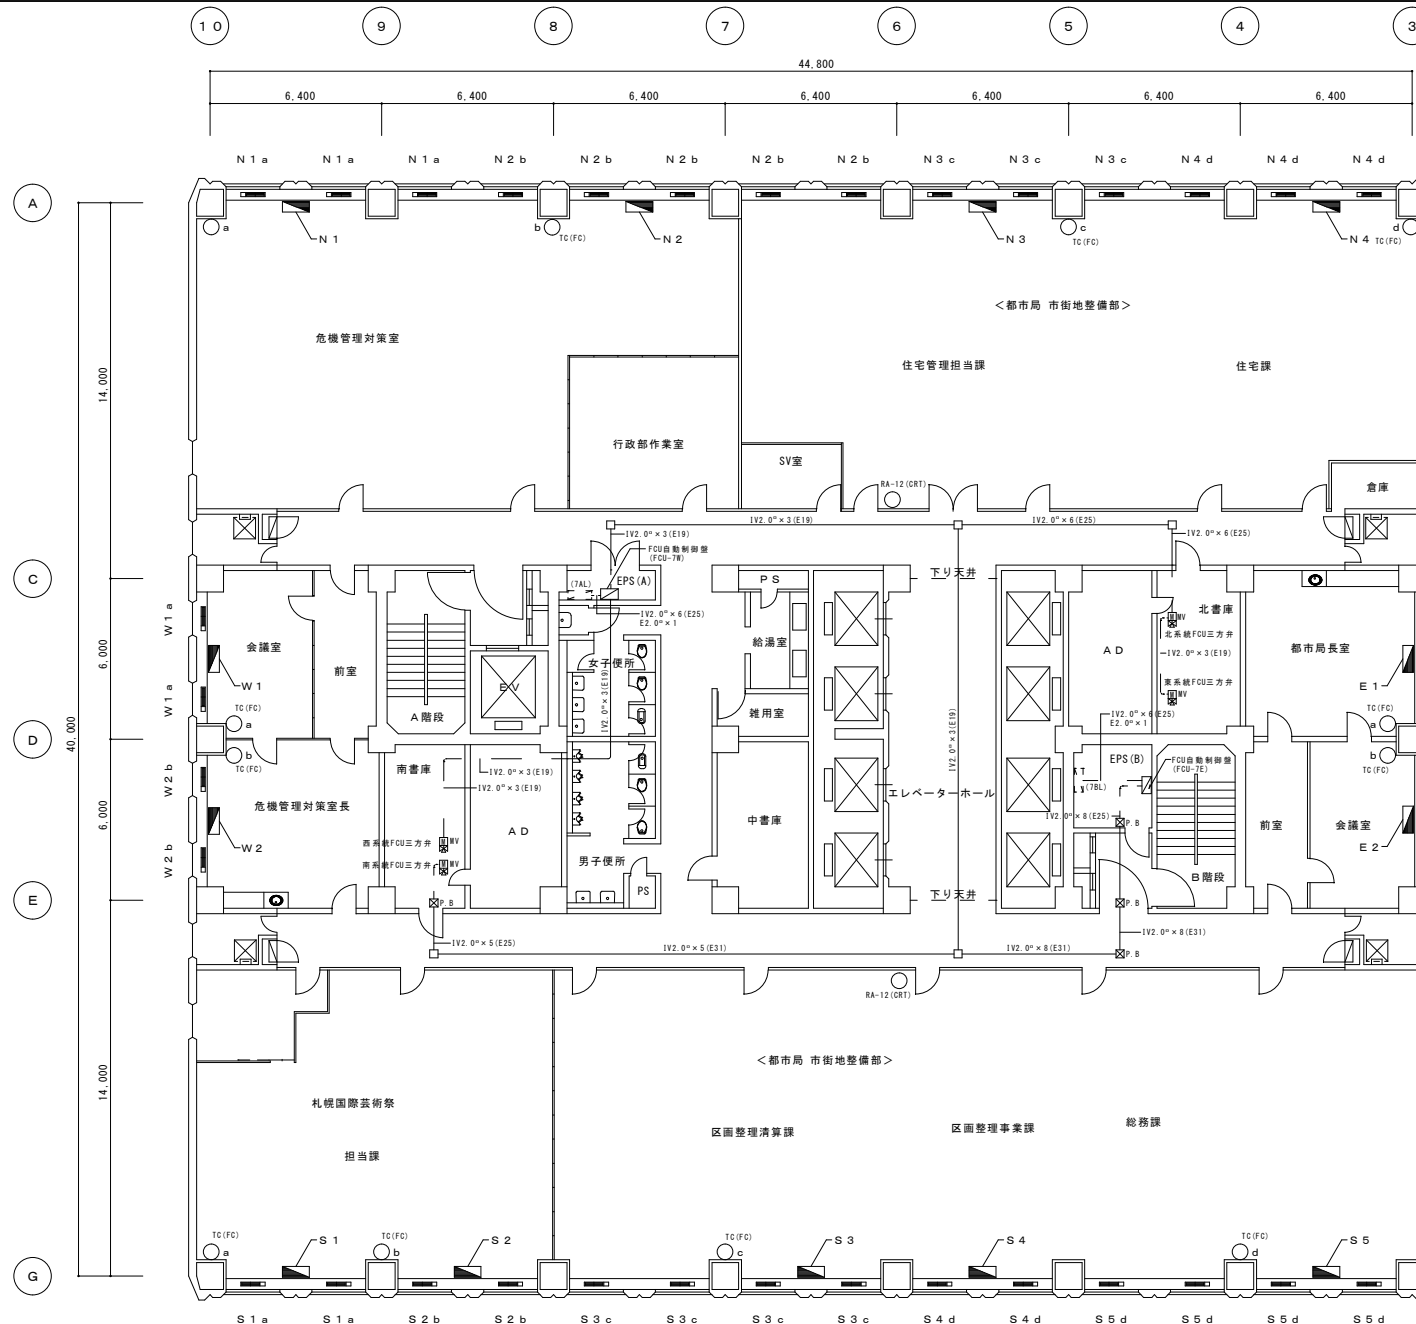

凡 例		
シンボル	記号	名 称
		F C 切替盤
		ファンコイル
		F C センサー
		MV 三方弁装置
		PB ブルボックス 200φ×100
		ジャンクションボックス

7 階 平面図


札幌市 行政部 庁舎管理課

F C U 自動制御 7 階平面図

S = 1 : 100



F-9

課 長 施設係長 係

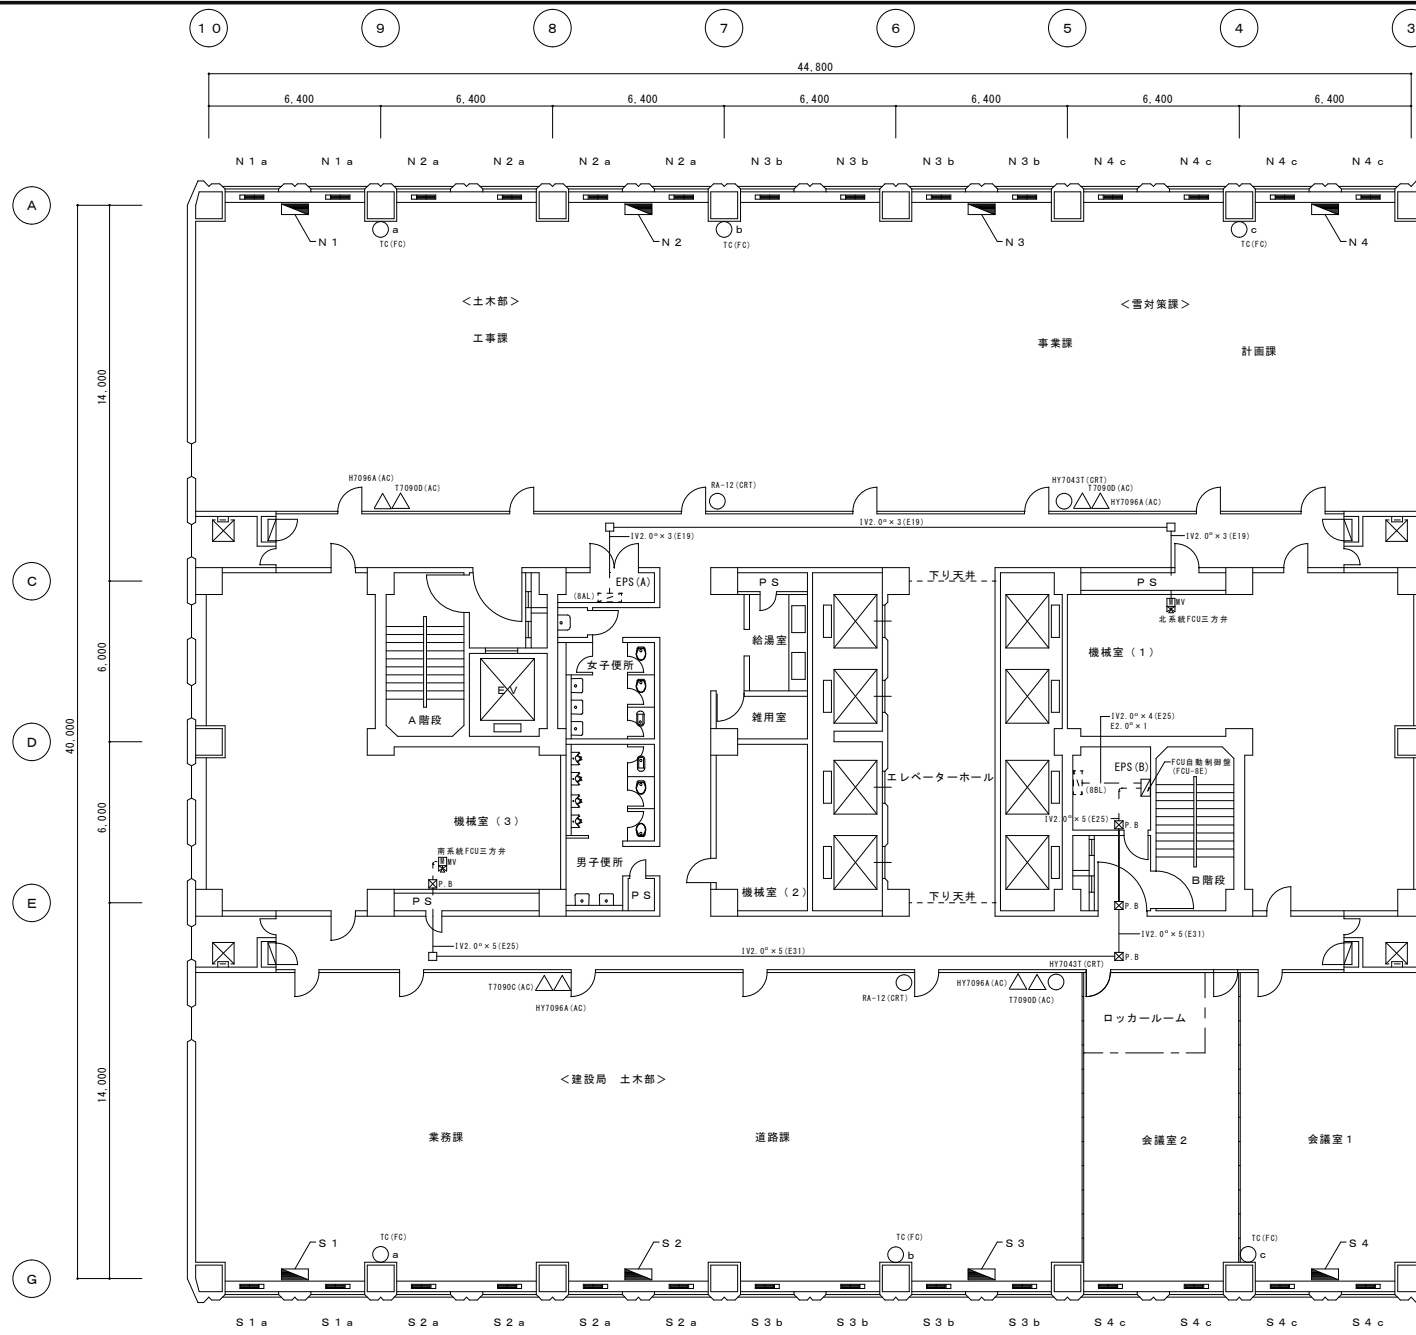

凡 例		
シンボル	記号	名 称
		F C 切替壁
		ファンコイル
		F C センサー
		MV 三方弁装置
		PB ブルボックス 200* x 100
		ジャンクションボックス



8 階 平面図

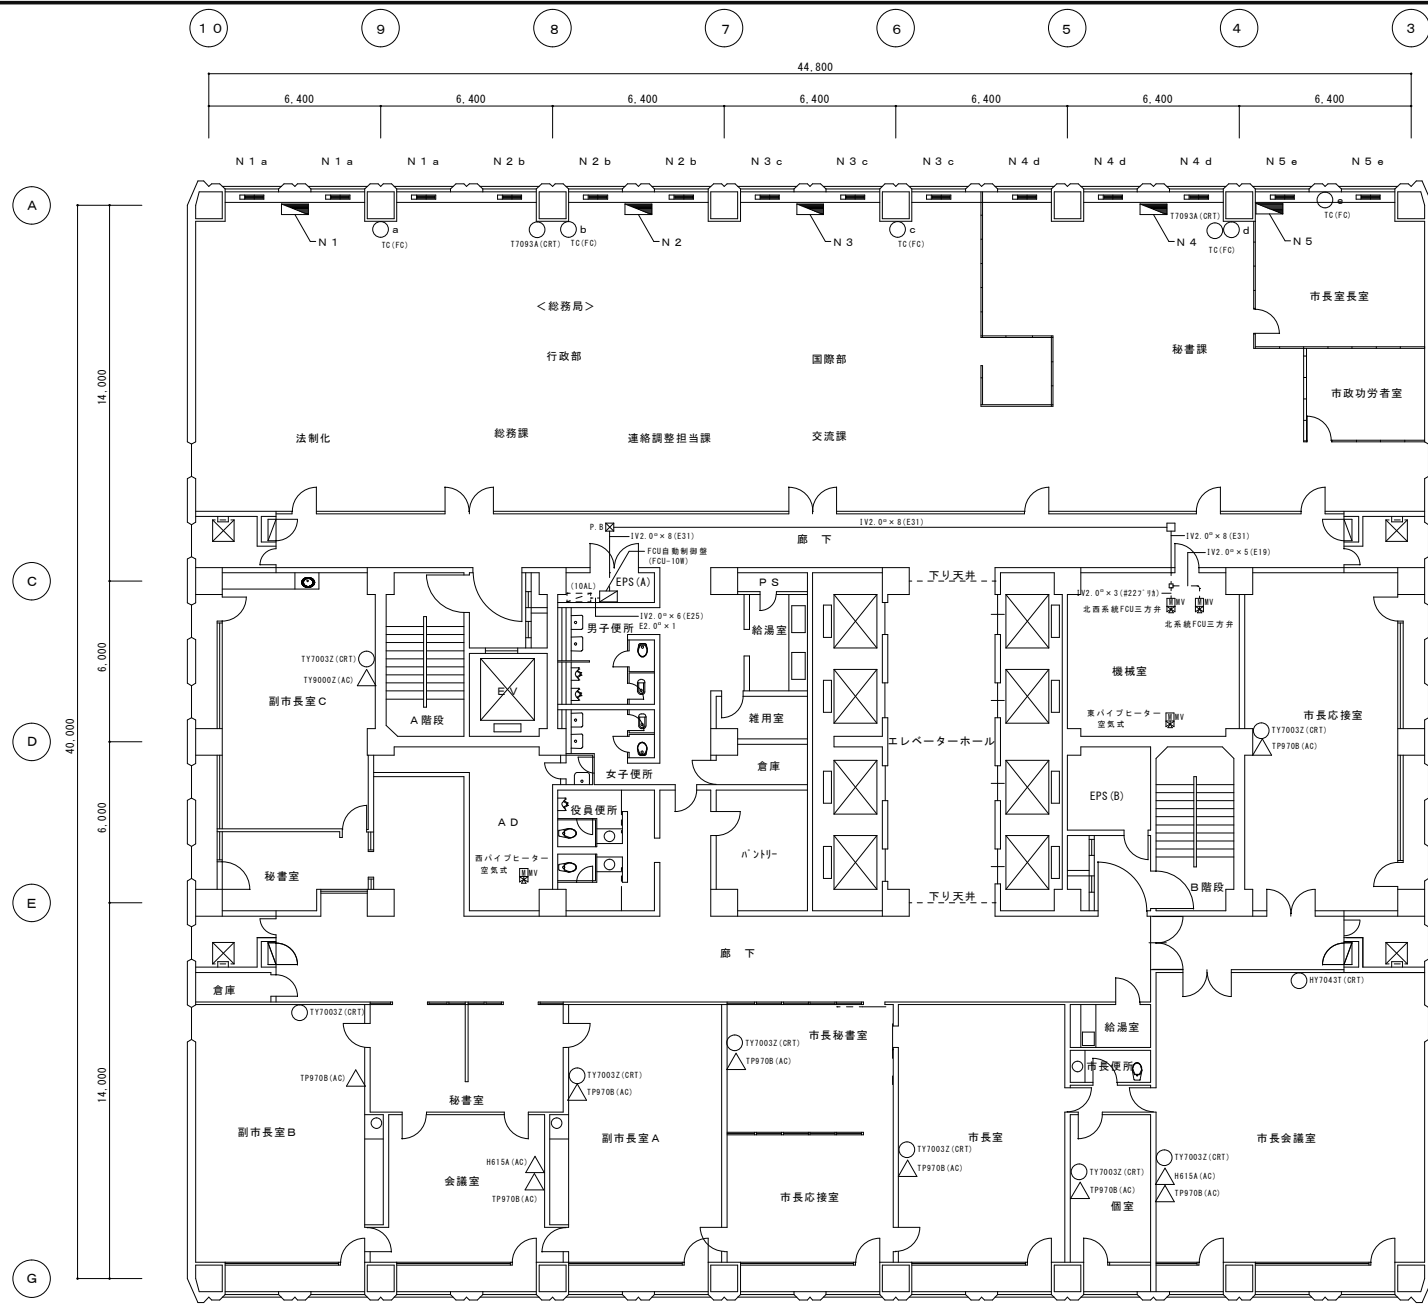

凡 例		
シンボル	記号	名 称
		F C 切替壁
		ファンコイル
		F C センサー
		MV 三方弁装置
		PB ブルボックス 200φ×100
		ジャンクションボックス

10階 平面図


課 長	施設係長	係

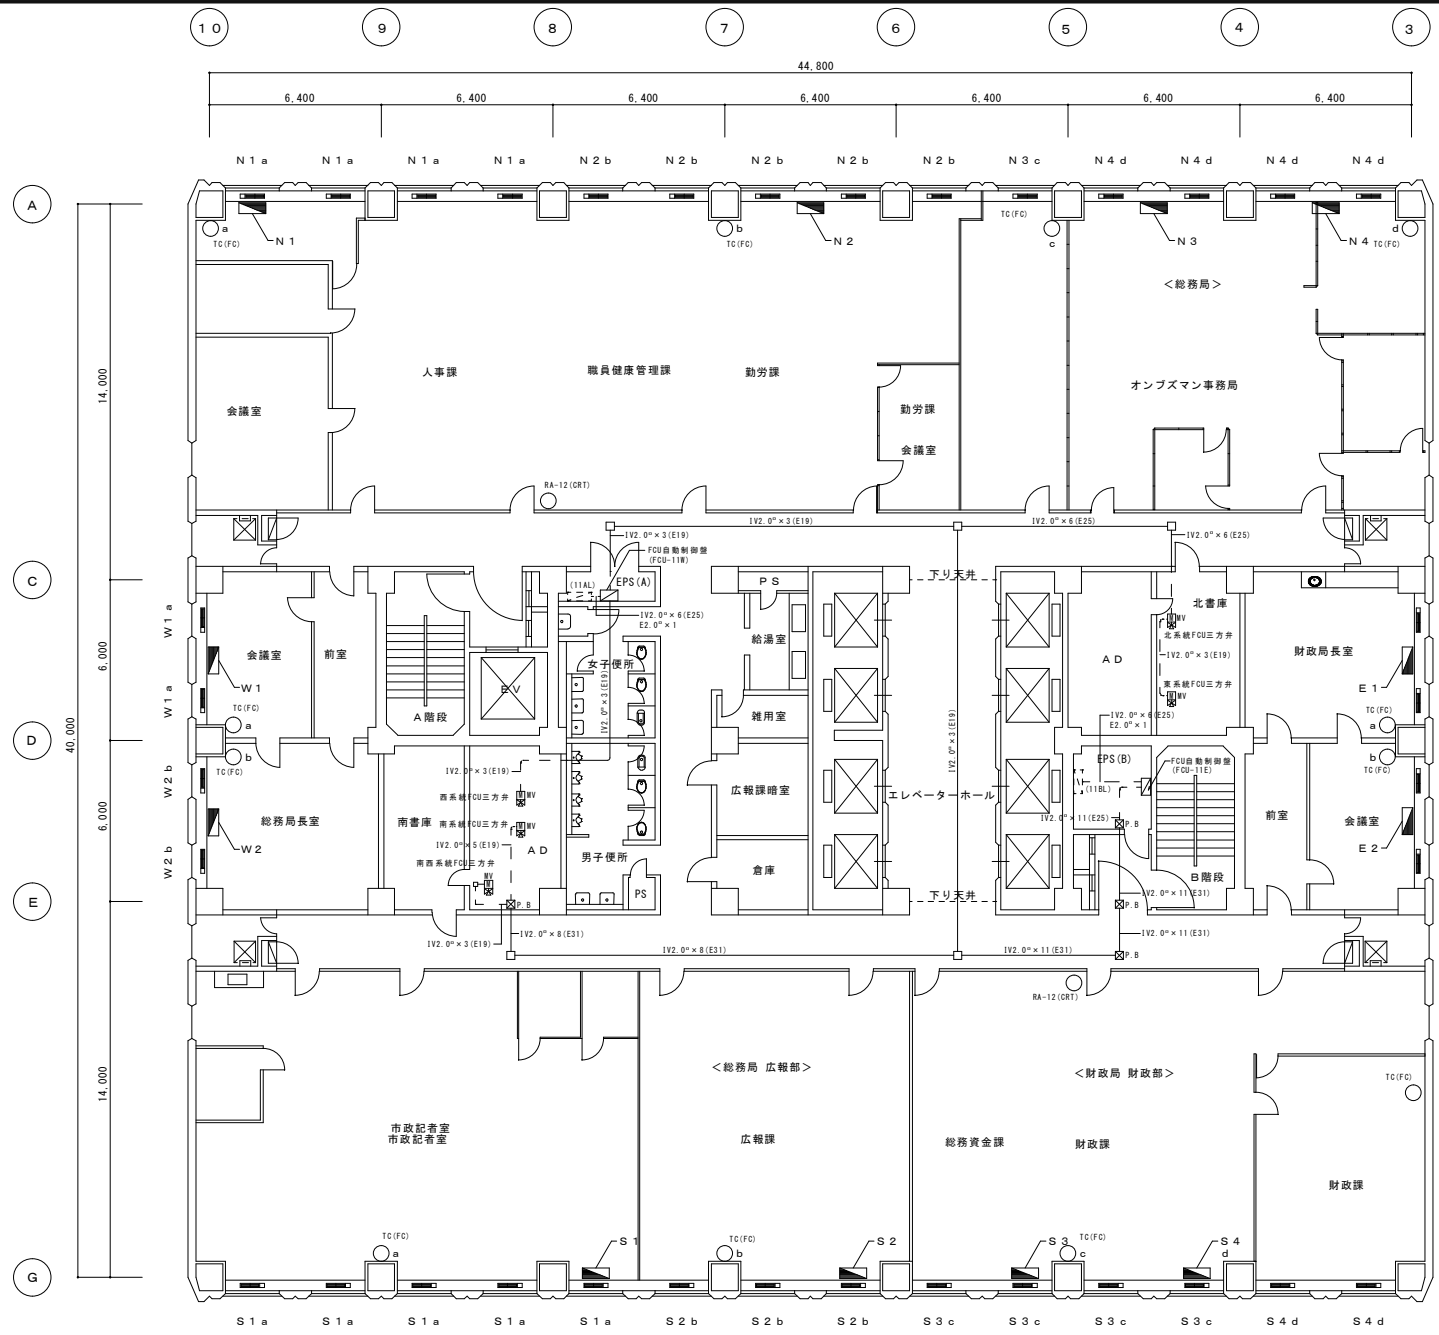


凡 例		
シンボル	記号	名 称
		F C 切替壁
		ファンコイル
		F C センサー
		MV 三方弁装置
		PB ブルボックス 200φ×100
		ジャンクションボックス

11 階 平面図


課 長	施設係長	係

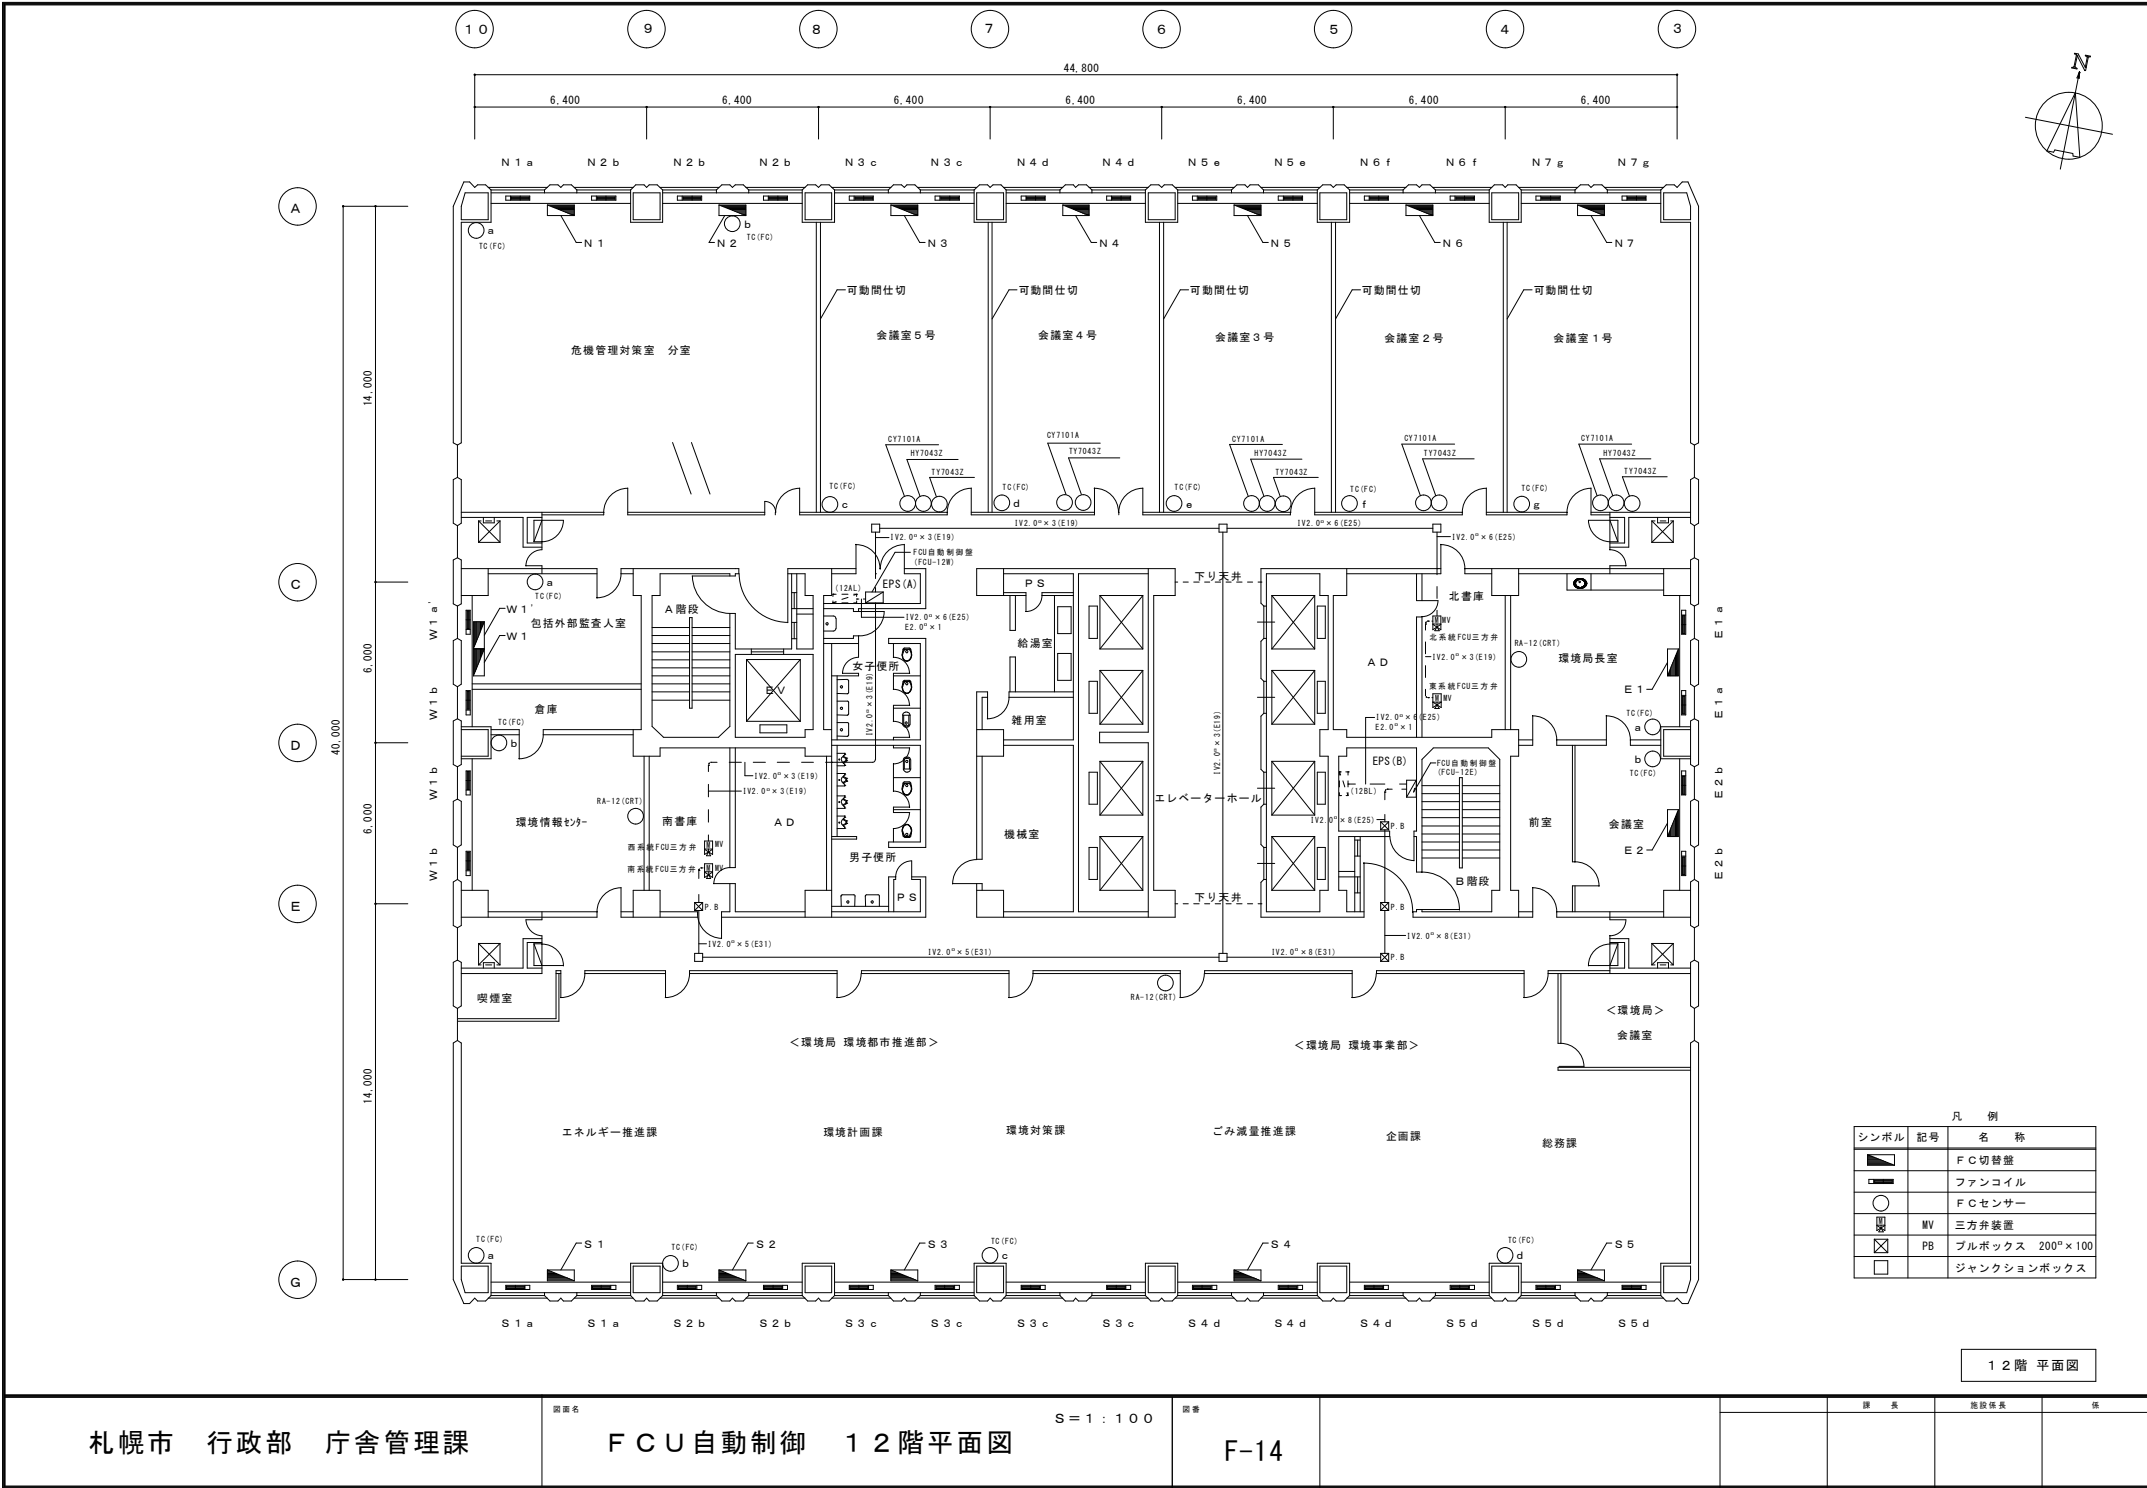

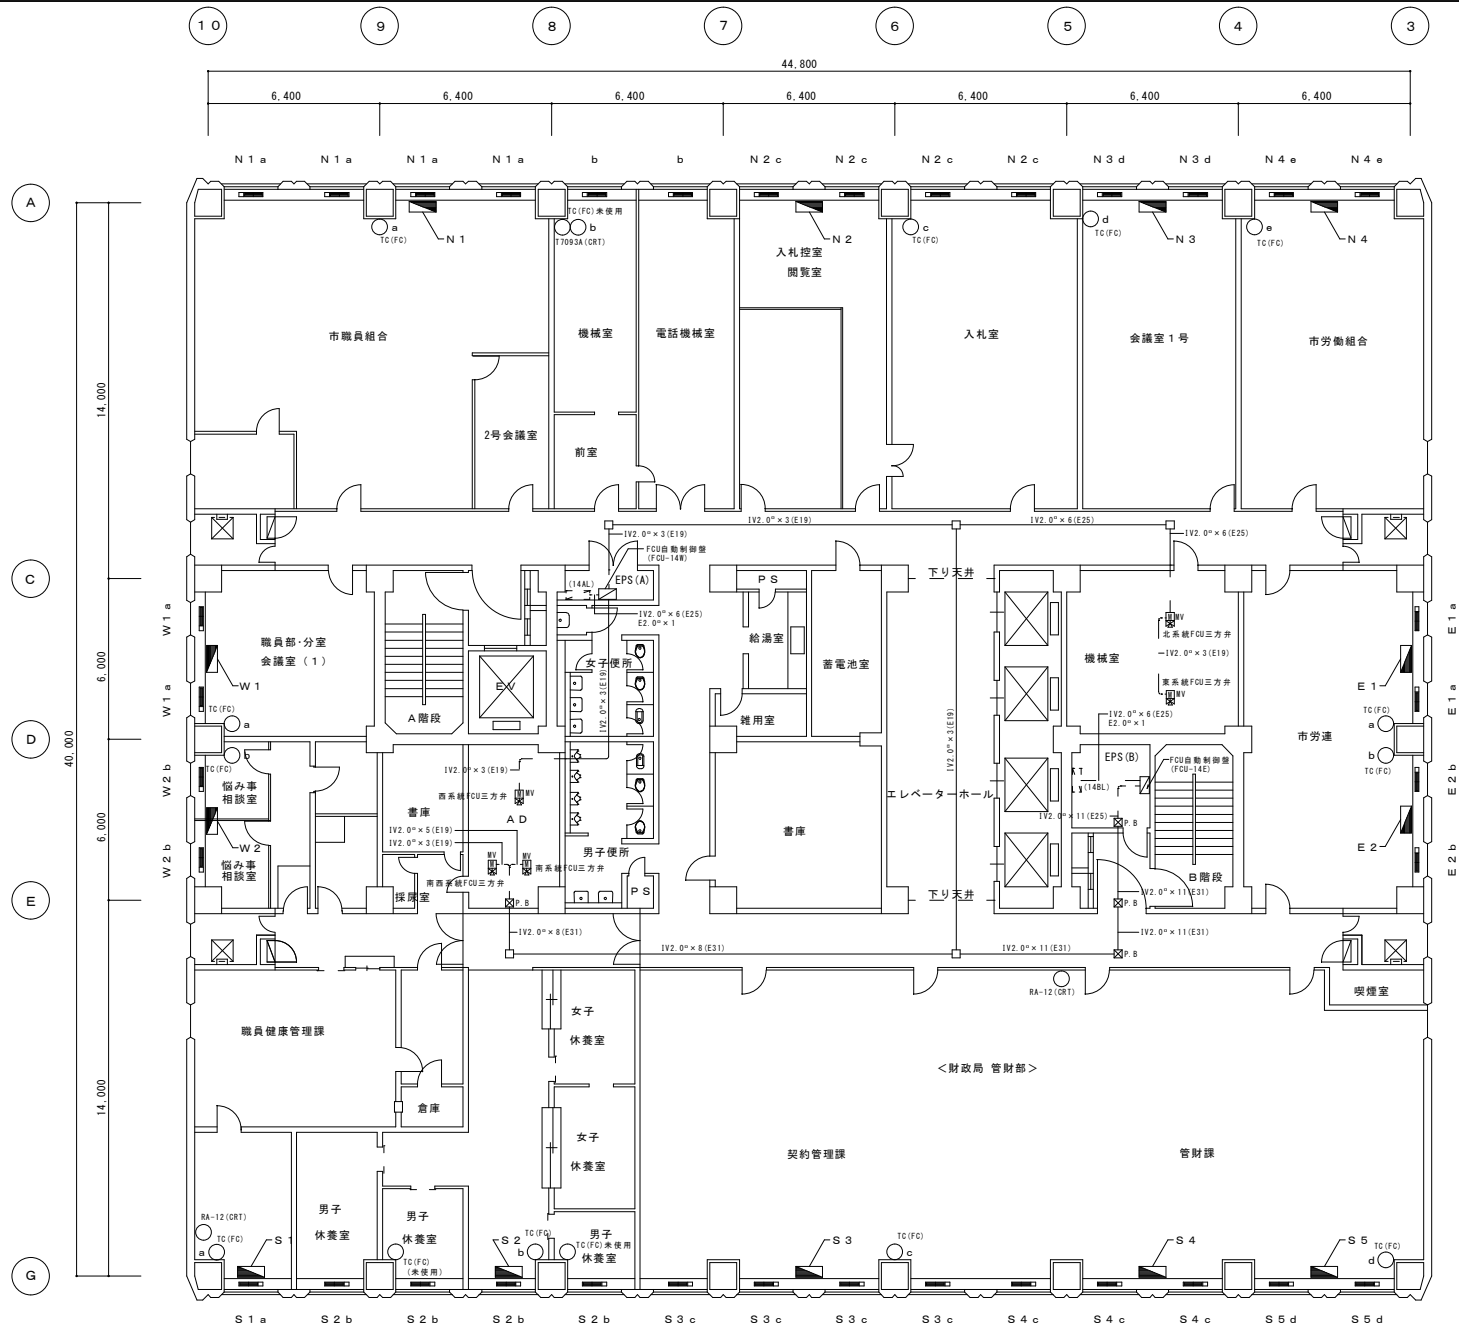


シンボル	記号	名 称
		F C 切替盤
		ファンコイル
		F C センサー
		MV 三方弁装置
		PB ブルボックス 200 ^{mm} ×100
		ジャンクションボックス

14階 平面図

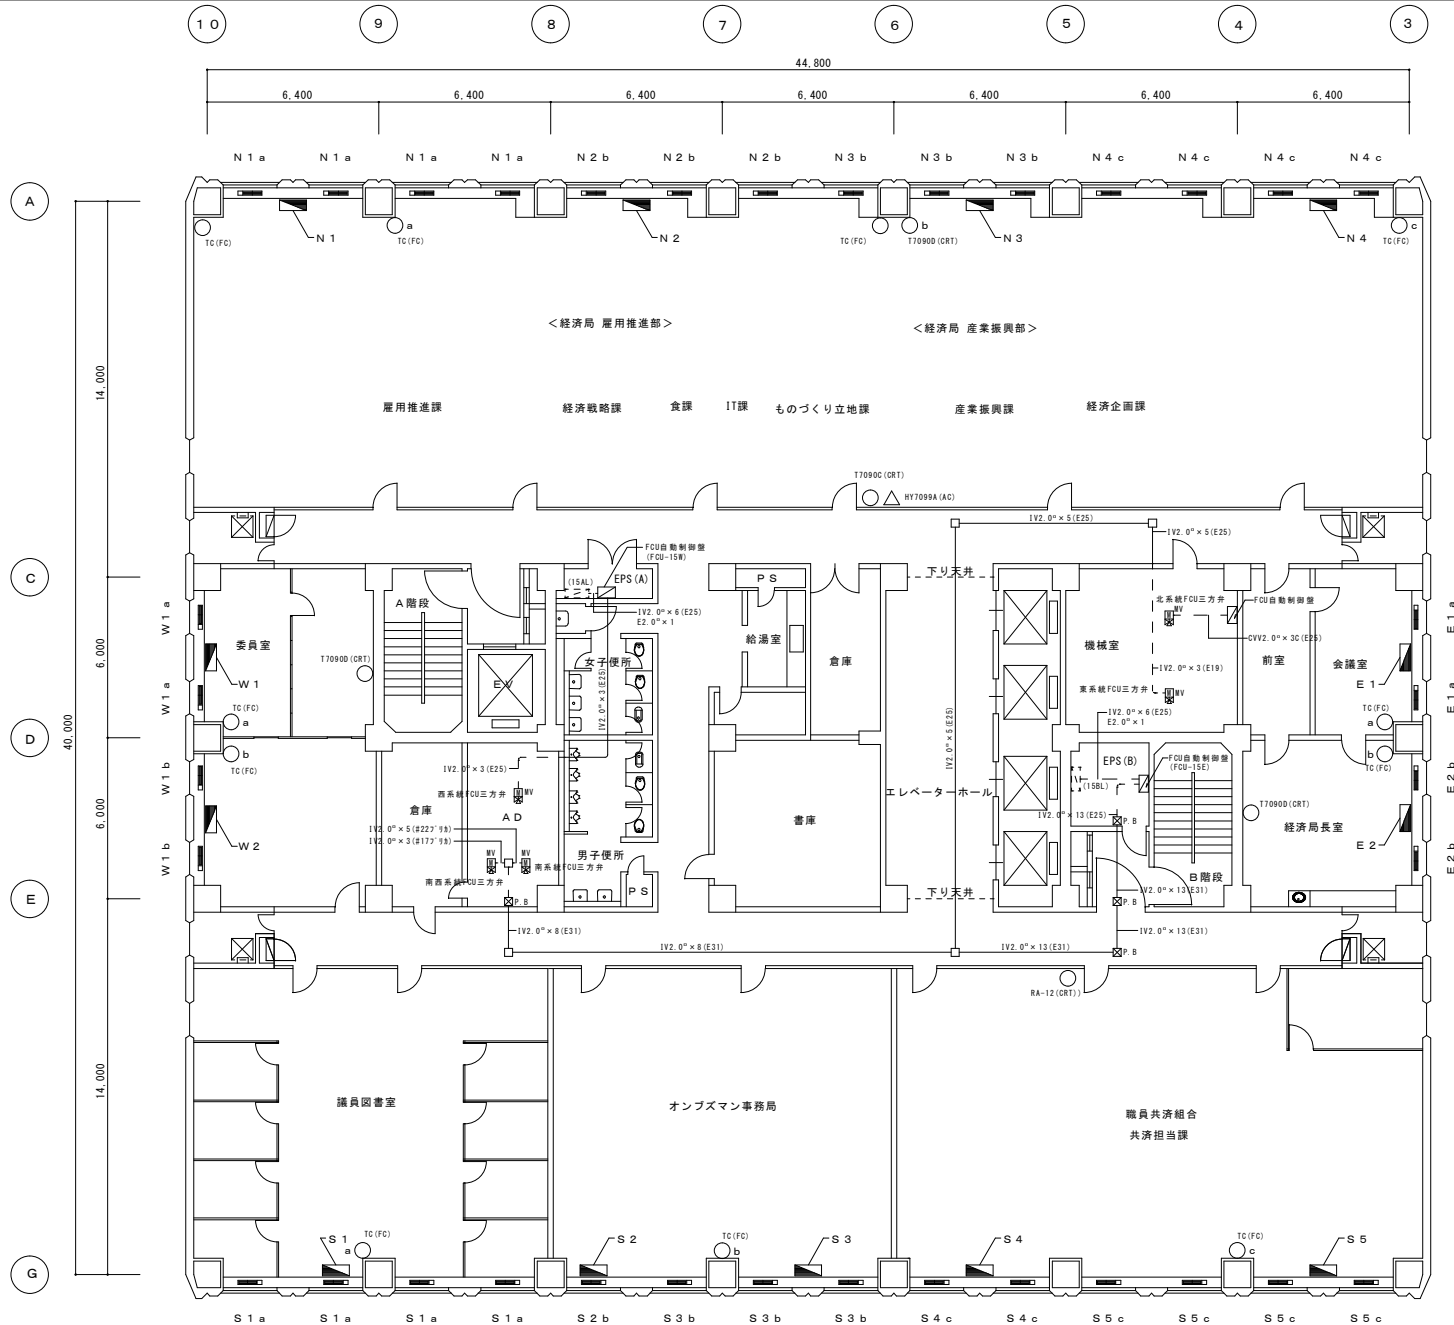

凡 例		
シンボル	記号	名 称
		F C切替盤
		ファンコイル
		F Cセンサー
		MV三方弁装置
		PBブルボックス 200 ^φ ×100
		ジャンクションボックス


15階 平面図

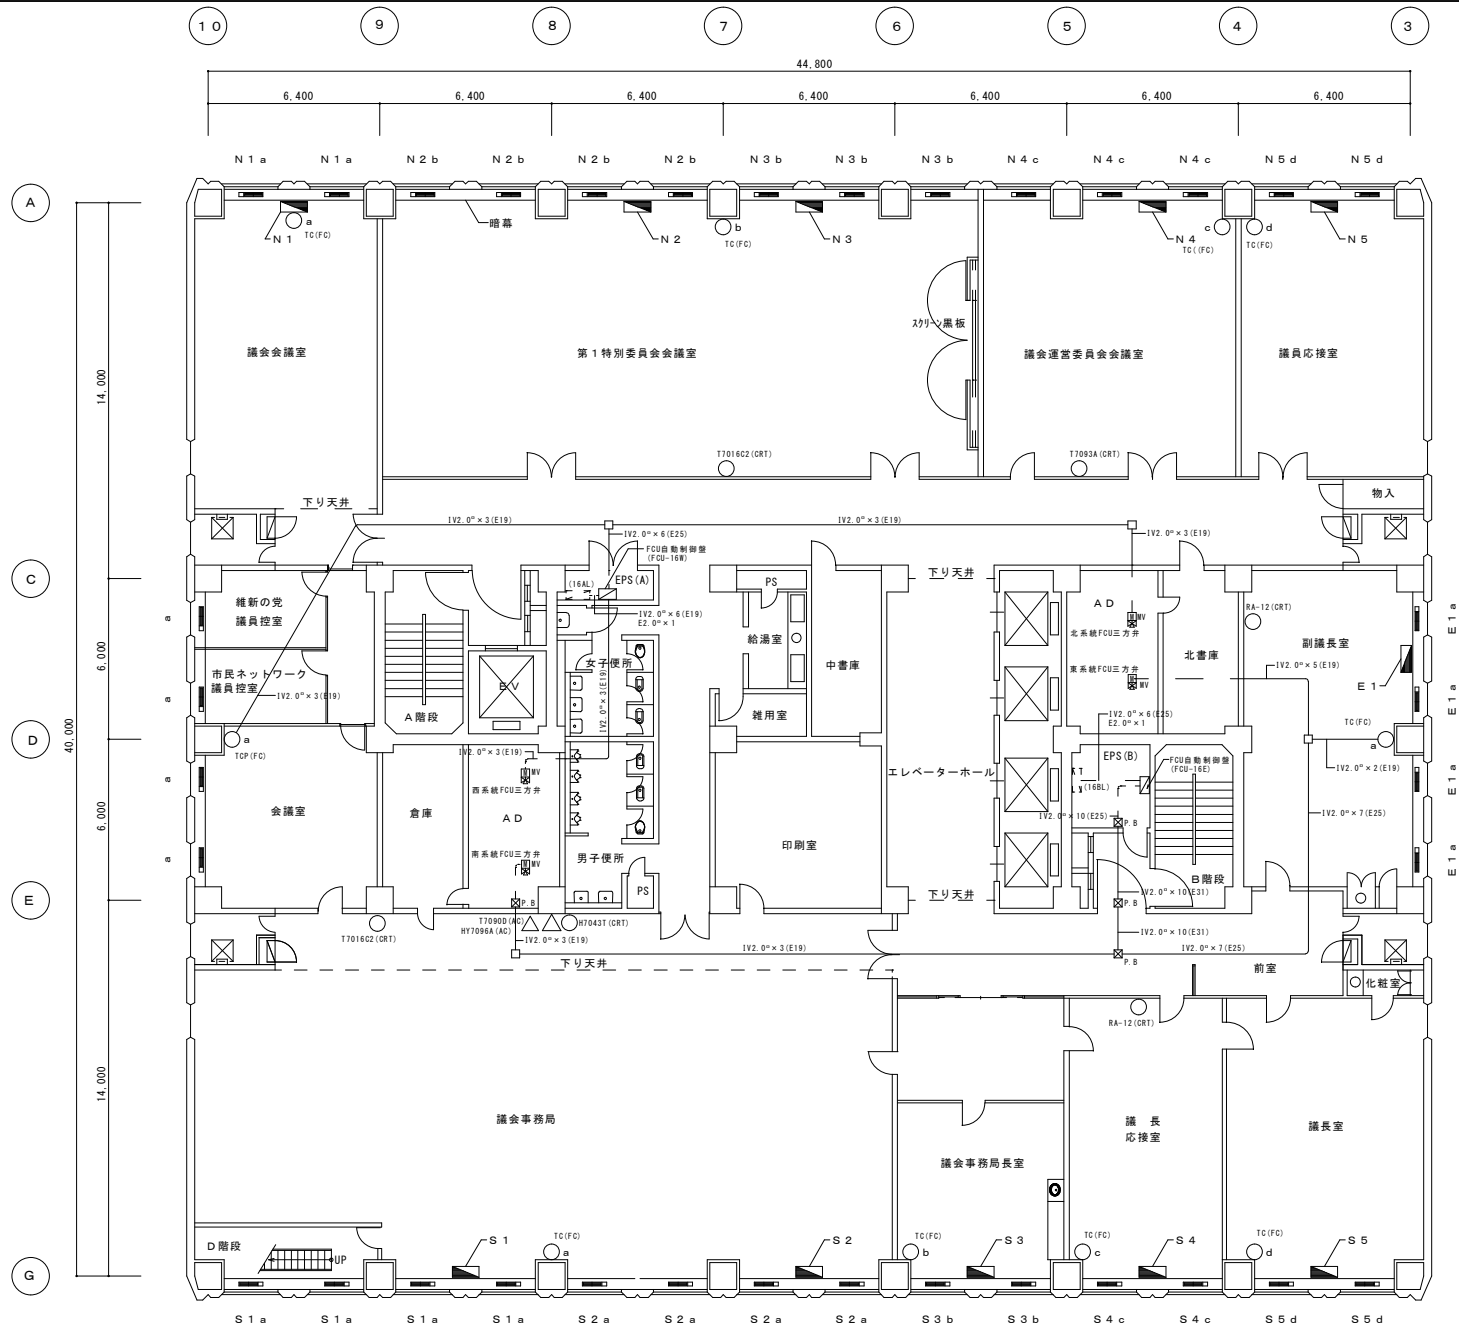

シンボル	記号	名 称
		F C 切替盤
		ファンコイル
		F C センサー
		MV 三方弁装置
		PB ブルボックス 200 ^{mm} ×100 ^{mm}
		ジャンクションボックス


16階 平面図

課 長	施設係長	係

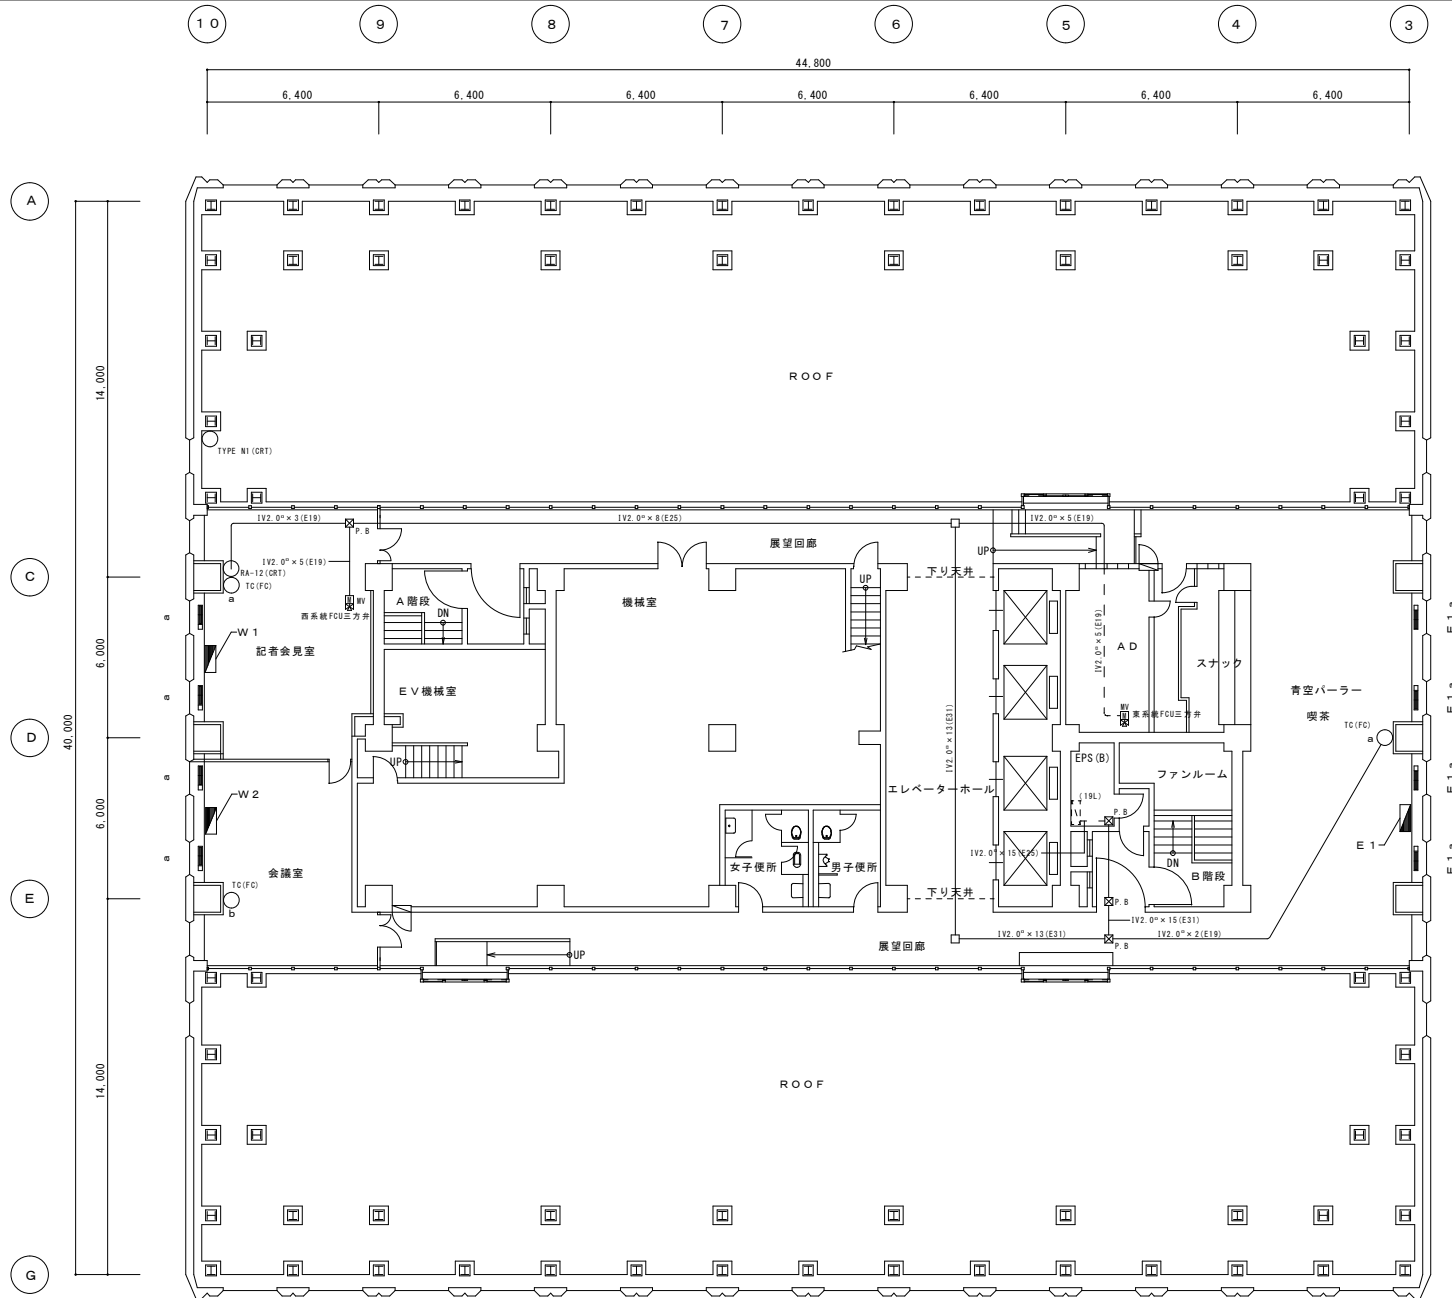


凡 例		
シンボル	記号	名 称
		F C 切替壁
		ファンコイル
		F C センサー
		MV 三方弁装置
		PB ブルボックス 200φ×100
		ジャンクションボックス


19階 平面図

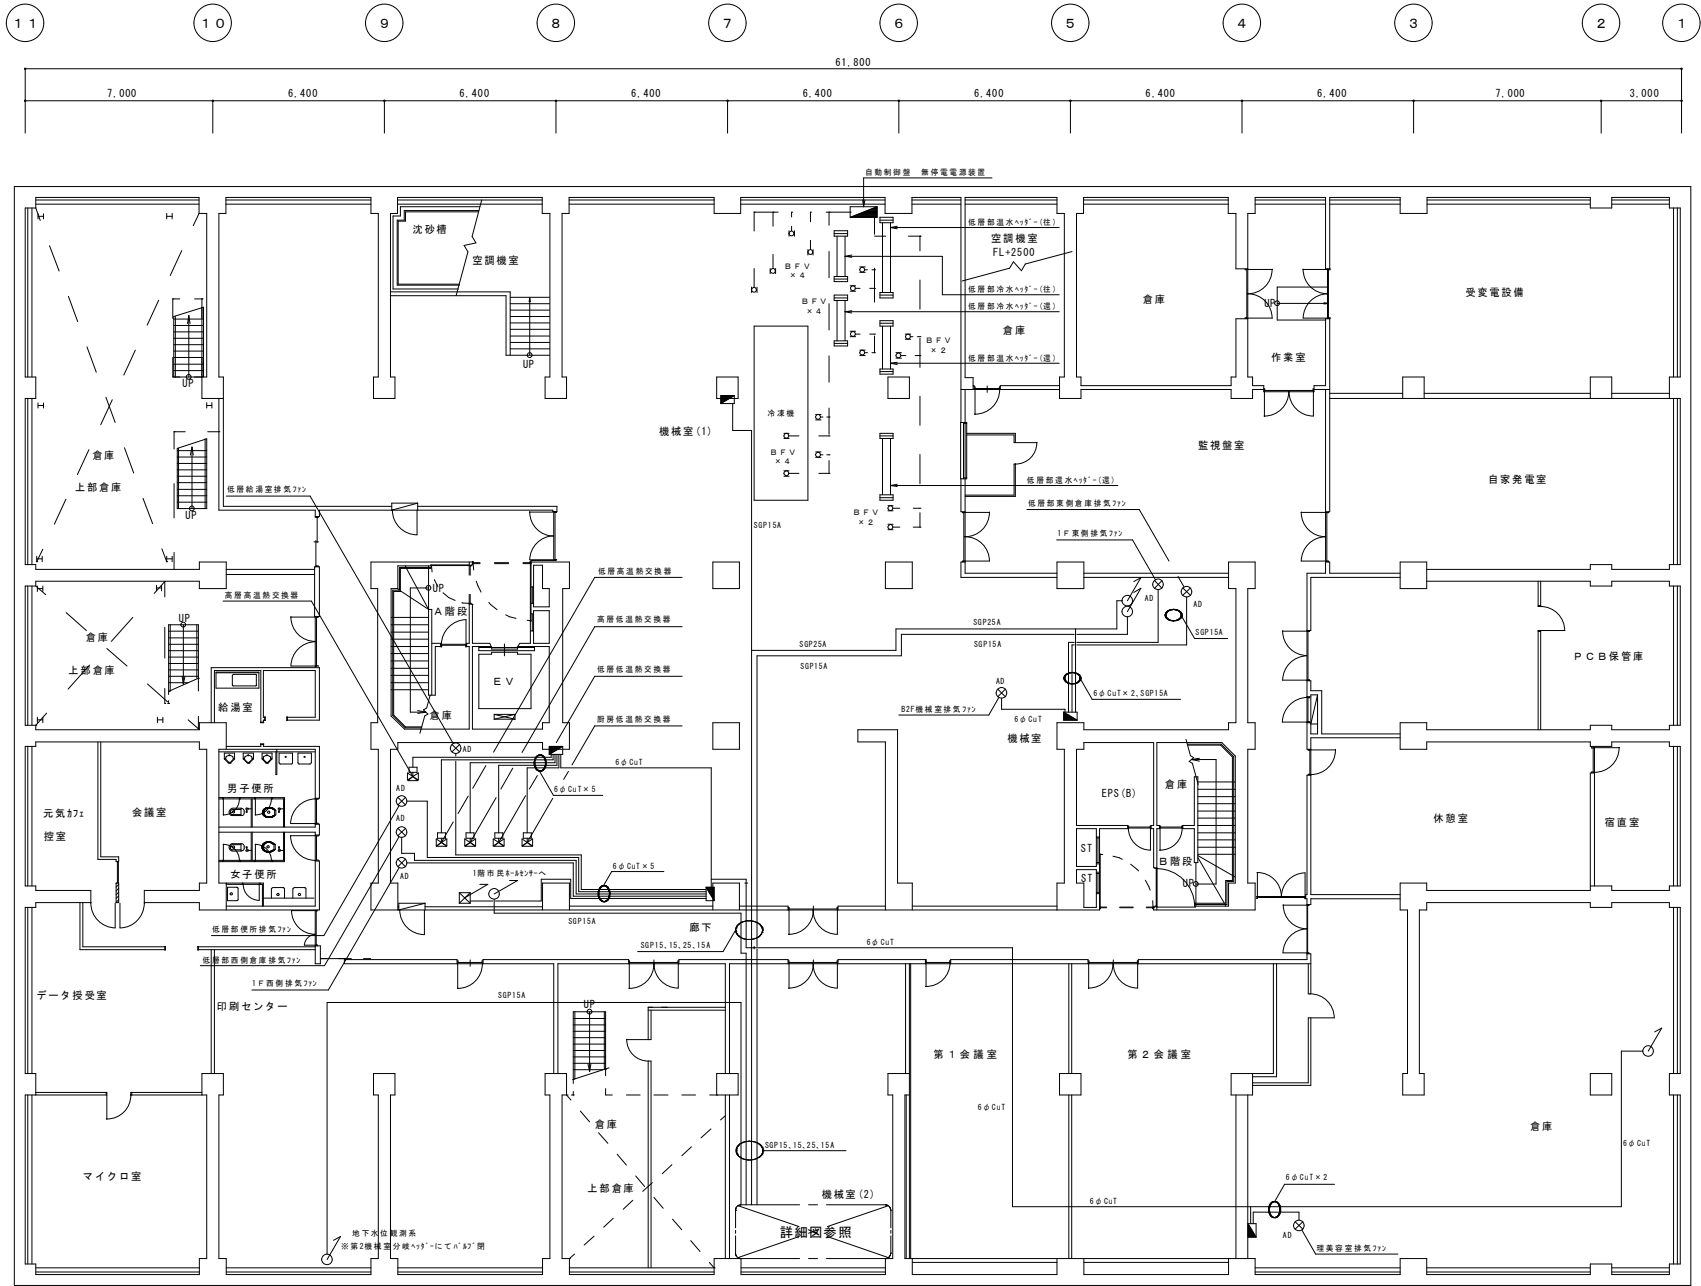


B 2 階 平面図


札幌市 行政部 庁舎管理課	図面名 空調設備自動制御 (2) B 2 階平面図 S = 1 : 100	図番 A-2		課 長	施設係長	係
---------------	--	-----------	--	-----	------	---

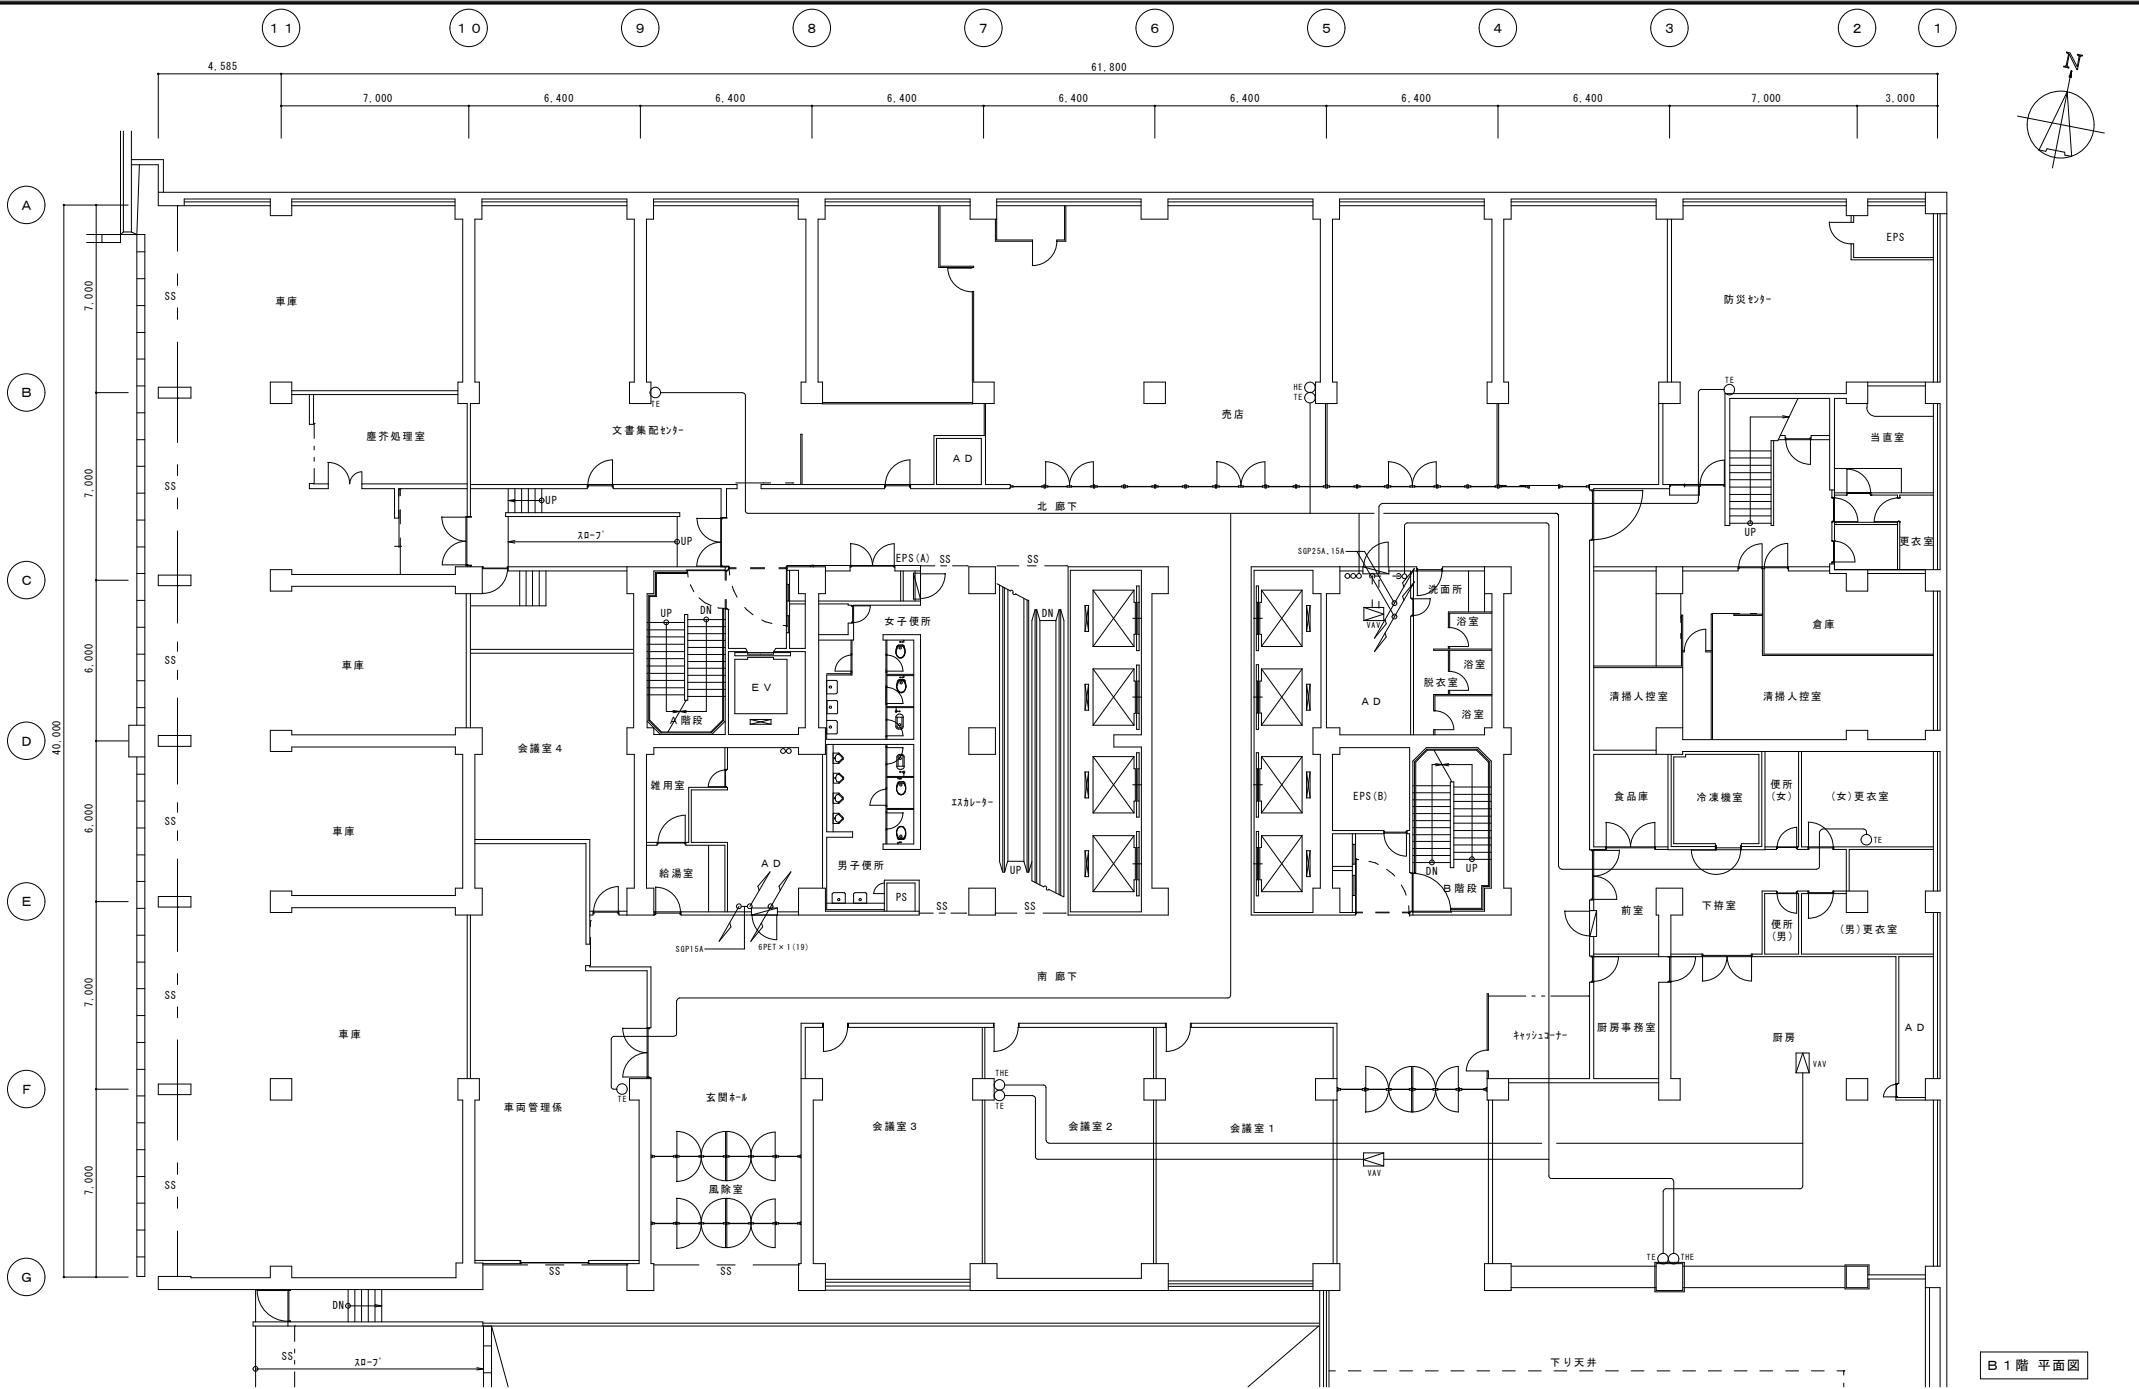

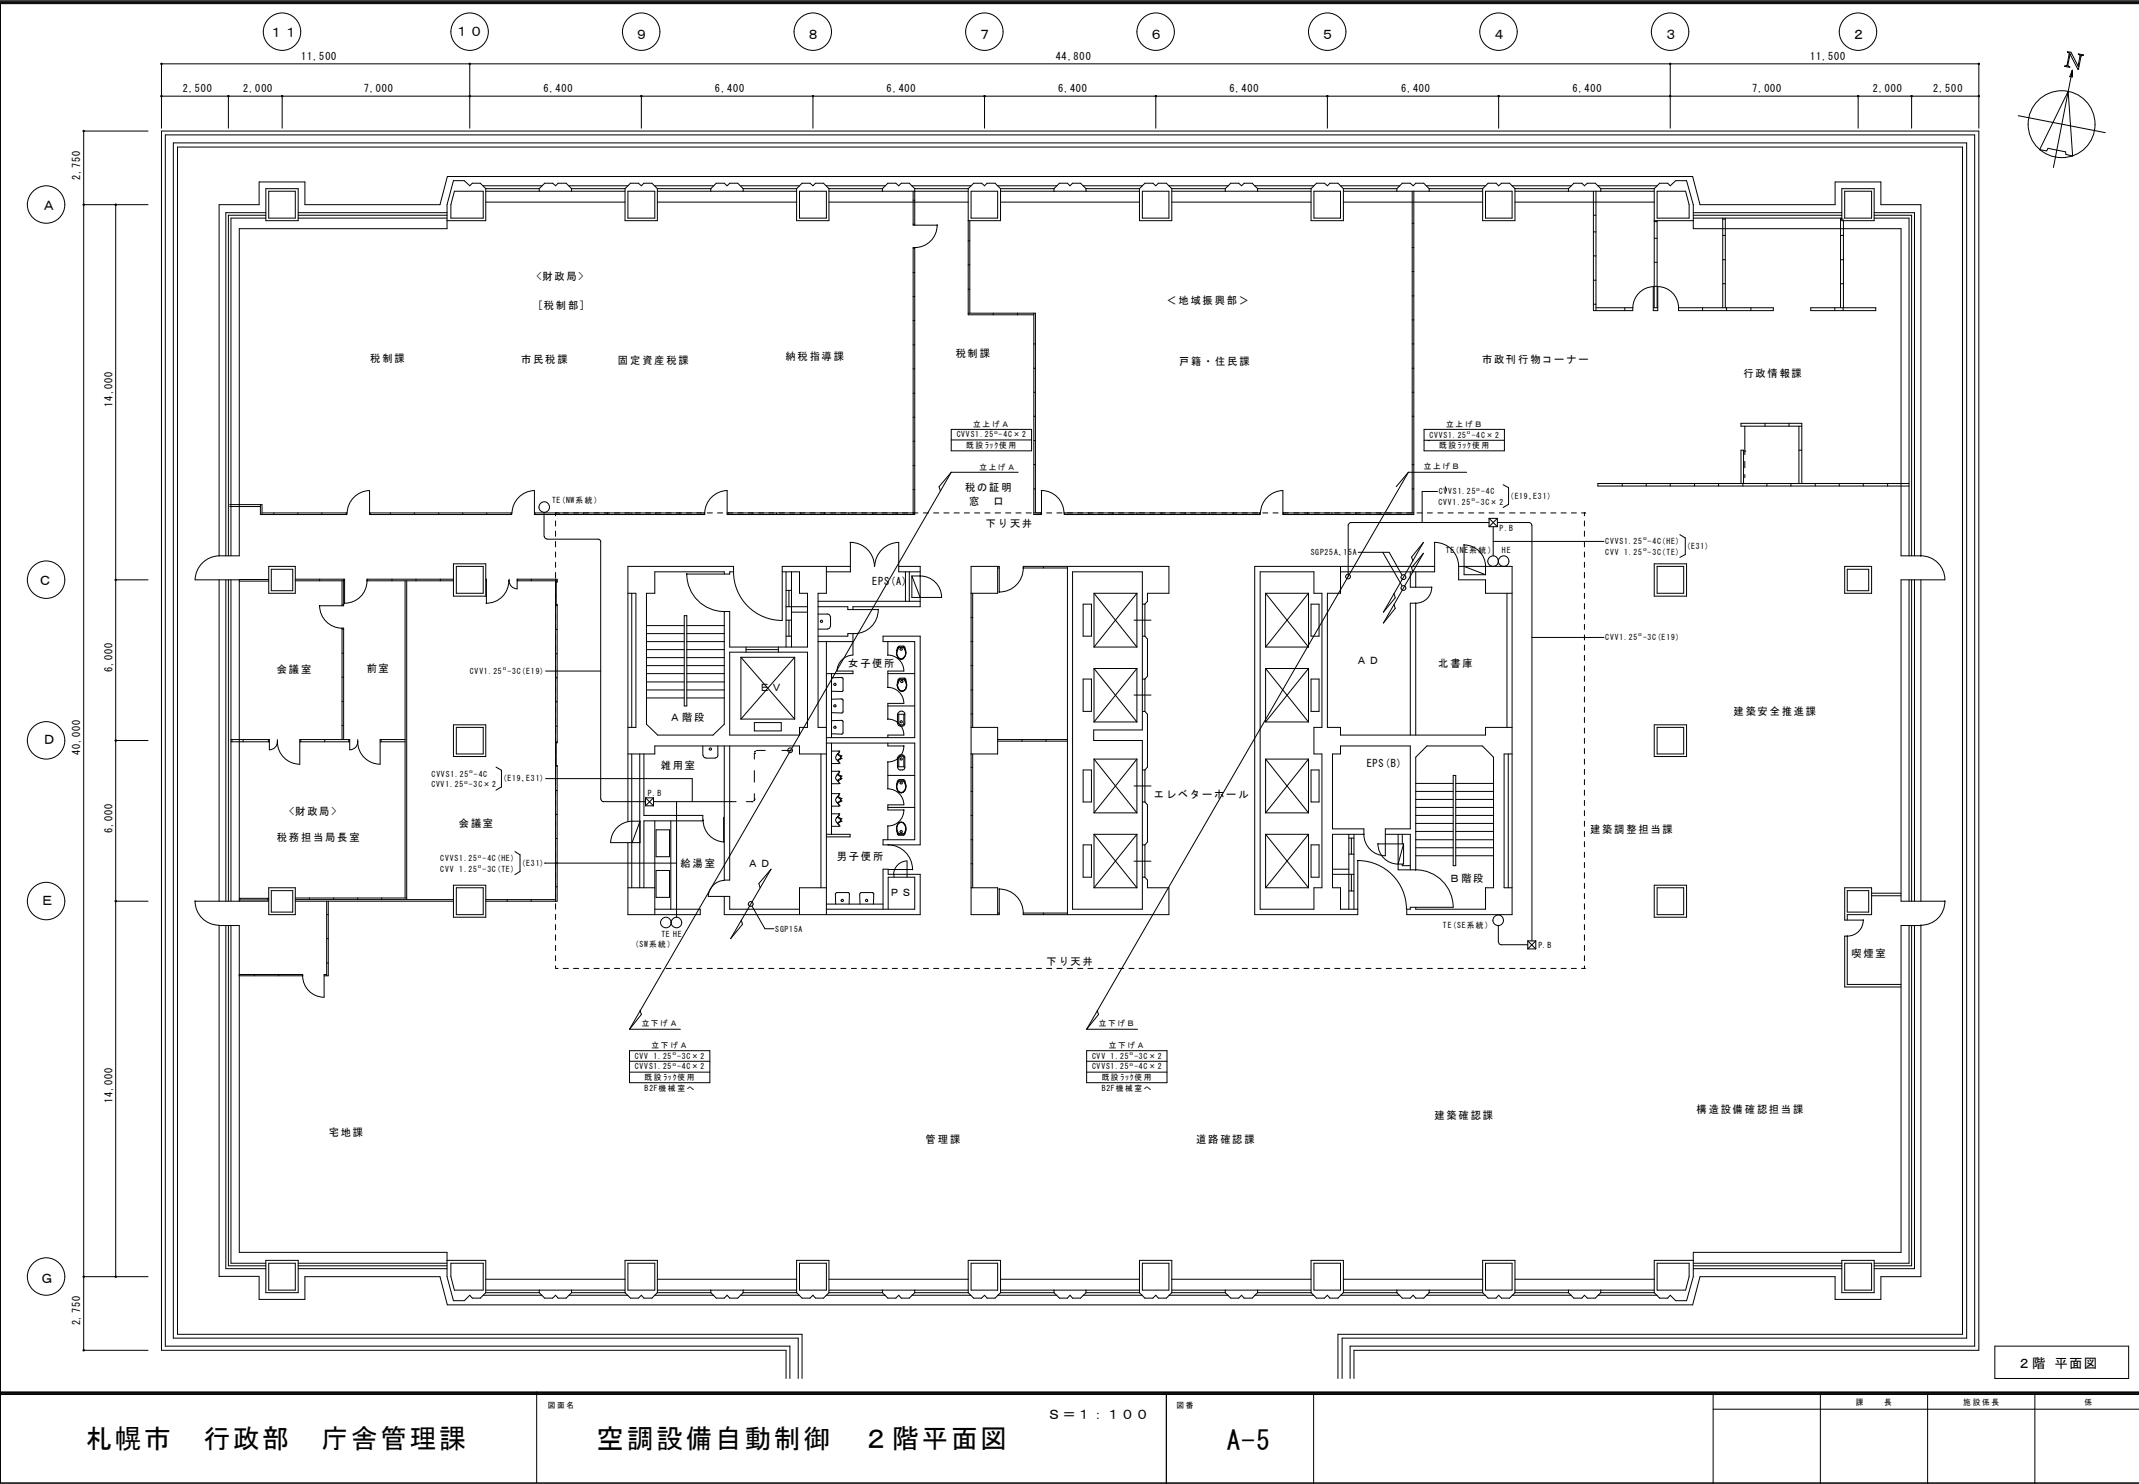

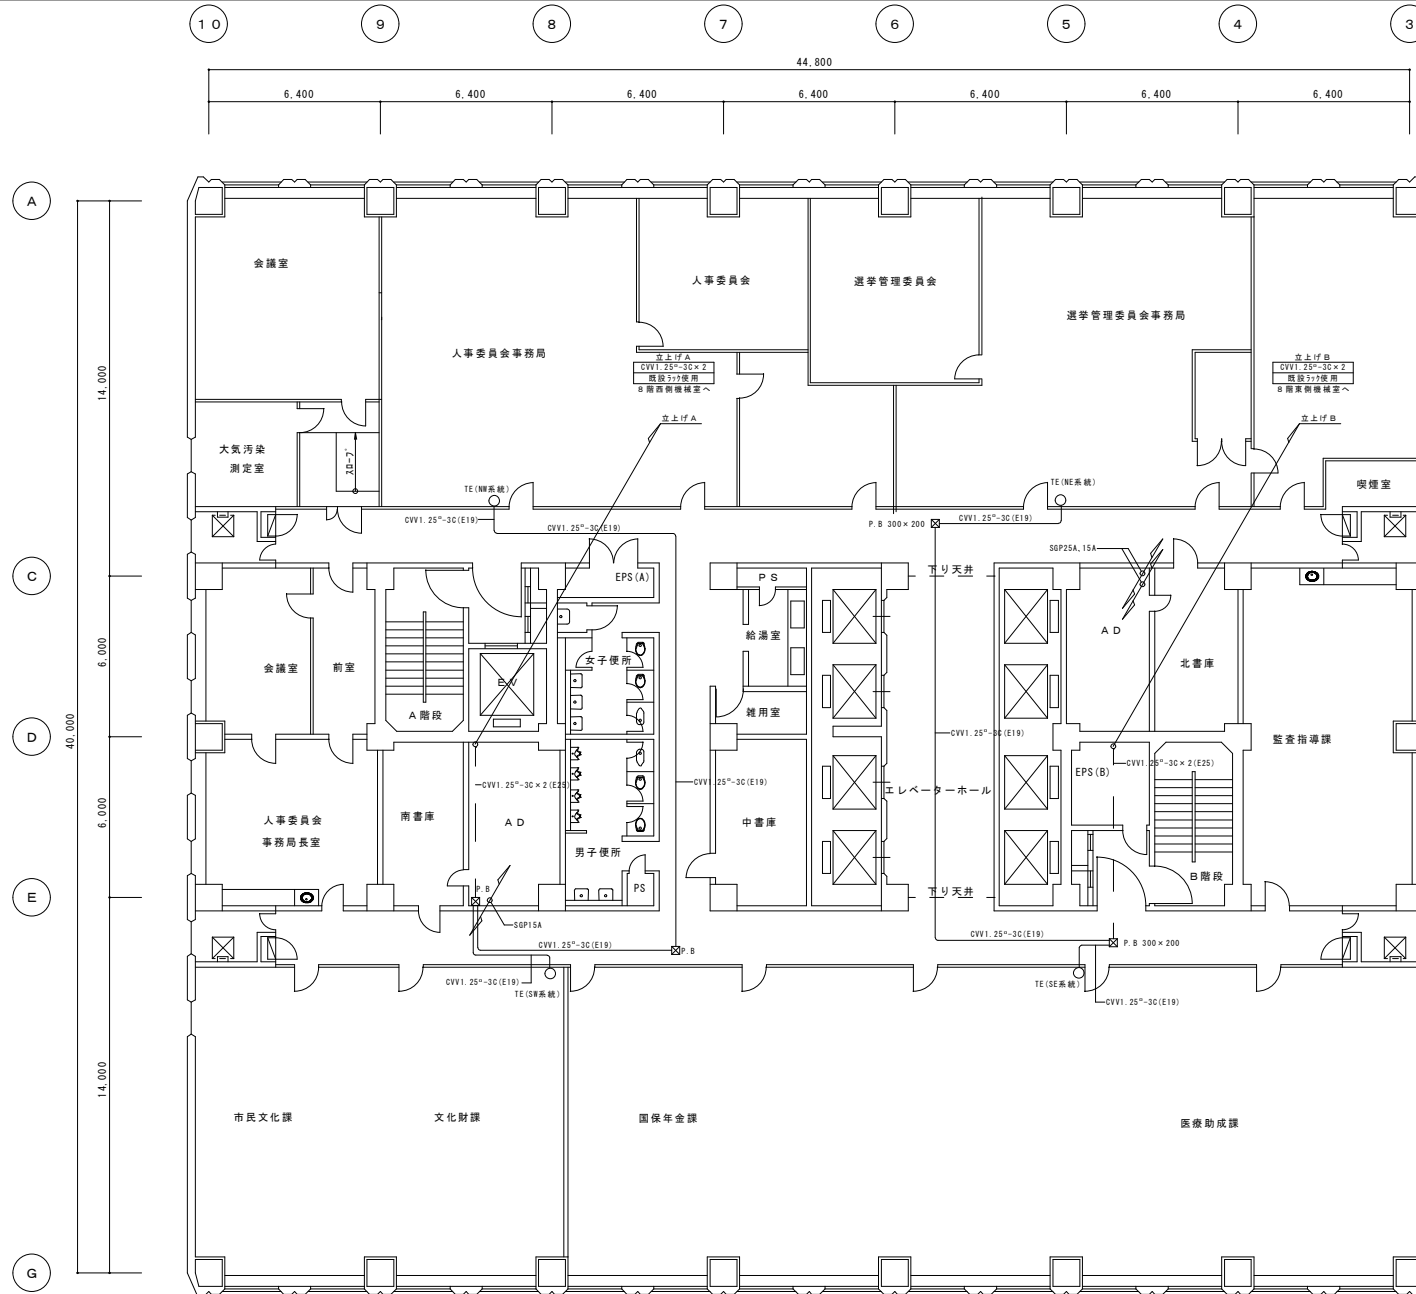


4 階 平面図

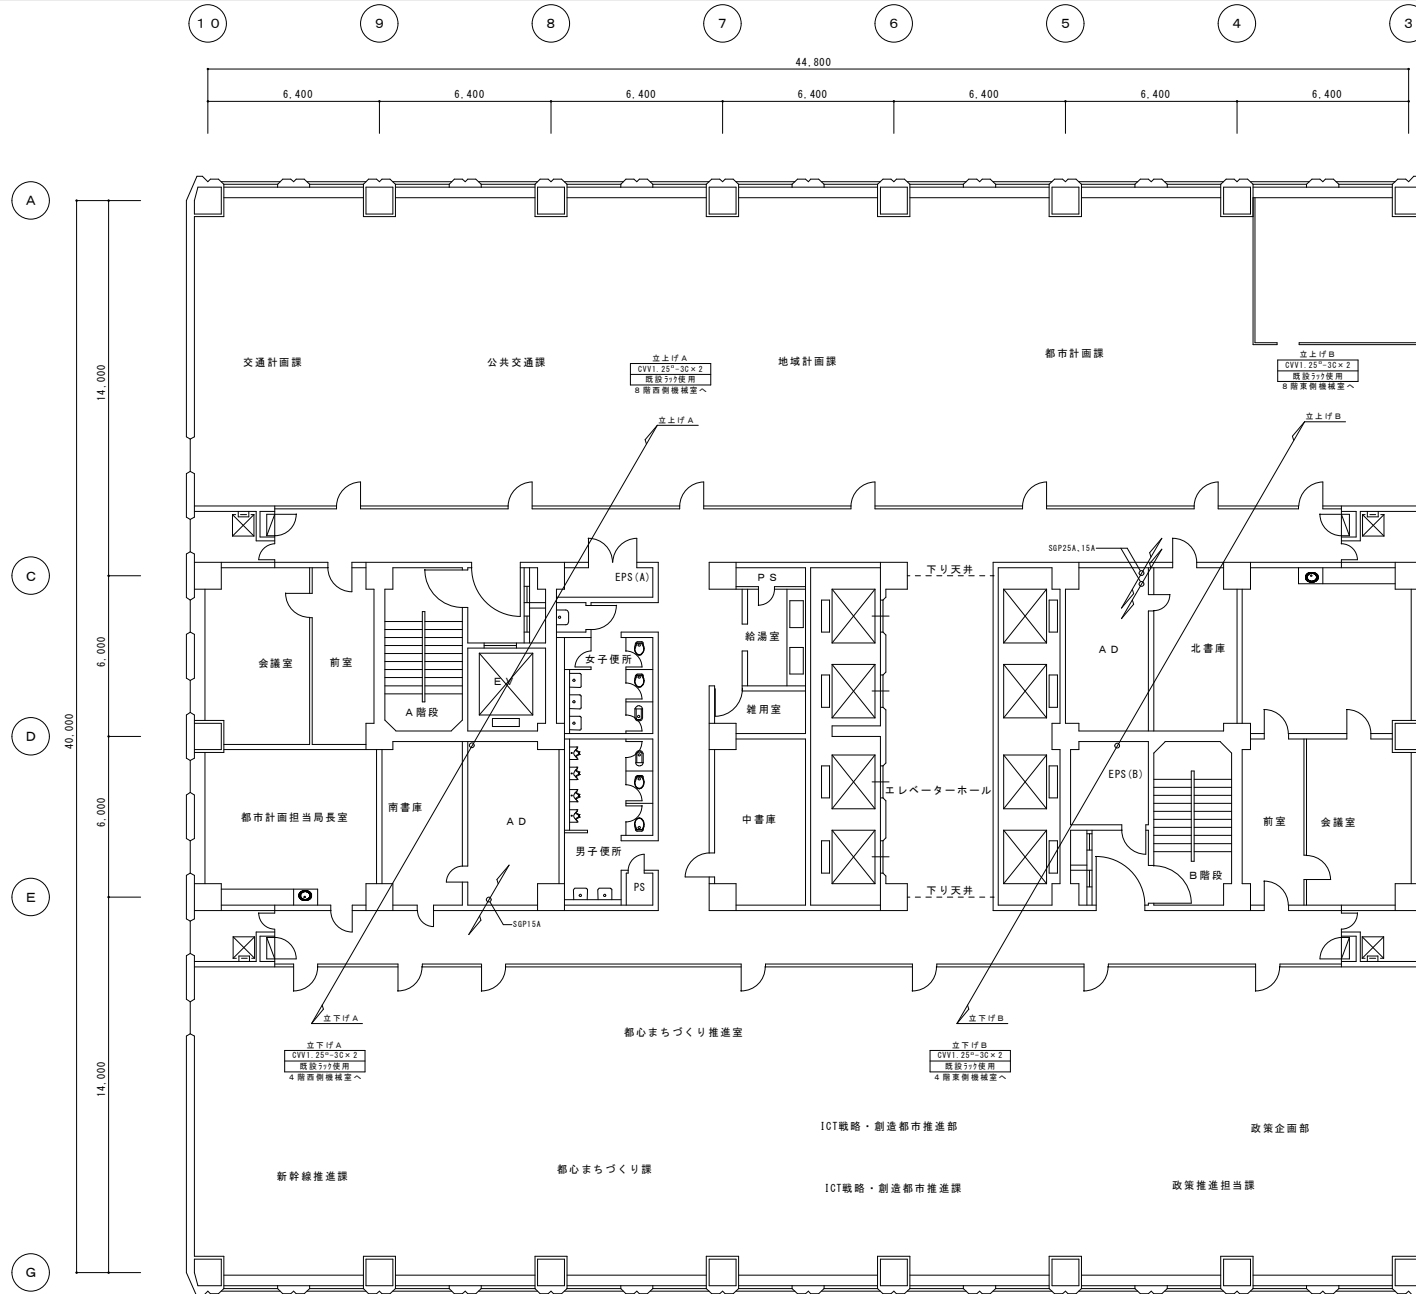


5階 平面図


課 長	施設係長	係

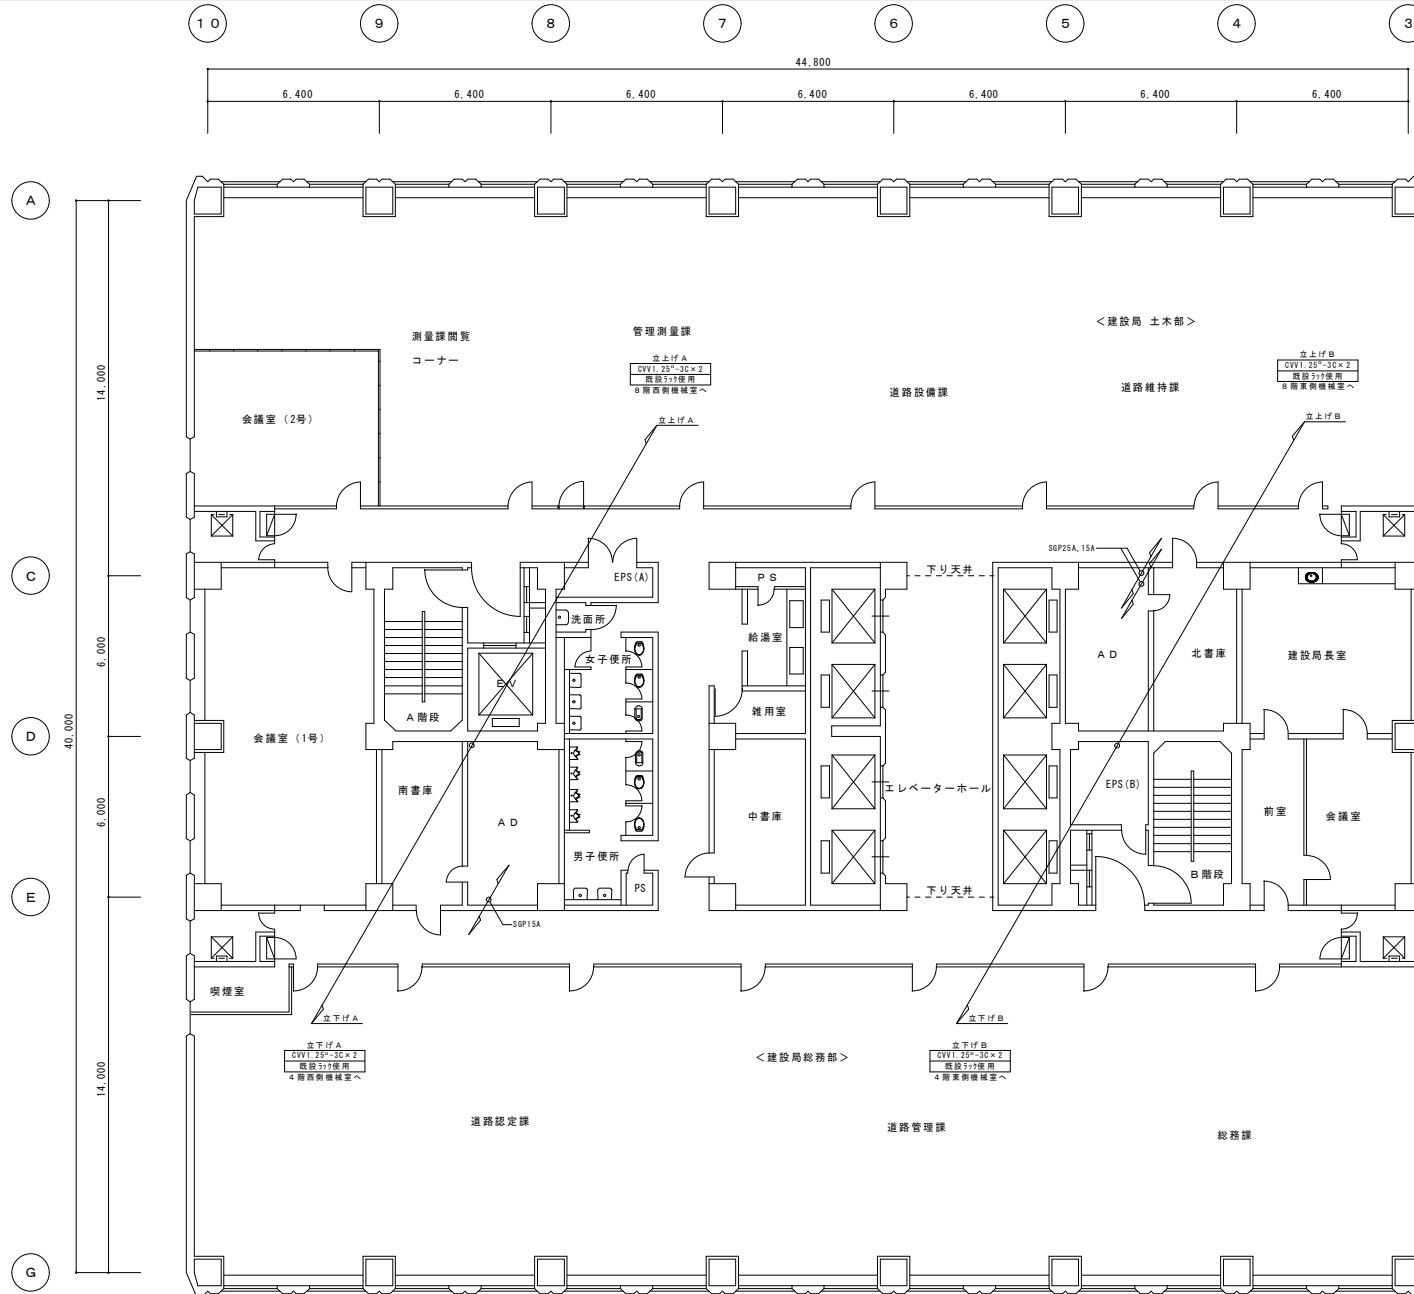

6階 平面図

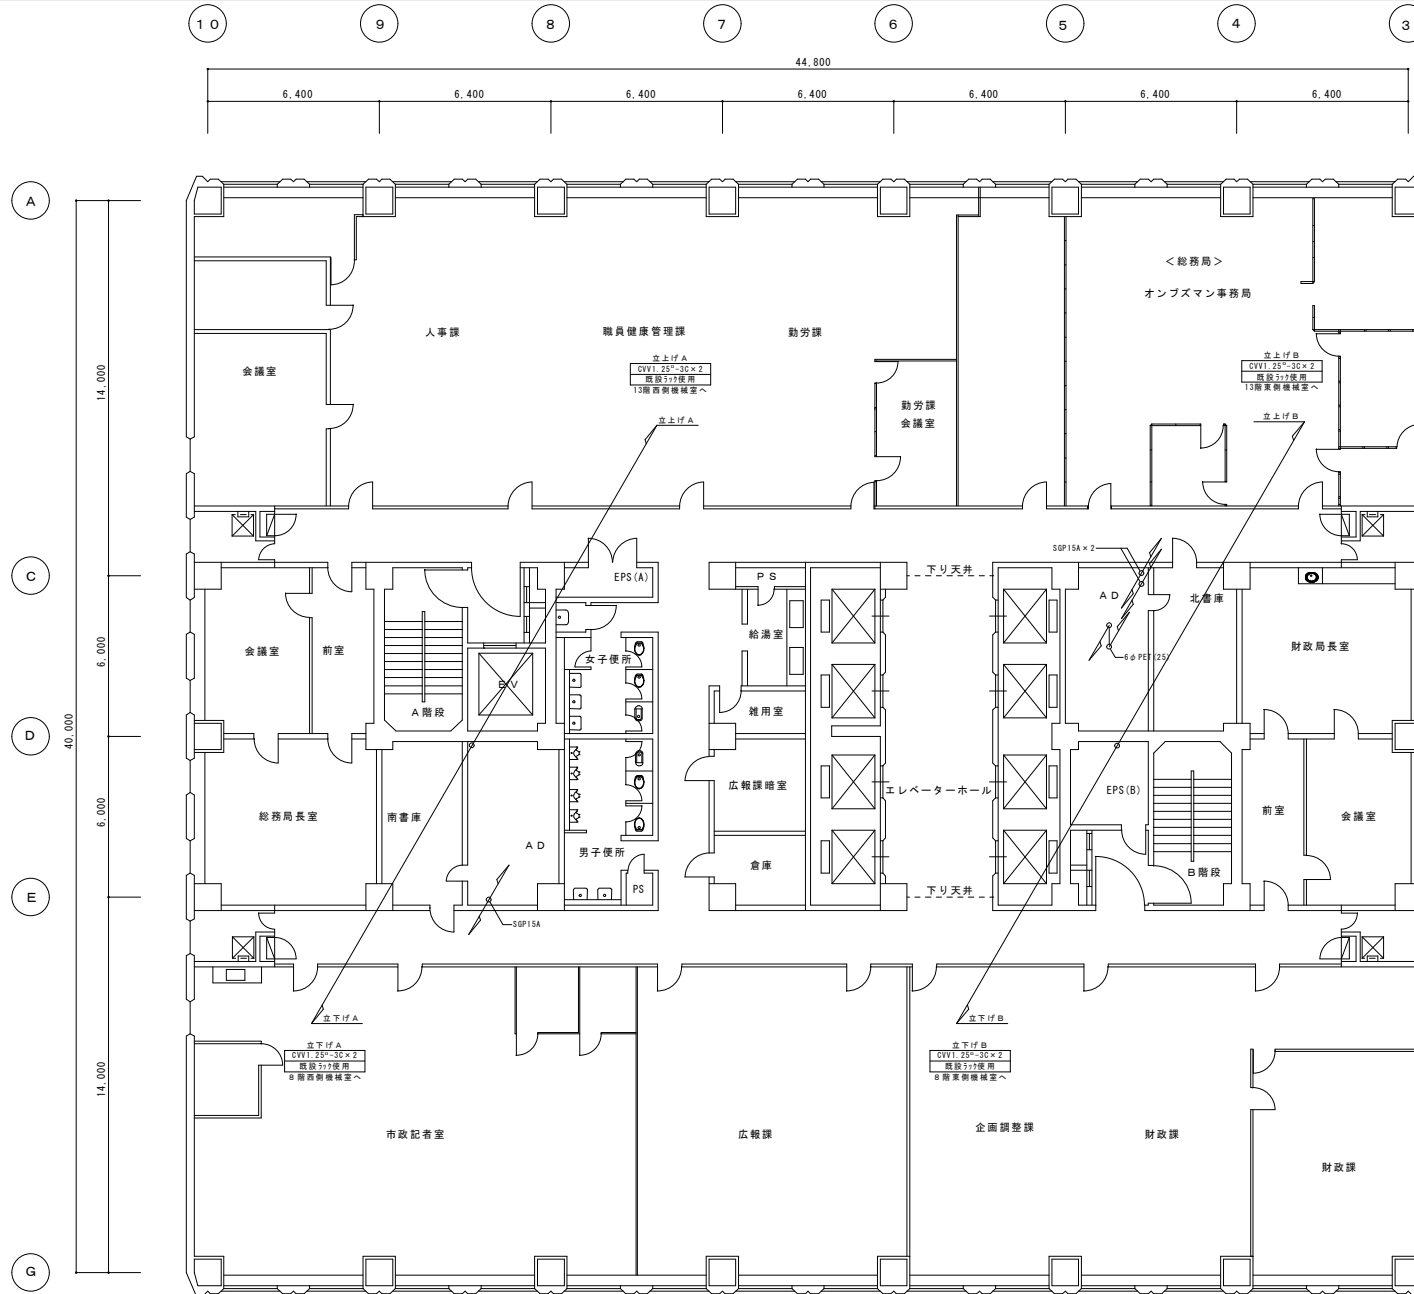


11階平面図

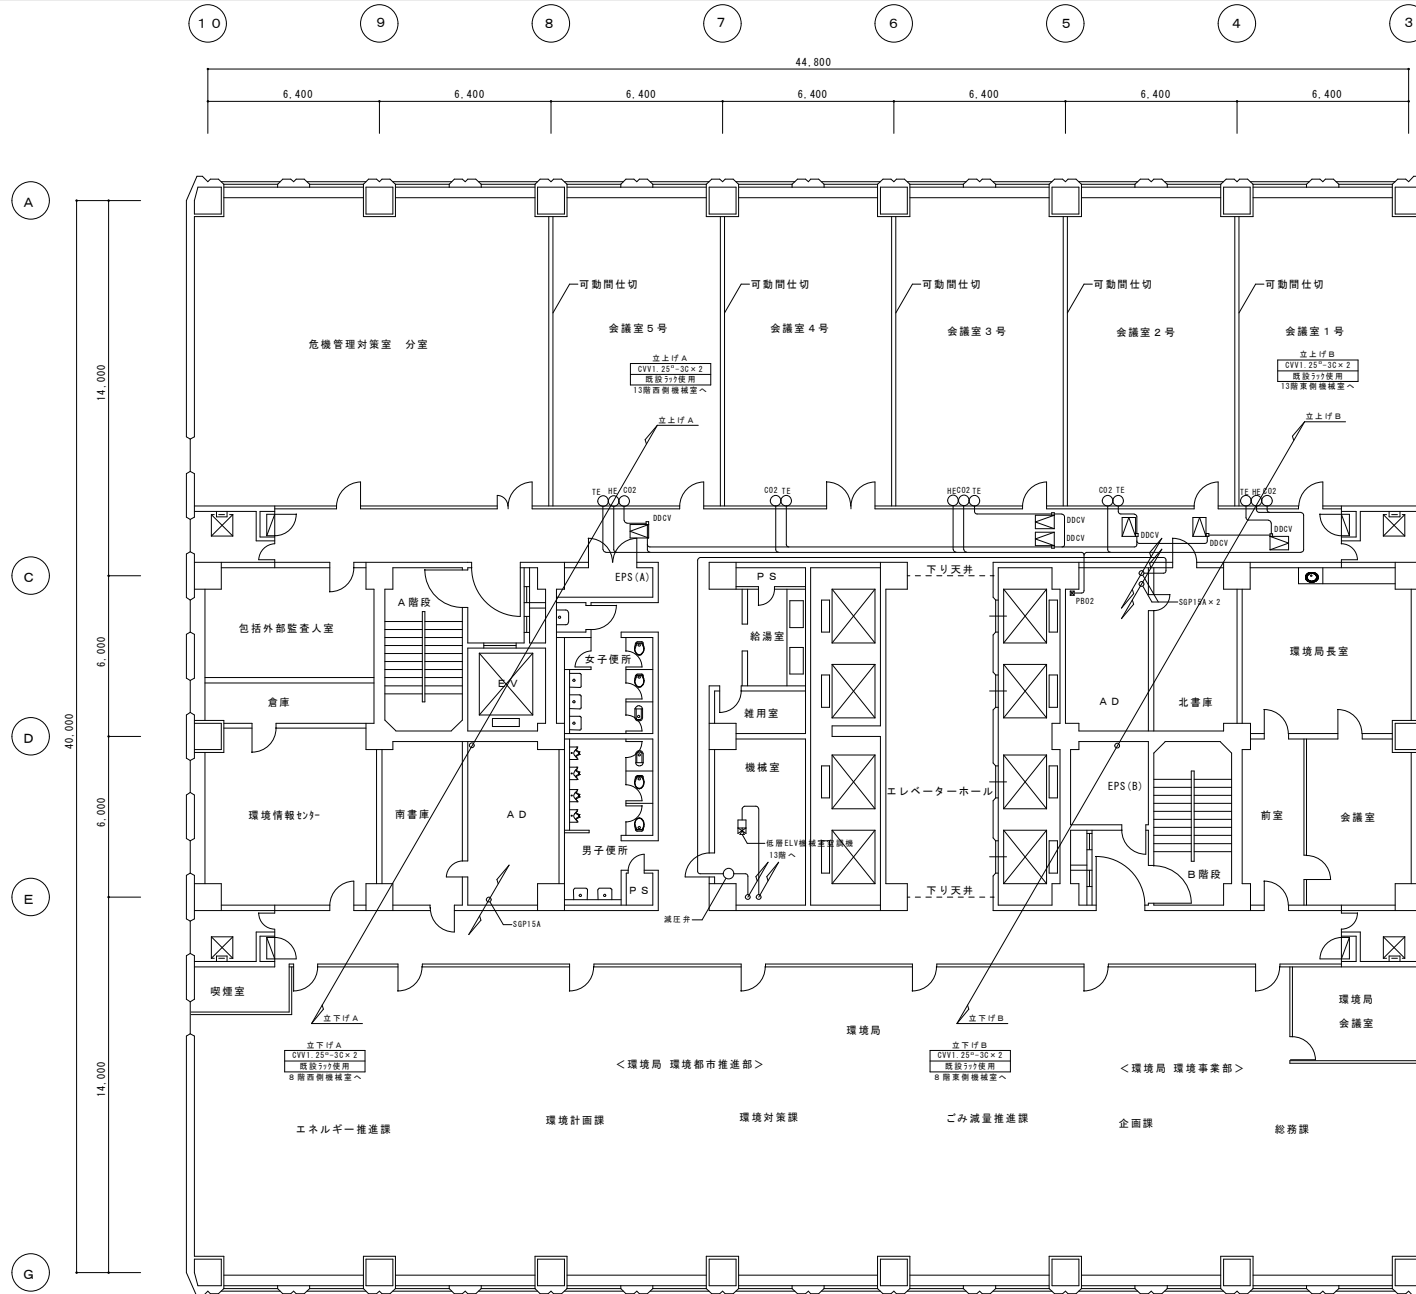


12階 平面図

課長	施設係長	係

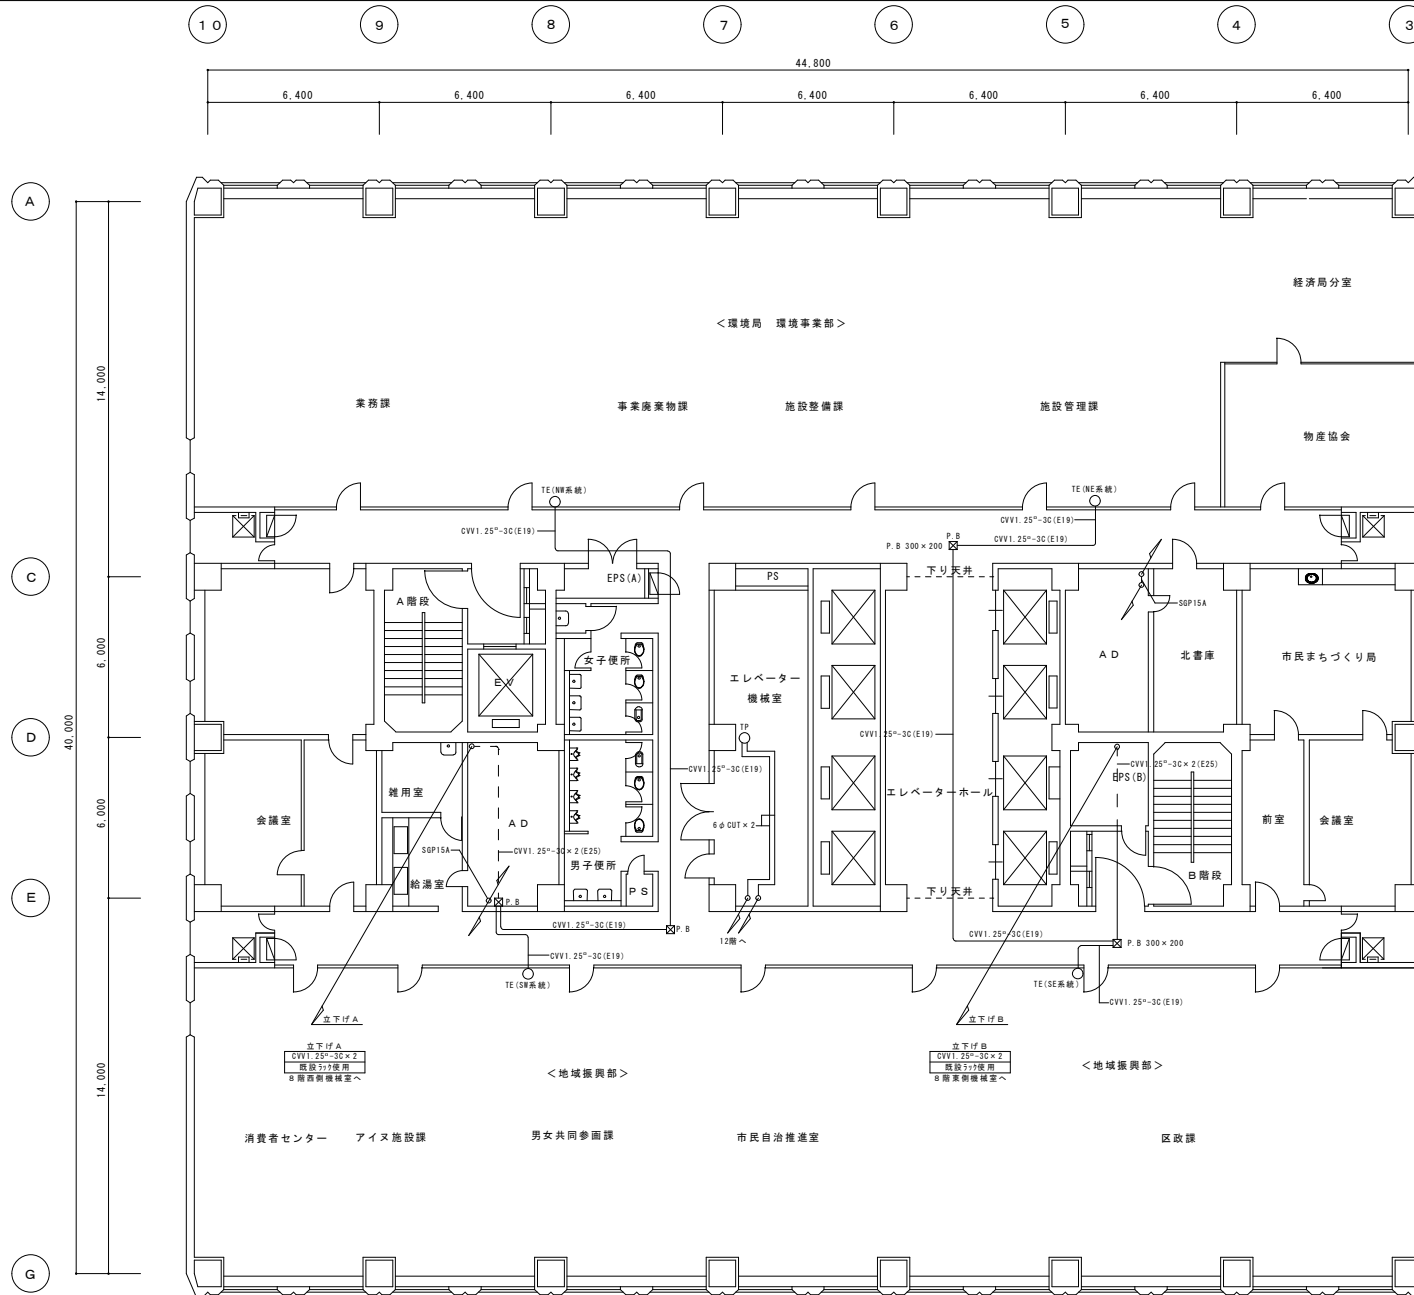




13階平面図

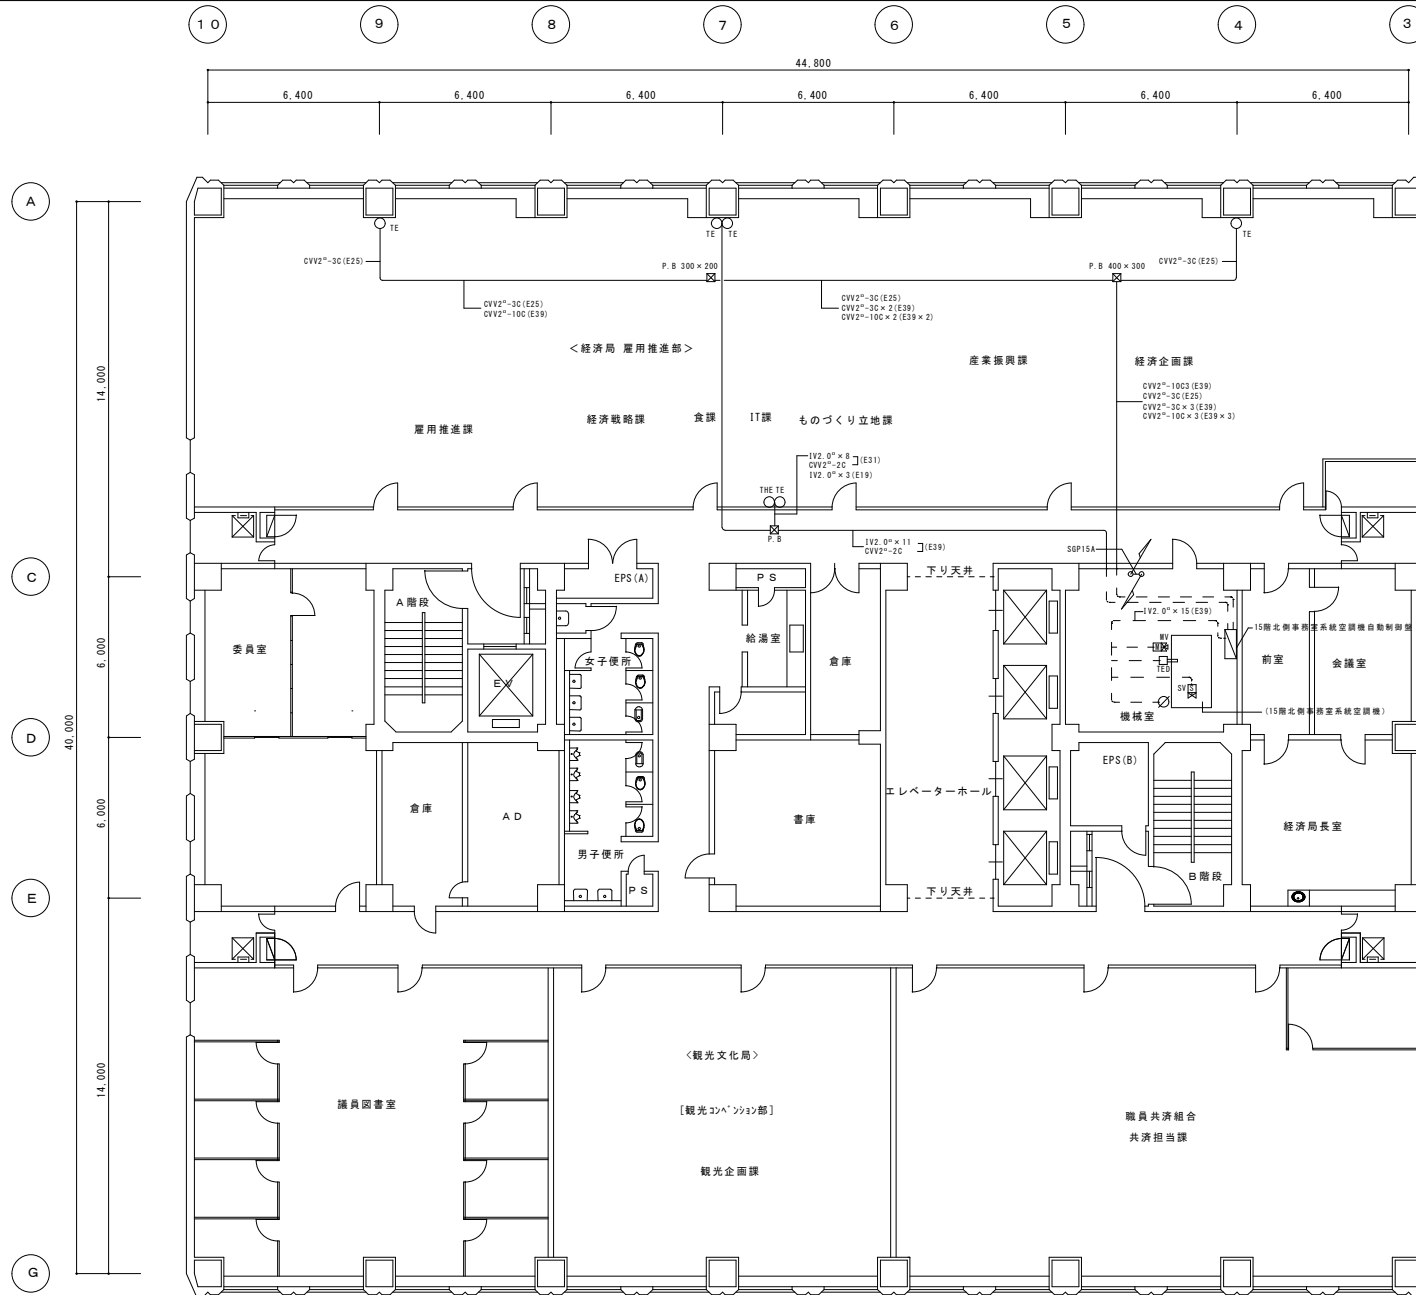

シンボル	記号	名称	配管・配線	備考
	SV	加圧電機弁	IV2.0"-30(E19)	
	MD	モーターダンパ	IV2.0"-30(E19)	
	TED	挿入型温度検出器	IV2.0"-30(E19)	
	T	室内形温度検出器		
	H	室内形温度検出器		
	PB	ブルボックス	200φ×100	
		ジャンクションボックス		


15階平面図

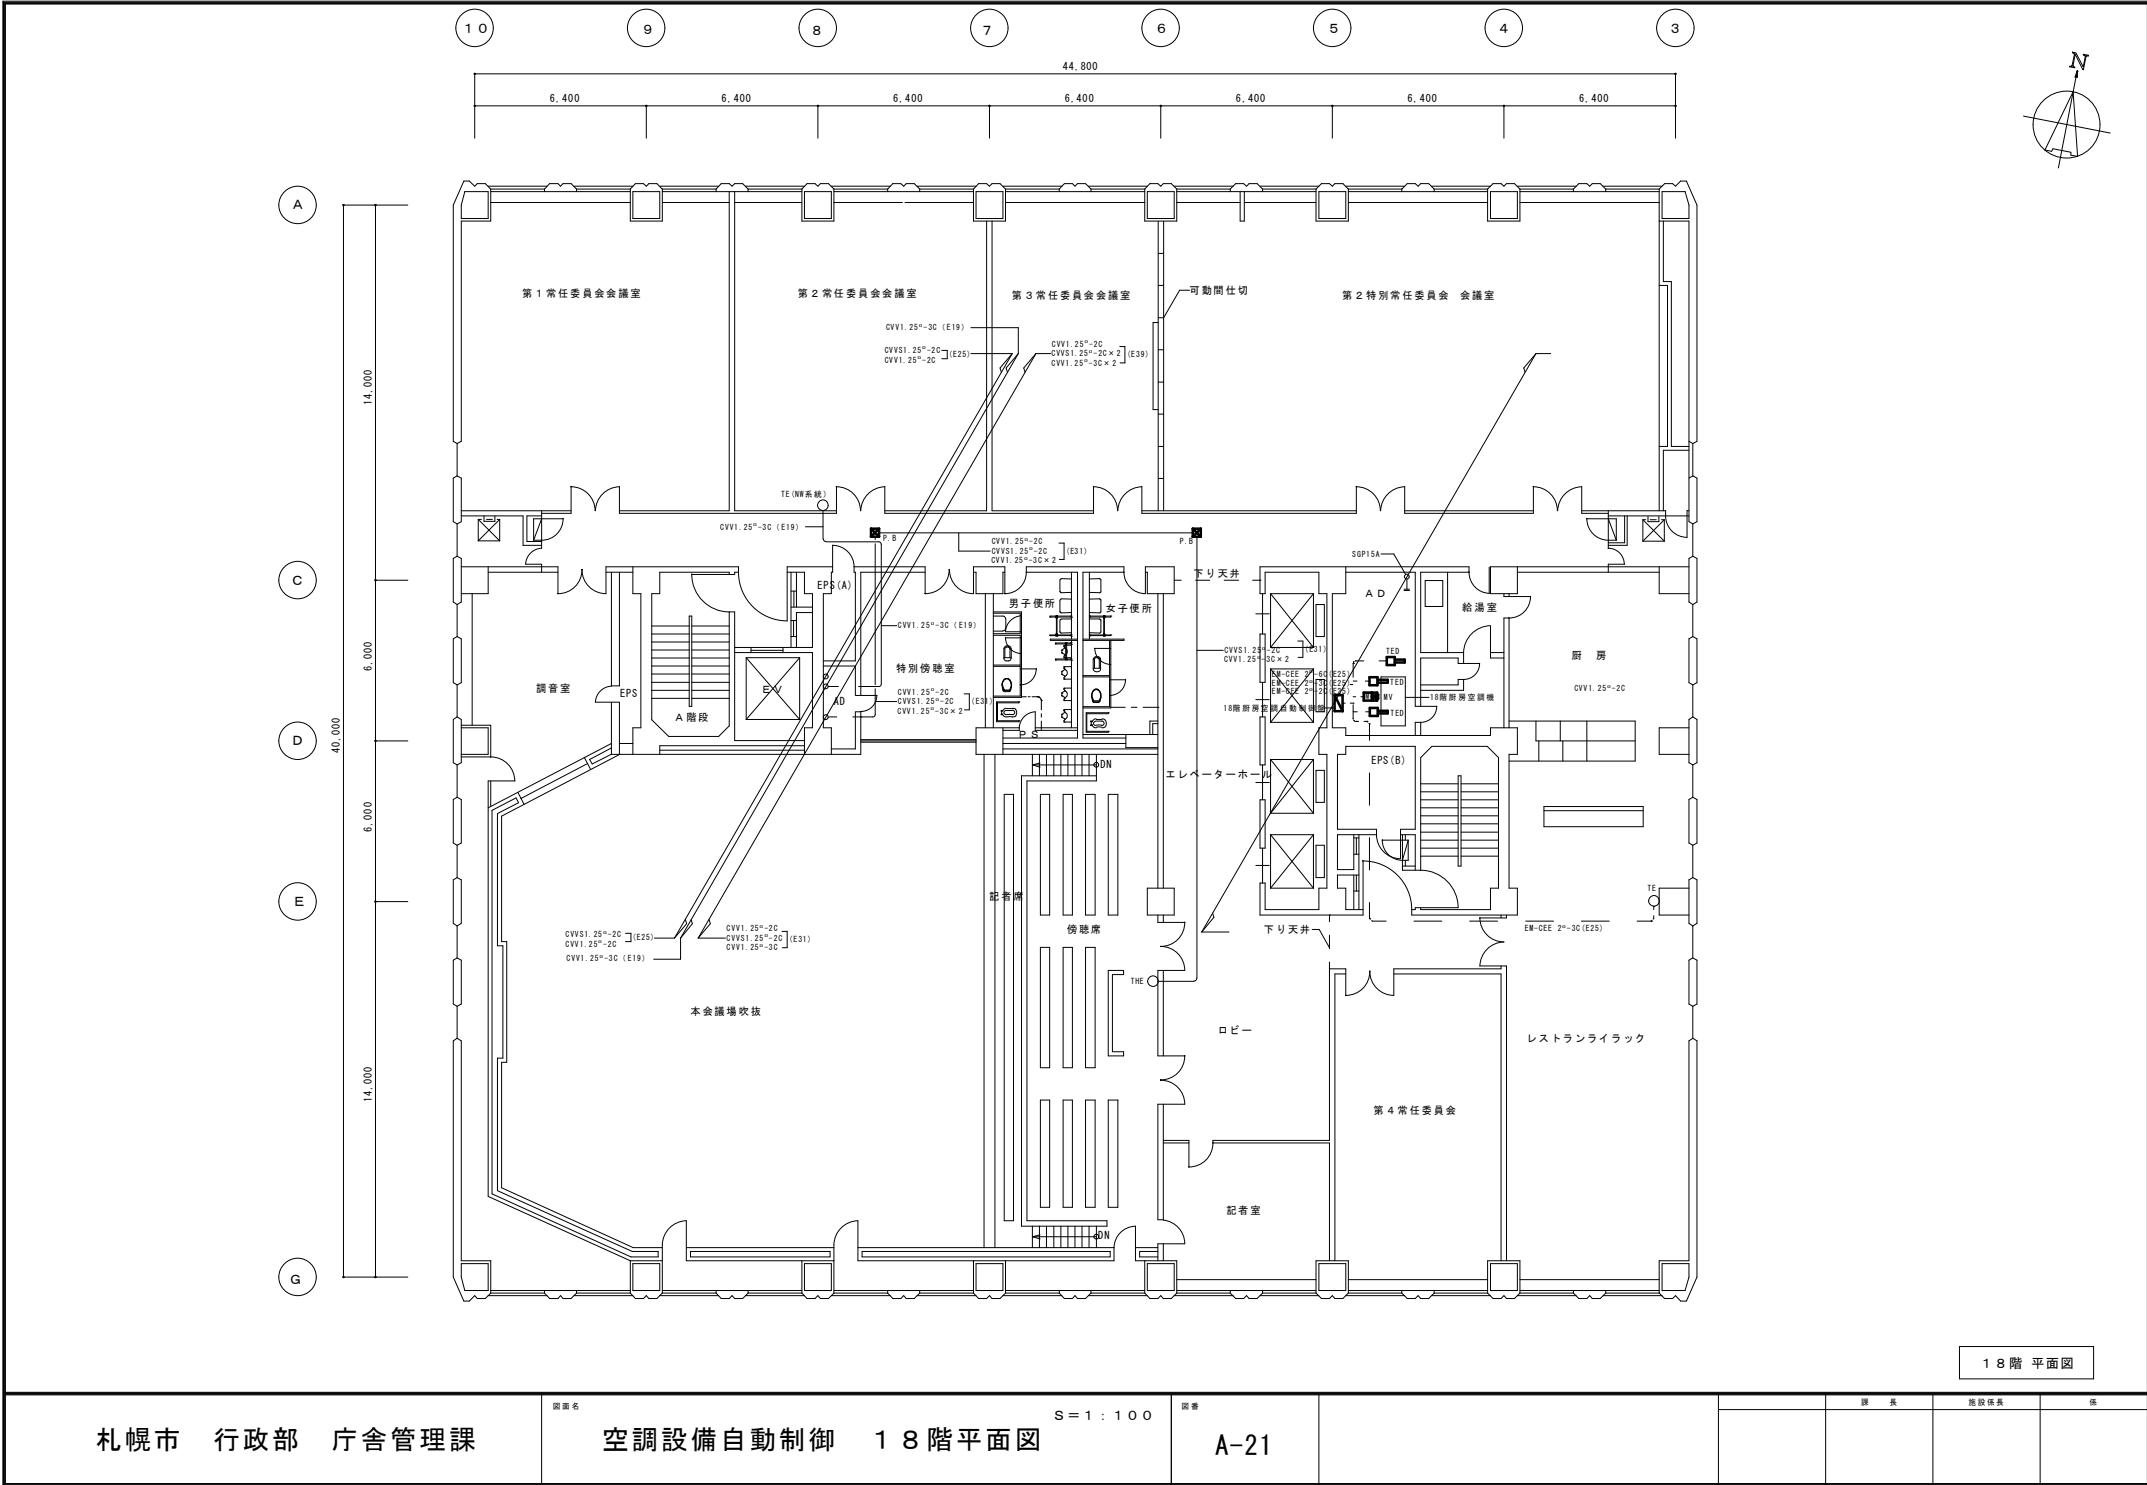

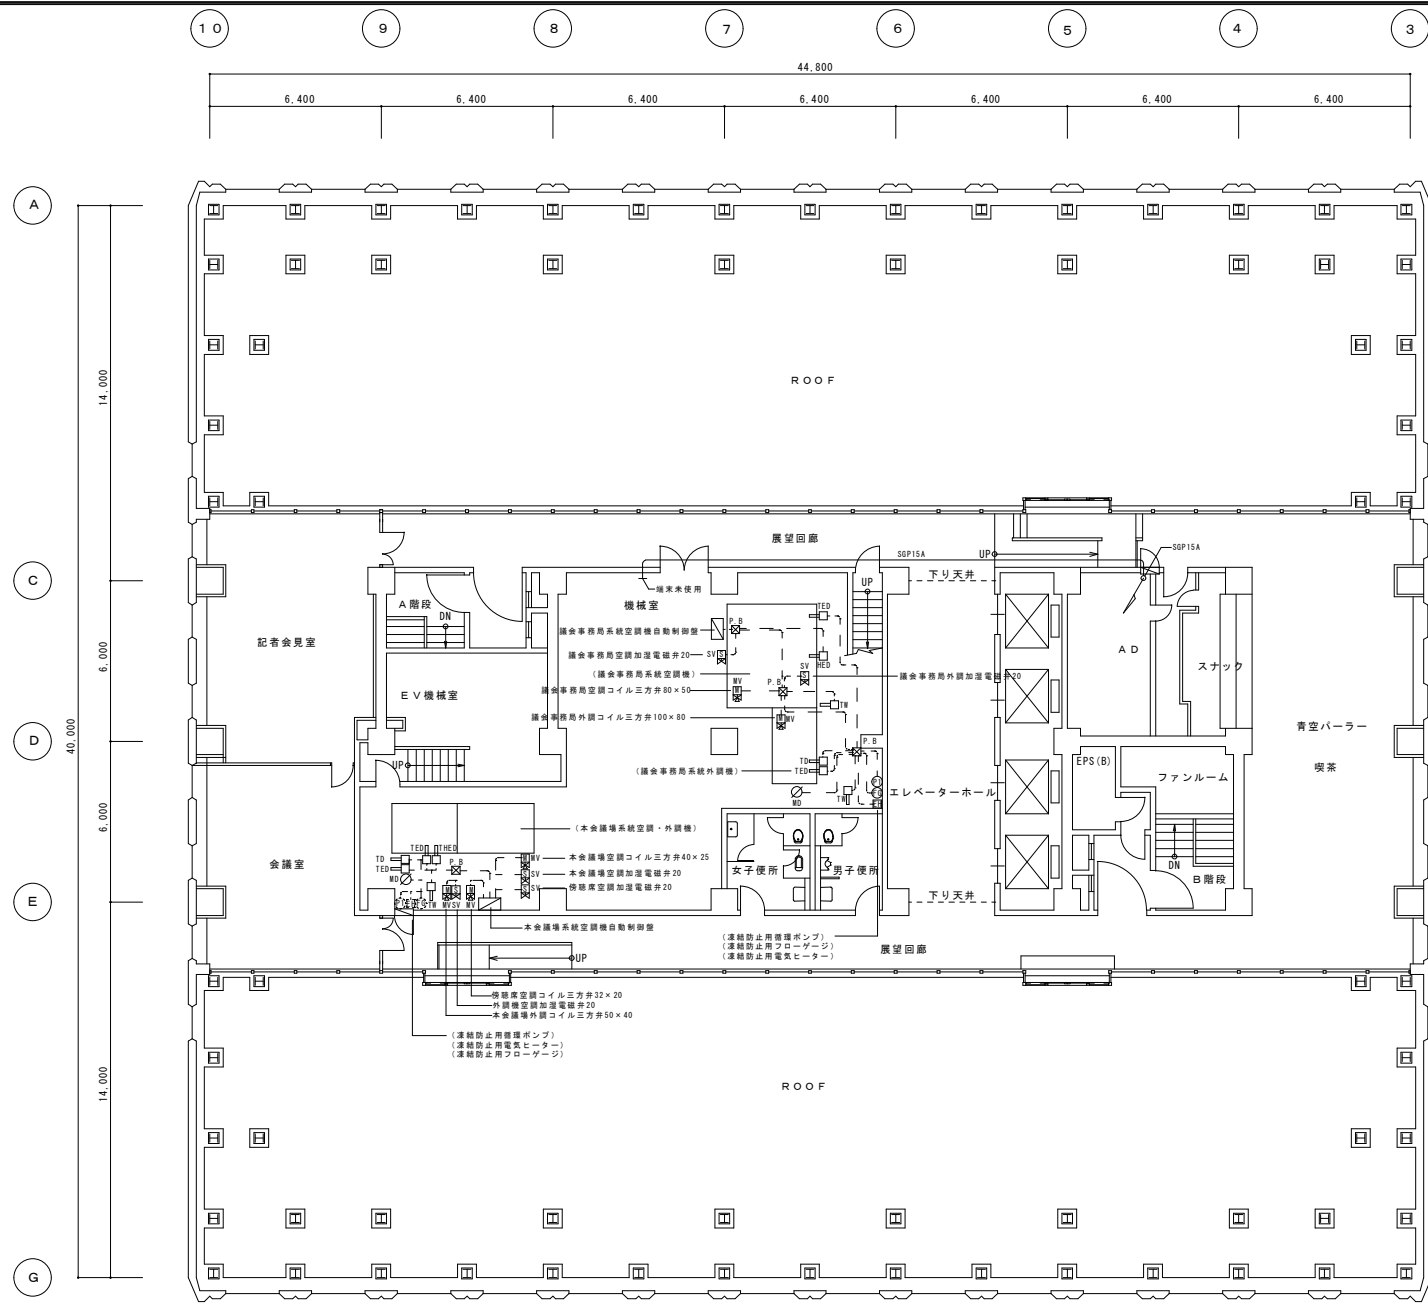


シンボル	記号	名称	配管・配線	備考
	SV	加温電線井	CVV1. 25"-3C (E19)	
	MD	モーターダンパ	CVV1. 25"-6C (E25)	
	TED	挿入型温度検出器	CVV1. 25"-3C (E19)	
	TEHD	挿入型温度検出器	CVV1. 25"-3C × 2, CVV1. 25"-3C (E25)	
	TD	挿入型温度検出器	CVV1. 25"-2C (E19)	
	TR	挿入型温度検出器	CVV1. 25"-2C (E19)	
	HED	挿入型温度検出器	CVV1. 25"-4C (E25)	
		凍結防止循環ポンプ	CVV1. 25"-4C (E25)	
		フローゲージ	CVV1. 25"-2C (E19)	
		電気ヒーター	CVV1. 25"-4C (E25)	
	T	室内温度検出器		
	H	室内温度検出器		
	PB	プルボックス	200φ × 100	
		ジャンクションボックス		


19階平面図

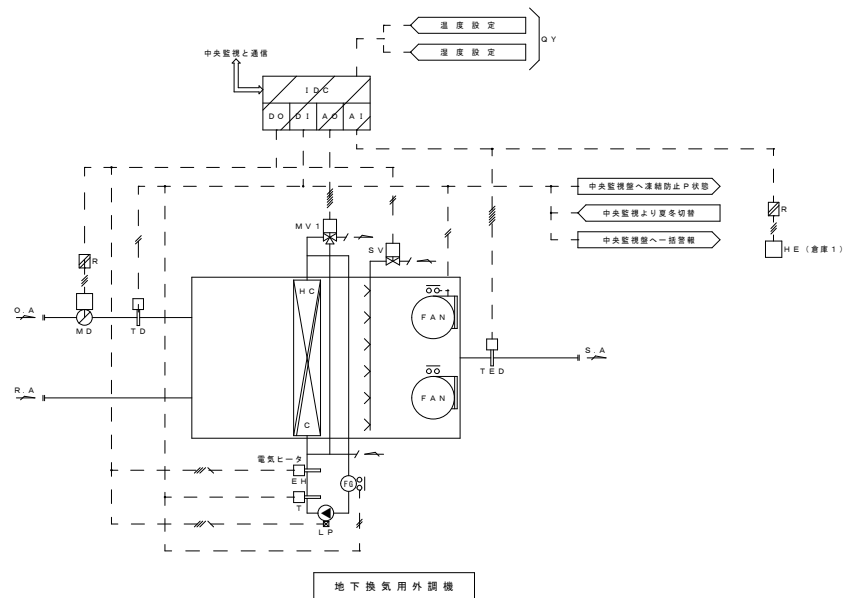


B 2 階

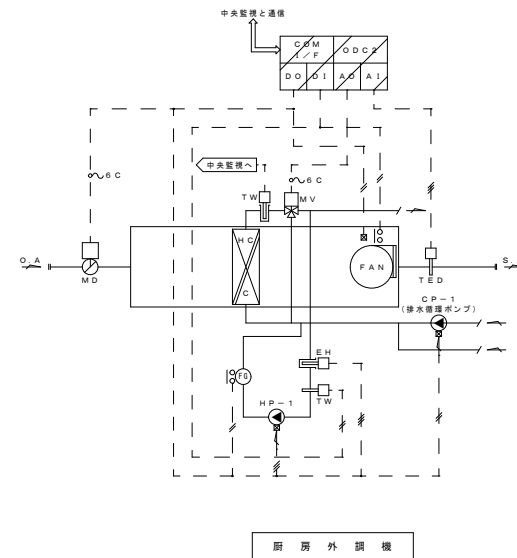


B 2 階

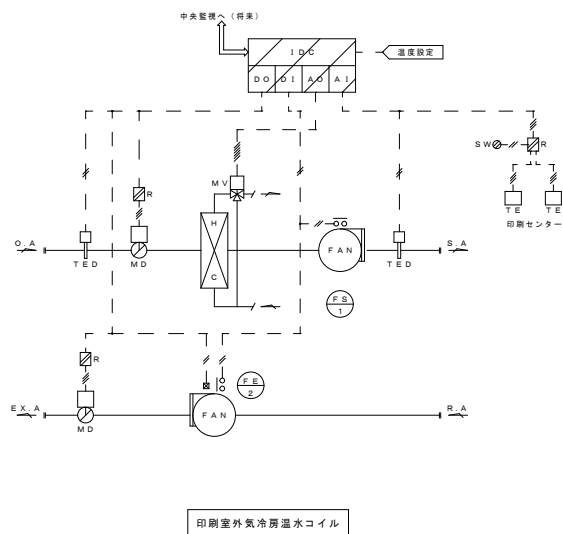


B 2 階

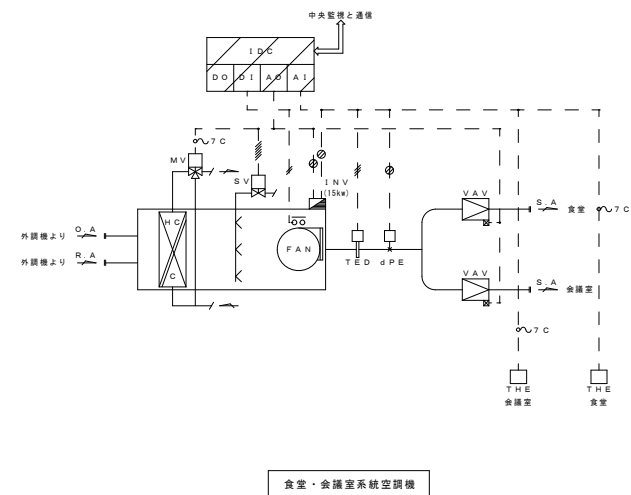

B 2 階

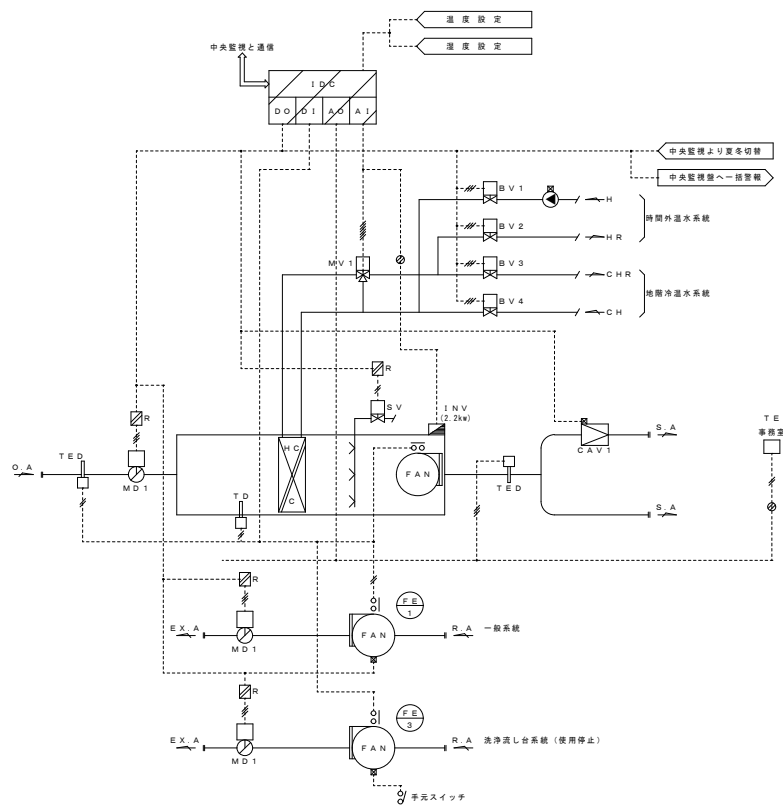


B 2 階


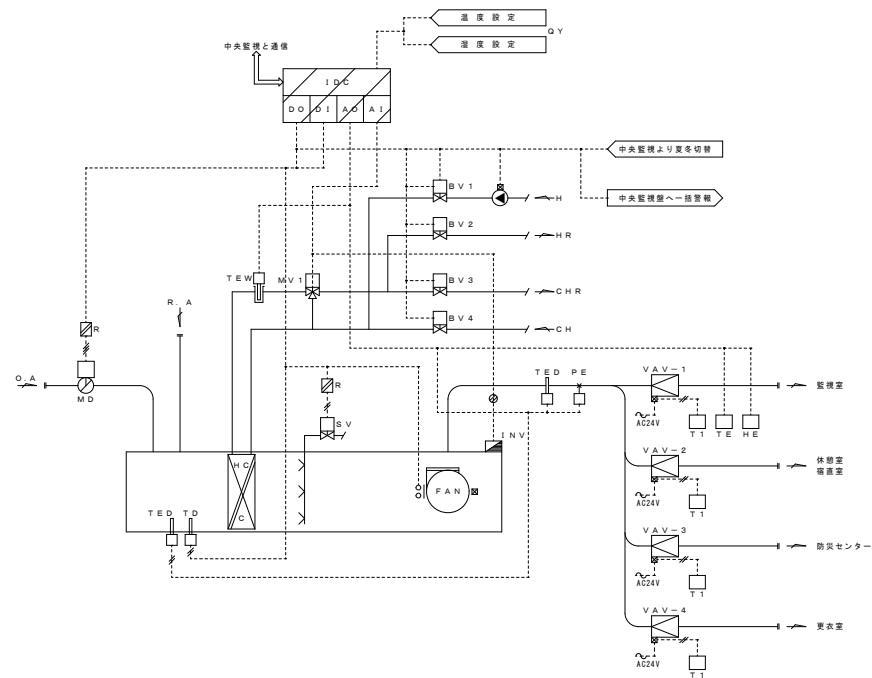


昼夜系統空調機


B 2 階

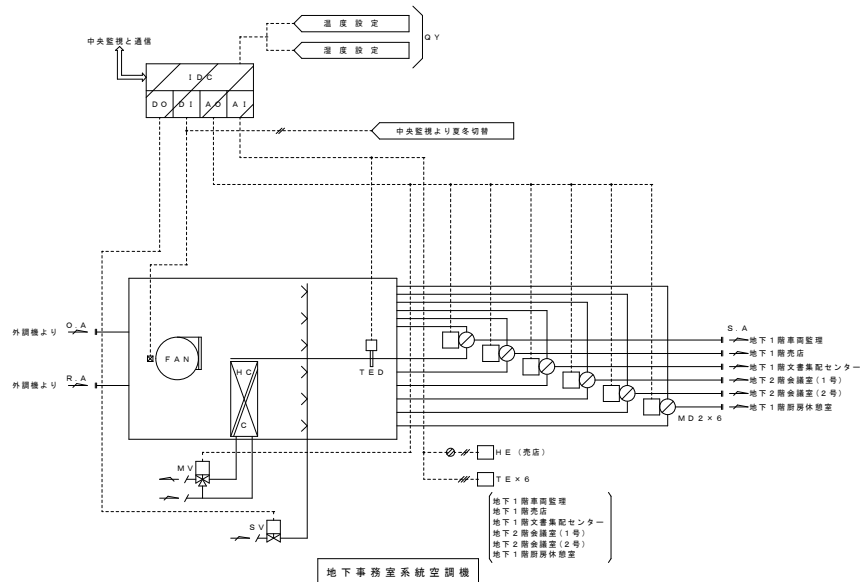


B 2 階

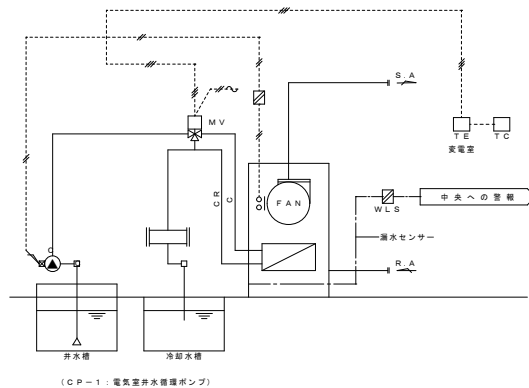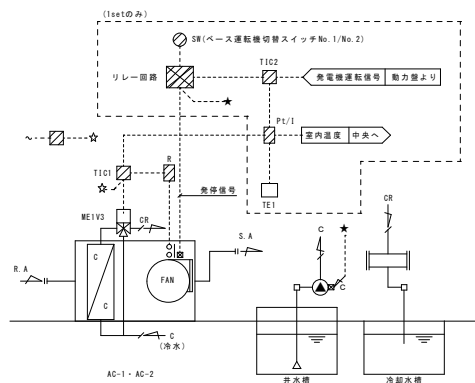


B 2 階

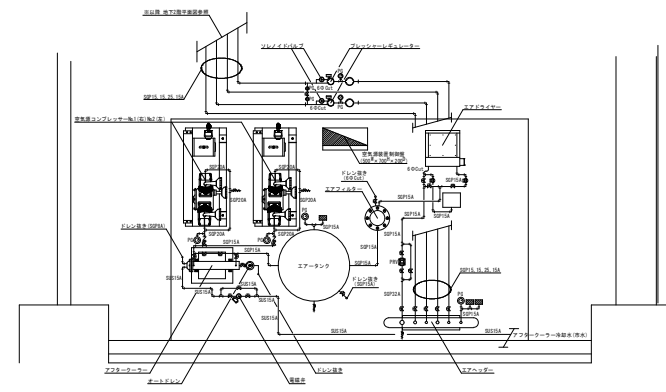


B 2 階

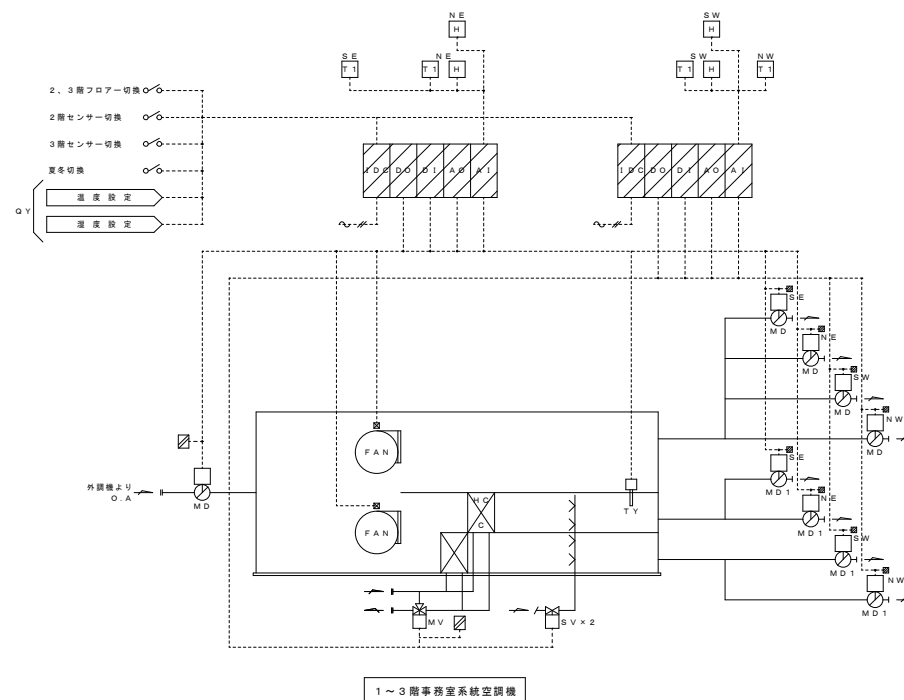


B 2 階

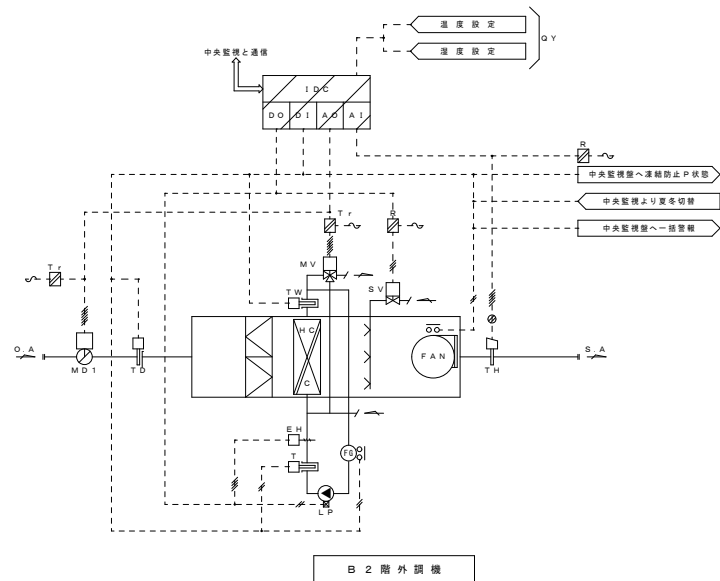


B 2 階

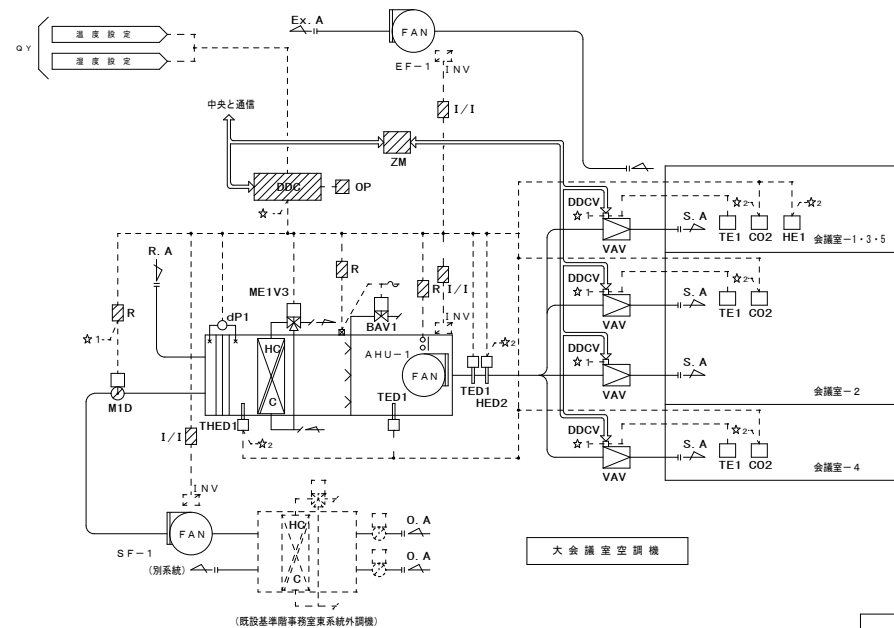


10 階

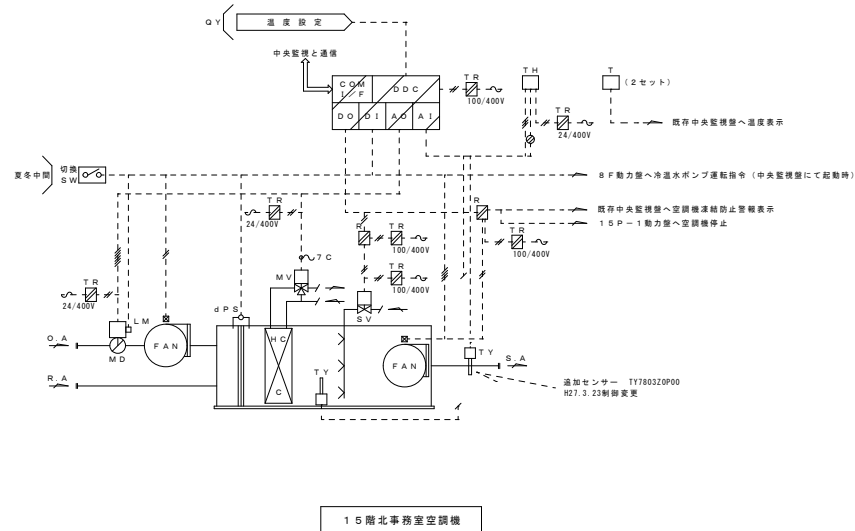

15 階

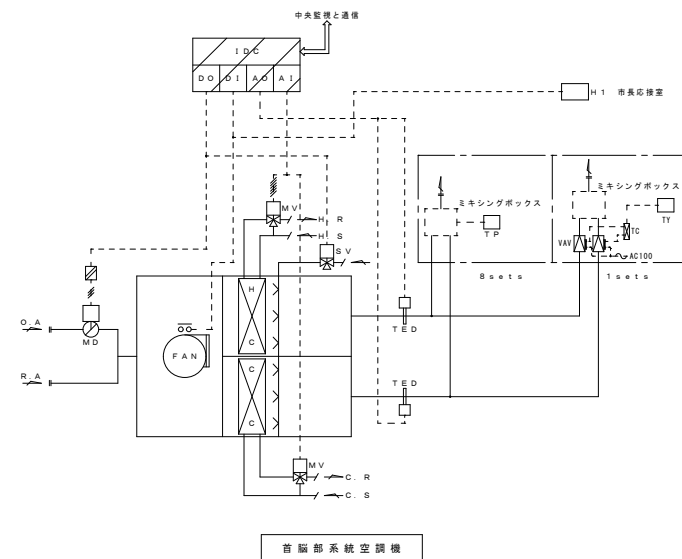


9 階

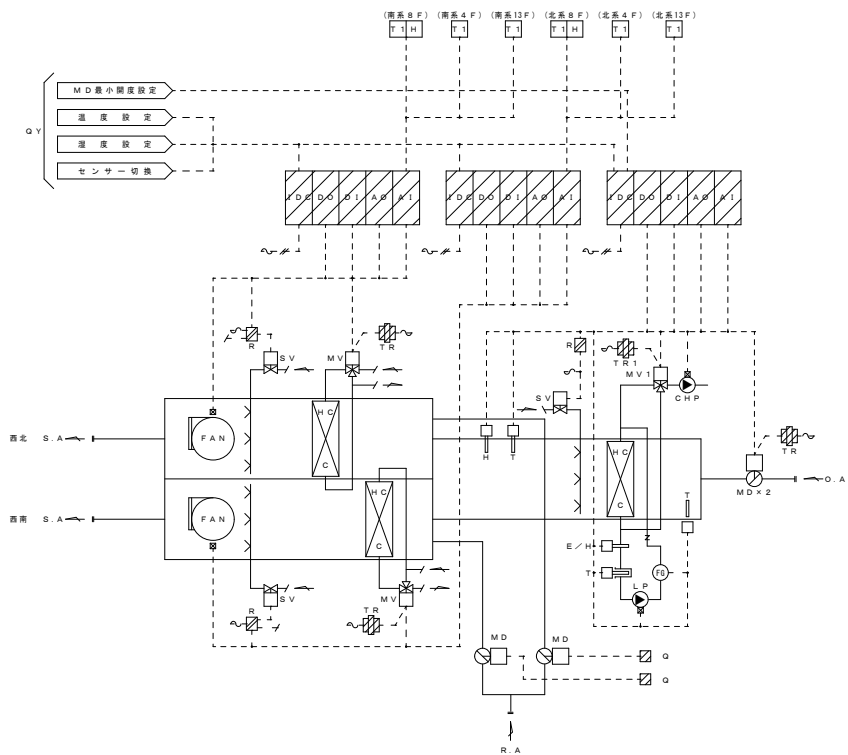


標準階西系統空調機・外調機

8 階

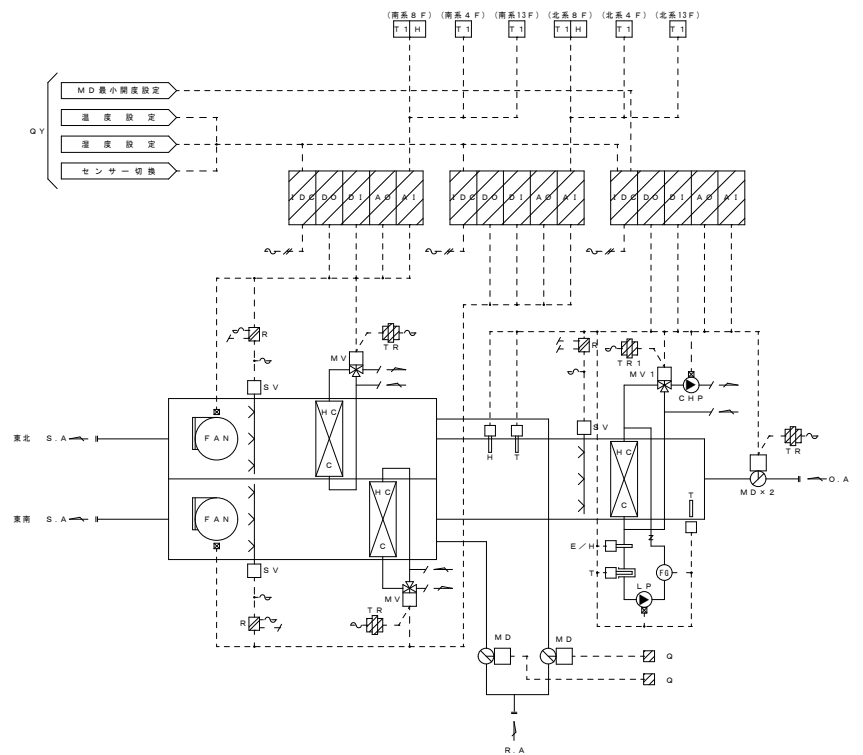


標準階東系統空調機・外調機

8 階

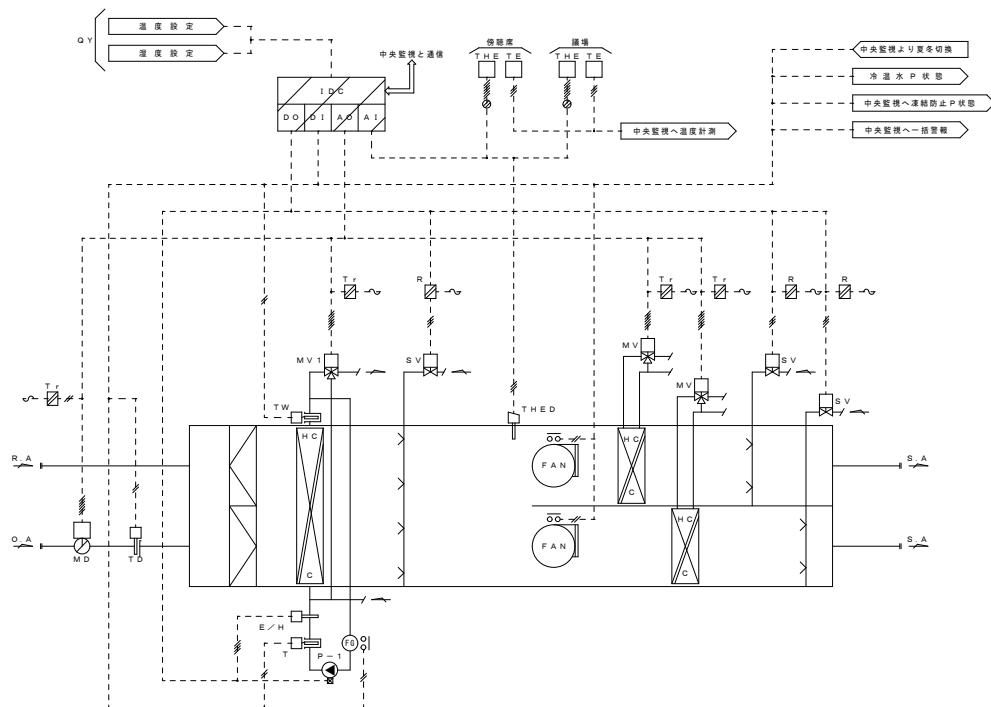

本会議場系統空調機・外調機


19階

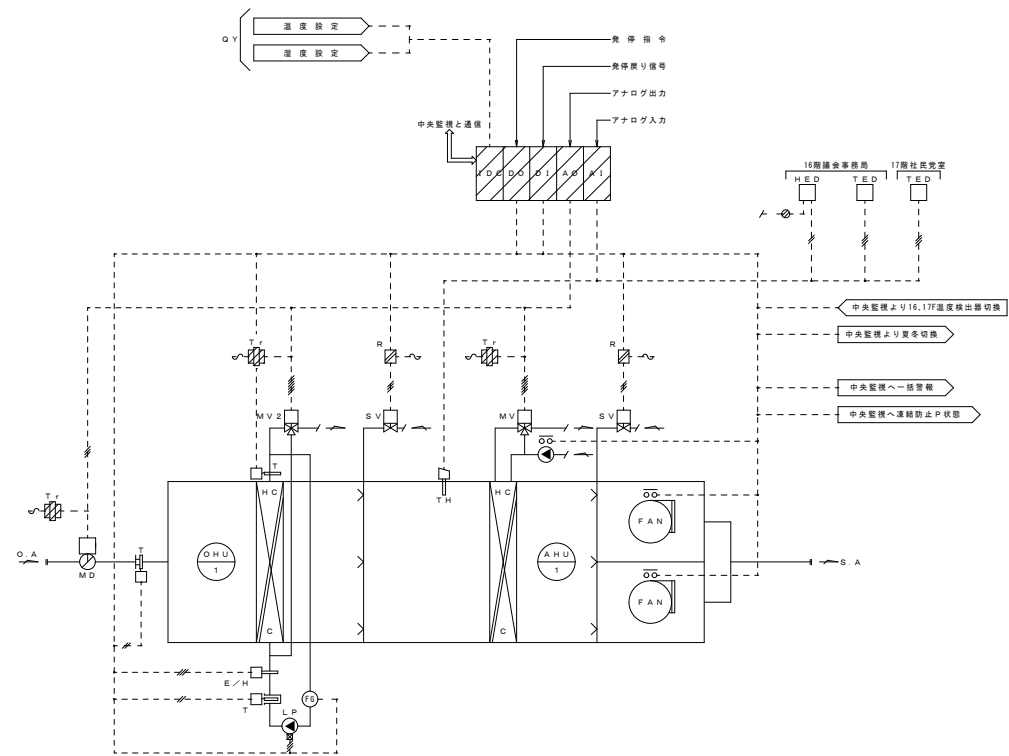


議会事務局系統空調機・外調機

19階

課 長	施設係長	係

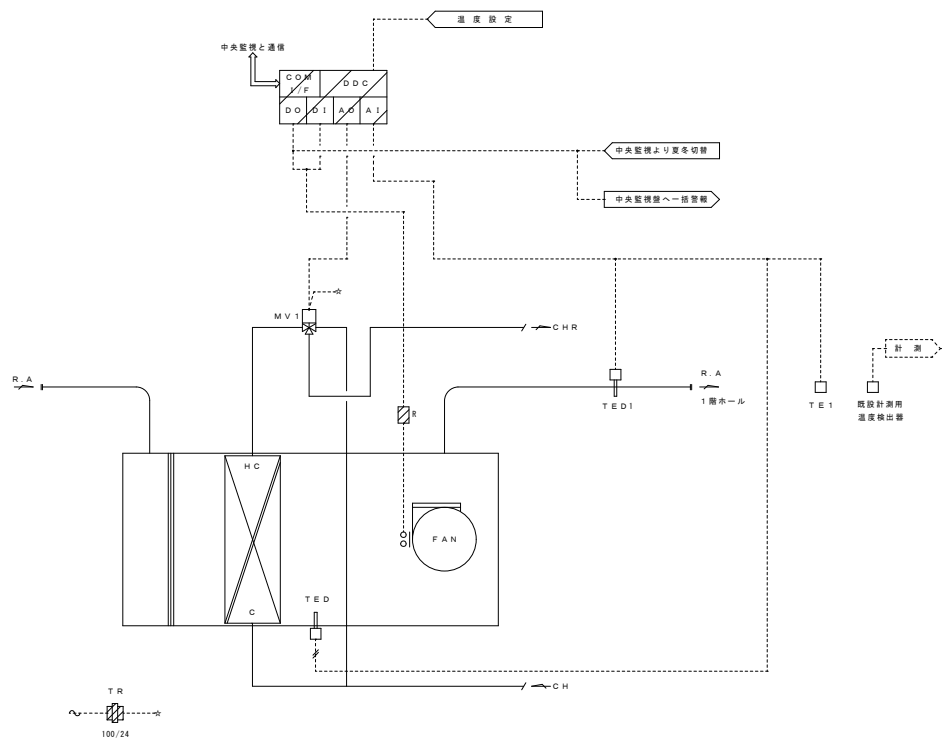

1 階 ホール 空調機

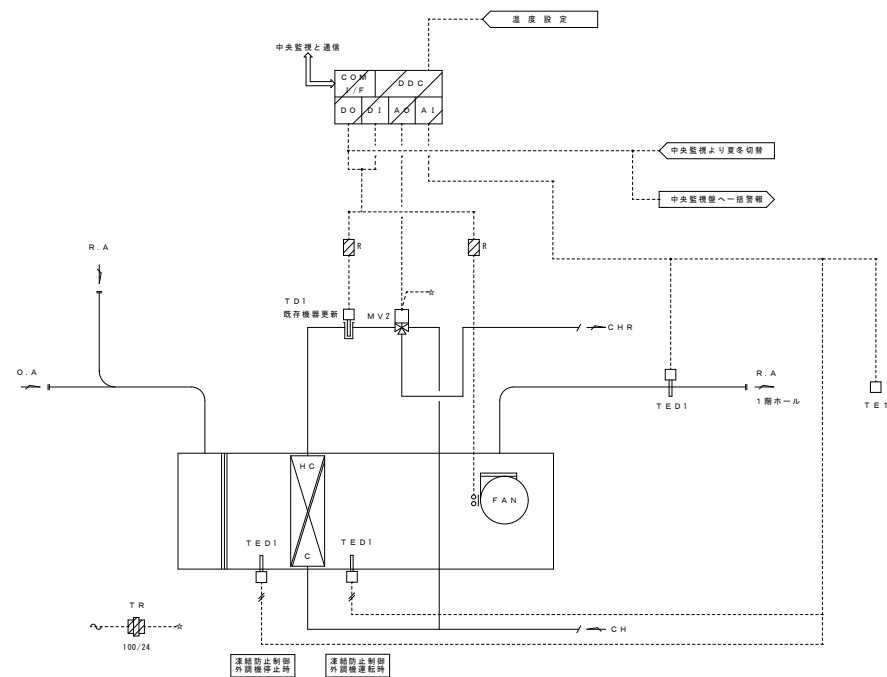

1 8 階 廚 房 空 調 機

B 2 階

18階