




付近見取図

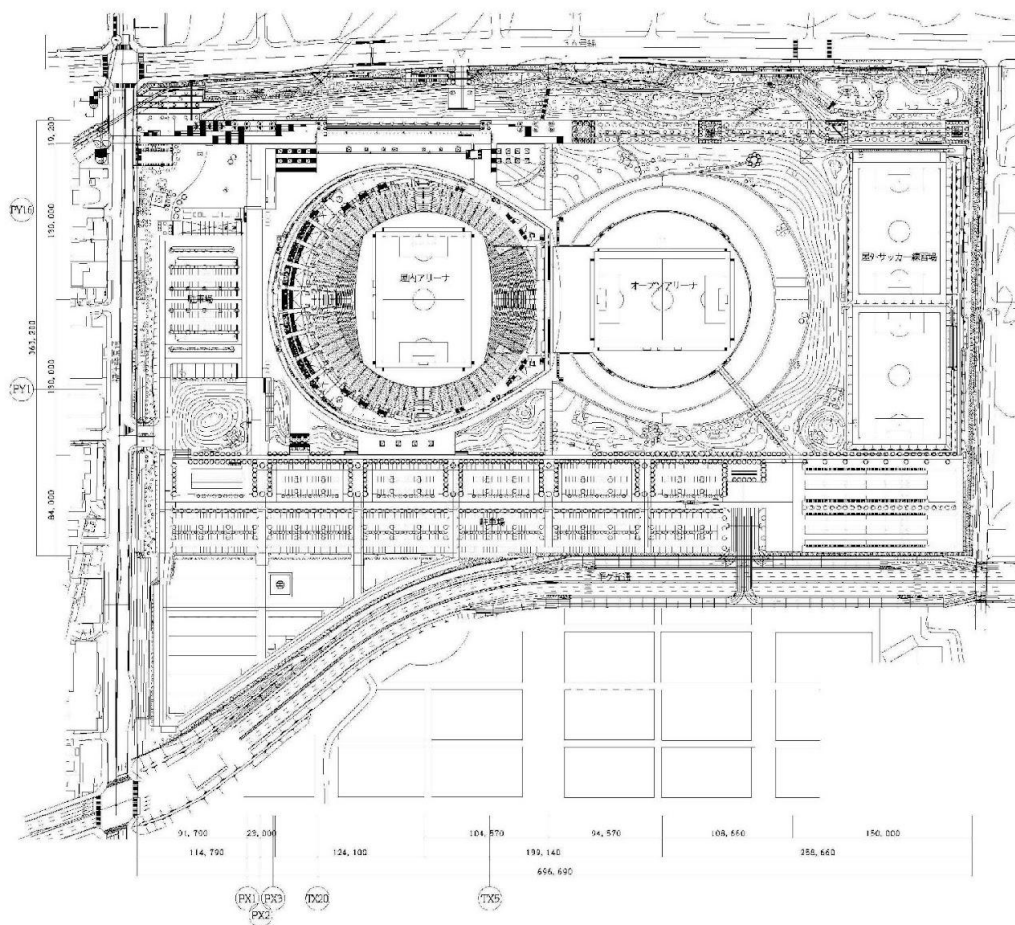

配置図

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

課長

係長

設計主任

図面

業務名

大和ハウス プレミストドーム排水設備保全業務

所在地

位置図・配置図

図番

1

SCALE

—

5

機器表


記号	機 器 名	機 器 仕 様	電 源			台数	設置場所	備 考
			φ	V	kW			
DP-8	雑排水ポンプ	型 式 雑排水用水中ポンプ				1組	B2階	(2台1組)
		50 A x 100 l/min x 17 mAq	3	415	1.5		下部雑排水槽	(非自動型)
		自動交互、非常時同時運転					(L36～R36)	
		付 属 品 着脱装置、フロートスイッチ他標準付属品一式						
DP-15	雑排水ポンプ	型 式 雑排水用水中ポンプ				1組	B2階ミラールーム	(2台1組)
		50 A x 100 l/min x 16 mAq	3	415	1.5		下部雑排水槽	(非自動型)
		自動交互、非常時同時運転					(R32～33)	
		付 属 品 着脱装置、フロートスイッチ他標準付属品一式						
DPU-3-1	雨水排水ポンプ	型 式 汚水用水中ポンプ				1組	タウン	(2台1組)
		50 A x 100 l/min x 8 mAq	3	415	0.4		コンクリートダクト内	(非自動型)
		自動交互、非常時同時運転						
		付 属 品 フロートスイッチ他標準付属品一式						
DPU-4-1	雨水排水ポンプ	型 式 汚水用水中ポンプ				1	トラフィック	(非自動型)
		50 A x 80 l/min x 7 mAq	3	415	0.4		コンクリートダクト内	
		付 属 品 フロートスイッチ他標準付属品一式						
DPU-4-2	雨水排水ポンプ	型 式 汚水用水中ポンプ				1	トラフィック	(非自動型)
		50 A x 100 l/min x 7 mAq	3	415	0.4		コンクリートダクト内	
		付 属 品 フロートスイッチ他標準付属品一式						
DPU-4-3	雨水排水ポンプ	型 式 汚水用水中ポンプ				1	トラフィック	(非自動型)
		50 A x 80 l/min x 7 mAq	3	415	0.4		コンクリートダクト内	
		付 属 品 フロートスイッチ他標準付属品一式						

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

大和ハウス プレミストドーム排水設備保全業務
機器表

図 番
2
5

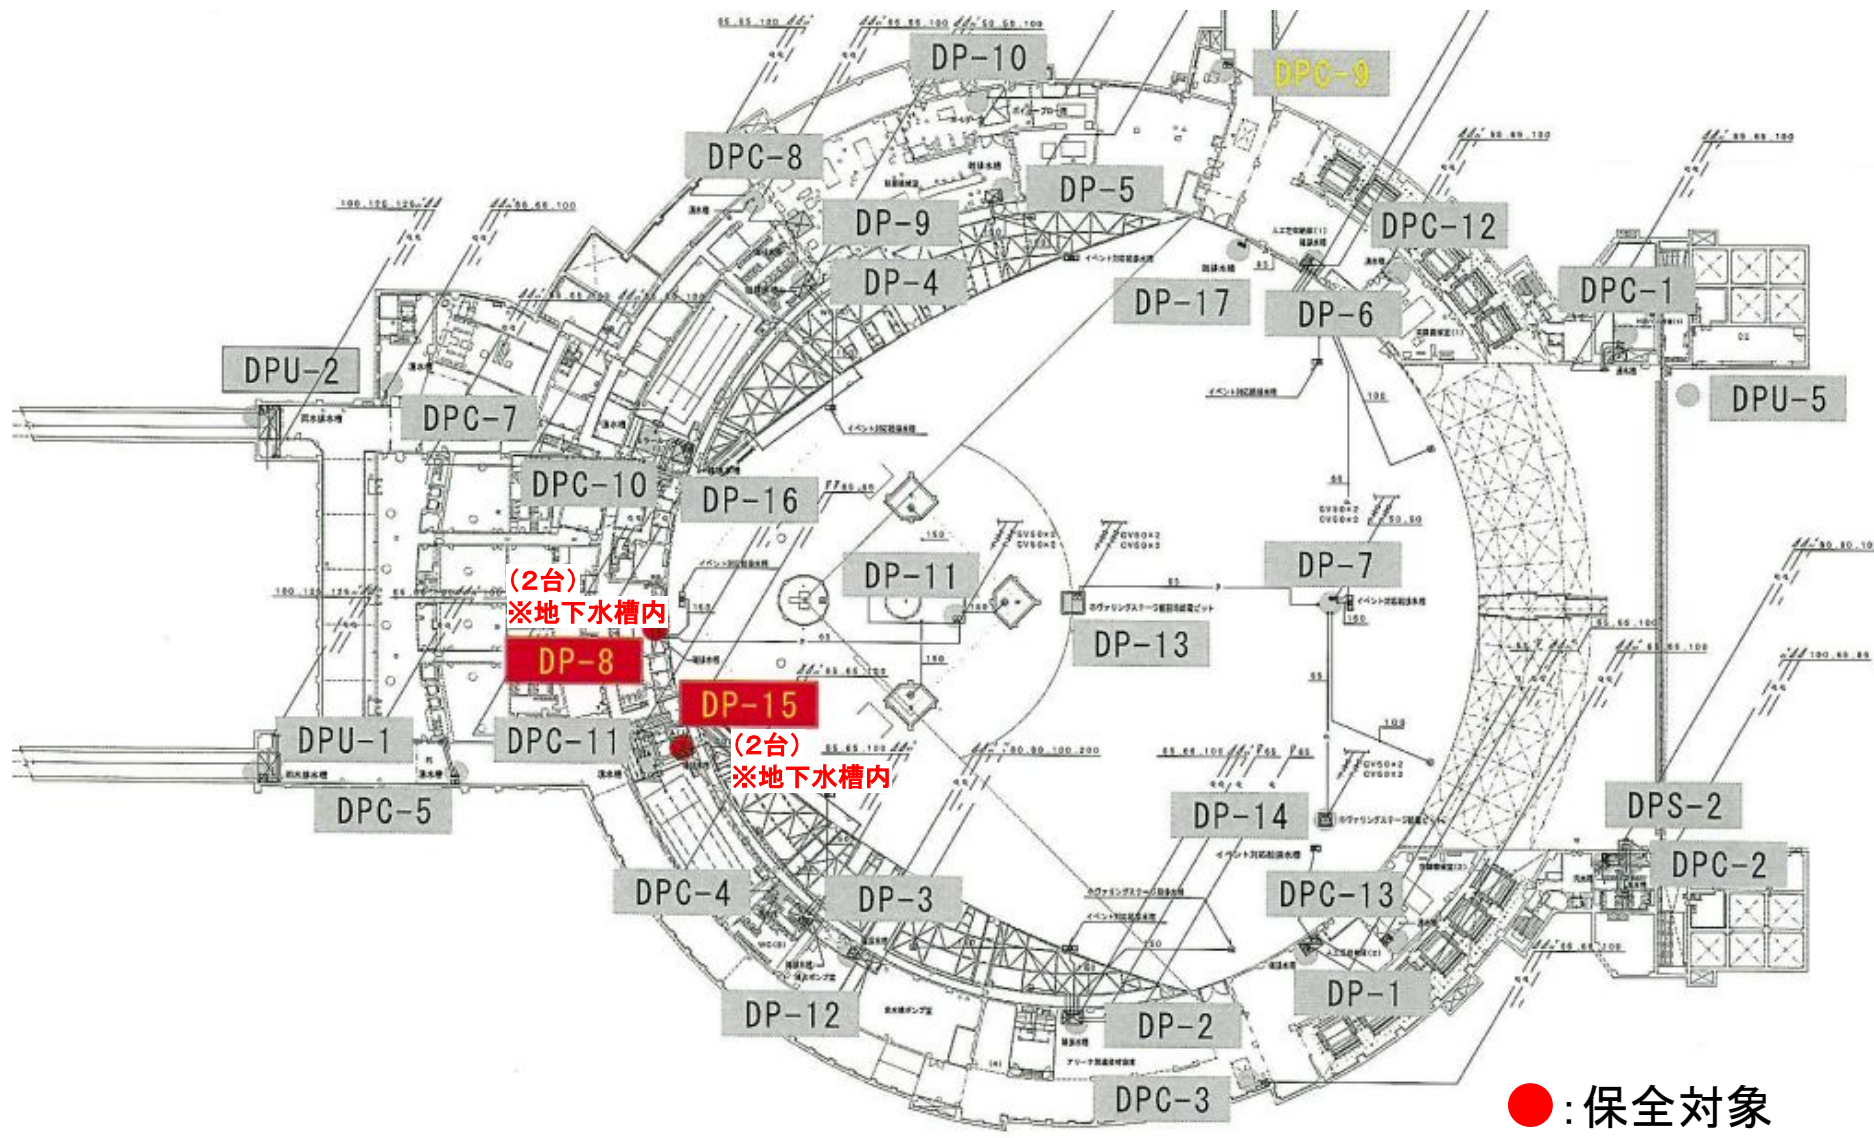

●: 保全対象

札幌市スポーツ局スポーツ部

図	名	課	長	係	長	設計	主	任	図	回
施設課										

業務名	大和ハウス プレミストドーム排水設備保全業務	図	番
図	名	地下2階平面図	3
縮	尺	SCALE	5



写真2 DPU-4-1



写真3 DPU-4-2



写真4 DPU-4-3

札幌市スポーツ局スポーツ部

施設課

依頼先
大和ハウス プレミストドーム排水設備保全業務
図
5
5
現況図 (DPU-4-1~3)
SCALE
—